

<b>UNI/PdR 13.2:2023</b>	Sostenibilità ambientale nelle costruzioni – Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità – Edifici non residenziali
<b>Sommario</b>	<p>Il documento specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza.</p> <p>Il documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.</p>
<b>Data</b>	2023-05-19

## Avvertenza

Il presente documento è un progetto di Prassi di Riferimento (UNI/PdR) sottoposta alla fase di consultazione, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti.

Il processo di elaborazione delle Prassi di Riferimento prevede che i progetti vengano sottoposti alla consultazione sul sito web UNI per raccogliere i commenti del mercato: la UNI/PdR definitiva potrebbe quindi presentare differenze rispetto al documento messo in consultazione.

Questo documento perde qualsiasi valore al termine della consultazione, cioè il: 25 06 2023.

UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti di Prassi di Riferimento in consultazione.

## PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 13:2023 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise dal seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

***ITACA – Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti  
e la compatibilità ambientale***

Via Viminale n. 43  
00184 – Roma

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo UNI-ITACA “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni”, costituito dai seguenti esperti:

*Nome Cognome 1 – Project Leader (organizzazione xyz)*

*Nome Cognome 2 (organizzazione yz)*

*Nome Cognome 3 (organizzazione xyz)*

*Nome Cognome 4 (organizzazione y)*

*Nome Cognome 5 (organizzazione xz)*

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il xx xxxx 2023 ed è stata corretta secondo le note riportate a pagina x.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come definiti all’art. 2, punto 2) del Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

## SOMMARIO

<b>NOTE SULLE MODIFCHE INTRODOTTE .....</b>	<b>6</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....</b>	<b>13</b>
<b>3 TERMINI E DEFINIZIONI.....</b>	<b>17</b>
<b>4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO E INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLE SCHEDE</b>	
<b>CRITERIO .....</b>	<b>17</b>
<b>5 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI .....</b>	<b>20</b>
A.1.1 .....	21
Valore ecologico del suolo .....	21
A.1.2 .....	23
Accessibilità al trasporto pubblico .....	23
A.1.3.....	26
Adiacenza alle infrastrutture.....	26
A.1.4.....	27
Prossimità ai servizi.....	27
A.2.1 .....	29
Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate.....	29
A.2.2.....	31
Aree esterne di uso comune attrezzate.....	31
A.2.3.....	32
Supporto all'uso di biciclette.....	32
A.2.4.....	34
e-Mobility.....	34
B.1.1 .....	36
Energia primaria totale.....	36
B.1.7 .....	38
Energia primaria globale non rinnovabile.....	38
B.2.2 .....	40
Energia rinnovabile per usi termici.....	40
B.2.3.....	41
Energia prodotta nel sito per usi elettrici .....	42
B.3.3.....	43
Materiali rinnovabili .....	43

B.3.4.....	45
Materiali riciclati.....	45
B.3.5.....	49
Materiali locali.....	49
B.3.6.....	52
Disassemblabilità dell'edificio.....	52
B.3.7.....	56
Adattabilità per usi futuri .....	56
B.3.8.....	60
Materiali certificati .....	60
B.4.3.....	62
Consumo d'acqua per usi indoor.....	62
B.4.4.....	66
Consumo d'acqua per irrigazione.....	66
B.6.1.....	69
Energia termica utile per il riscaldamento .....	69
B.6.2.....	71
Energia termica utile per il raffrescamento .....	71
B.6.3.....	73
Coefficiente medio globale di scambio termico.....	73
B.6.4.....	75
Controllo della radiazione solare .....	75
C.1.2 .....	77
Emissione di gas a effetto serra in fase operativa.....	77
C.3.3 .....	79
Riuso delle terre .....	79
D.1.5 .....	80
Radon .....	80
D.1.8 .....	83
Ventilazione .....	83
D.2.5 .....	91
Temperatura operativa nel periodo estivo .....	91
D.3.2 .....	94

Sufficienza della luce naturale .....	94
D.4.6 .....	97
Qualità acustica interna .....	97
D.4.7 .....	99
Qualità acustica dell'edificio .....	99
D.5.1 .....	102
Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF .....	102
E.1.1 .....	105
Efficienza dei sistemi di controllo .....	105
E.2.1 .....	108
Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici .....	108
E.2.2 .....	113
Monitoraggio dei consumi .....	113
E.3.1 .....	115
Dotazione di spazi funzionali .....	115
E.4.1 .....	118
Accesso universale al sito e all'edificio .....	118
H.1.1 .....	126
Albedo delle superfici .....	126
H.2.1 .....	131
Permeabilità del suolo .....	131
<b>APPENDICE – RELAZIONE DI VALUTAZIONE .....</b>	<b>133</b>
A.1.1 Valore ecologico del suolo .....	135
A.1.2 Accessibilità al trasporto pubblico .....	137
A.1.3 Adiacenza alle infrastrutture .....	140
A.1.4 Prossimità ai servizi .....	141
<b>A.2.1 Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate .....</b>	<b>142</b>
A.2.2 Aree esterne di uso comune attrezzate .....	145
A.2.3 Supporto all'uso di biciclette .....	146
A.2.4 e-Mobility .....	147
B.1.1 Energia primaria totale .....	148
B.1.7 Energia primaria globale non rinnovabile .....	150
B.2.2 Energia rinnovabile per usi termici .....	152
B.2.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici .....	154
B.3.3 Materiali rinnovabili .....	155

B.3.4 Materiali riciclati.....	156
B.3.5 Materiali locali.....	158
B.3.6 Disassemblabilità dell'edificio .....	159
B.3.7 Adattabilità per usi futuri.....	161
B.3.8 Materiali certificati .....	162
B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor .....	163
B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor .....	165
B.4.4 Consumo d'acqua per irrigazione.....	167
B.6.1 Energia termica utile per il riscaldamento .....	170
B.6.2 Energia termica utile per il raffrescamento .....	171
B.6.3 Coefficiente medio globale di scambio termico.....	172
B.6.4 Controllo della radiazione solare.....	173
C.1.2 Emissione di gas a effetto serra in fase operativa.....	175
C.3.3 Riuso delle terre .....	176
D.1.5 Radon .....	177
D.1.8 Ventilazione.....	179
D.2.5 Temperatura operativa nel periodo estivo .....	182
D.3.2 Sufficienza della luce naturale .....	183
D.4.6 Qualità acustica interna.....	184
D.4.7 Qualità acustica dell'edificio .....	185
D.5.1 Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF .....	186
E.1.1 Efficienza dei sistemi di controllo .....	187
E.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici .....	188
E.2.2 Monitoraggio dei consumi.....	190
E.3.1 Dotazione di spazi funzionali .....	191
E.4.1 Accesso universale al sito e all'edificio .....	193
H.1.1 Albedo delle superfici.....	194
H.2.1 Permeabilità del suolo .....	199

## NOTE SULLE MODIFICHE INTRODOTTE

L'aggiornamento della precedente UNI/PdR 13:2019 deriva essenzialmente dalla necessità di adeguare lo strumento alle novità relative alla normativa tecnica ed all'aggiornamento dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici emanati con una serie di decreti di cui il più recente è il DM 23 giugno 2022.

Il Protocollo ITACA viene richiamato nell'ambito del DM 23 giugno 2022 quale strumento (rating systems) per la dimostrazione della conformità del progetto e dei requisiti del progettista ai Criteri ambientali.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), indicati nell'ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. L'art. 57 comma 2 del DLgs 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenete i CAM.

Da quanto premesso il Protocollo ITACA, che nasce su impulso della Conferenza delle Regioni e vuole essere uno strumento di riferimento per stazioni appaltanti e operatori economici, non può non tenere conto delle modifiche introdotte dai CAM.

Alle motivazioni precedenti si aggiunge la volontà di razionalizzare lo strumento e di tenere conto dei temi ambientali che sempre più sono all'attenzione quali, ad esempio, i cambiamenti climatici e le necessarie misure per il loro contrasto. Tutte le modifiche hanno riguardato tutte le tipologie di edifici, inclusi gli edifici residenziali di cui si tiene conto con la sezione 1.

Anche le novità normative derivanti dalla legislazione europea sono prese in considerazione con l'introduzione di elementi provenienti dal sistema di indicatori ambientali Level(s) e dalla Tassonomia.

La presa d'atto di tutti gli aspetti citati ha portato alla modifica di alcuni criteri ed alla eliminazione di altri; entrambi i capitoli della Prassi includono alcuni criteri specifici per le varie tipologie di edifici trattate. Infine, per mantenere una forte connessione con lo strumento internazionale che rappresenta l'origine del Protocollo ITACA, SBTool, le codifiche di alcuni criteri sono state modificate per renderle maggiormente corrispondenti a quelle di SBTool.

Il presente documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali e non residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio.

Tralasciando le modifiche di piccola entità le principali variazioni hanno riguardato:

- La modifica dell'equazione finale per il calcolo del punteggio finale;
- L'introduzione dell'area di valutazione H, Adattamento ai cambiamenti climatici, e di due categorie afferenti alla medesima area in cui sono stati spostati due criteri in precedenza inclusi nell'area C;
- La modifica dell'equazione per il calcolo della valutazione della qualità dell'edificio che tiene conto della nuova area di valutazione e di altre modifiche nel numero dei criteri delle altre aree di valutazione;
- La ridenominazione e lo spostamento di alcune aree, categorie e criteri che tengono conto delle codifiche dell'edizione più recente di SBTool. Nonostante tali modifiche e dopo valutazione del gruppo di lavoro i pesi dei singoli criteri e i livelli di impatto delle singole

categorie non sono state variate. Per una panoramica complessiva delle modifiche effettuate, in entrambi i capitoli della PdR, si veda la seguente tabella:

UNI/PdR 13.2:2023		UNI/PdR 13.2:2019	
A	Sviluppo e rigenerazione del sito	A	Qualità del sito
A.1	Selezione del sito	A.1	Selezione del sito
A.1.1	Valore ecologico del suolo	A.1.5	Riutilizzo el territorio
A.1.2	Accessibilità al trasporto pubblico	A.1.6	Accessibilità al trasporto pubblico
A.1.3	Adiacenza alle infrastrutture	A.1.10	Adiacenza alle infrastrutture
A.1.4	Prossimità ai servizi	A.1.8	Mix funzionale dell'area
A.2	Sviluppo del sito	A.3	Progettazione dell'area
A.2.1	Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate	A.3.7	Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate
A.2.2	Aree esterne di uso comune attrezzate	A.3.3	Aree esterne di uso comune attrezzate
A.2.3	Supporto all'uso di biciclette	A.3.4	Supporto all'uso di biciclette
A.2.4	e-Mobility	A.3.10	Supporto alla mobilità green
B	Energia e consumo delle risorse	B	Consumo delle risorse
B.1	Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita	B.1	Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita
B.1.1	Energia primaria totale	B.1.3	Energia primaria totale
B.1.7	Energia primaria globale non rinnovabile	B.1.2	Energia primaria globale non rinnovabile
B.2	Energia da fonti rinnovabili	B.3	Energia da fonti rinnovabili
B.2.2	Energia rinnovabile per usi termici	B.3.2	Energia rinnovabile per usi termici
B.2.3	Energia rinnovabile per usi elettrici	B.3.3	Energia rinnovabile per usi elettrici
B.3	Materiali	B.4	Materiali eco-compatibili
B.3.3	Materiali rinnovabili	B.4.7	Materiali da fonti rinnovabili
B.3.4	Materiali riciclati	B.4.6	Materiali riciclati e riusati
B.3.5	Materiali locali	B.4.8	Materiali locali
B.3.6	Disassemblabilità dell'edificio	B.4.10	Materiali disassemblabili
B.3.7	Adattabilità per usi futuri	NUOVO	
B.3.8	Materiali certificati	B.4.11	Materiali certificati
B.4	Acqua	B.5	Acqua potabile
B.4.3	Consumo d'acqua per usi indoor	B.5.2	Acqua potabile per usi indoor
B.4.4	Consumo d'acqua per irrigazione	B.5.1	Acqua potabile per usi irrigazione
B.6	Prestazioni dell'involucro	B.6	Prestazioni dell'involucro
B.6.1	Energia termica utile per il riscaldamento	B.6.1	Energia termica utile per il riscaldamento
B.6.2	Energia termica utile per il raffrescamento	B.6.2	Energia termica utile per il raffrescamento
B.6.3	Coefficiente medio globale di scambio termico	B.6.3	Coefficiente medio globale di scambio termico
B.6.4	Controllo della radiazione solare	B.6.4	Controllo della radiazione solare
C	Carichi ambientali	C	Carichi ambientali
C.1	Emissione di gas a effetto serra	C.1.2	Emissioni di CO <sub>2</sub> equivalente
C.1.2	Emissione di gas a effetto serra in fase operativa	C.1.2	Emissioni previste in fase operativa
C.3	Rifiuti solidi	C.3	Rifiuti solidi
C.3.3	Riuso delle terre	C.3.3	Riuso delle terre

D	Qualità ambientale indoor	D	Qualità ambientale indoor
D.1	Qualità dell'aria e ventilazione	D.2	Ventilazione
D.1.8	Ventilazione	D.2.1	Efficacia della ventilazione naturale
D.1.5	Radon	D.2.6	Radon
D.2	Comfort termico	D.3	Benessere termoigrometrico
D.2.5	Temperatura operativa nel periodo estivo	D.3.2	Temperatura operativa nel periodo estivo
D.3	Comfort visivo	D.4	Benessere visivo
D.3.2	Sufficienza della luce naturale	D.4.1	Illuminazione naturale
D.4	Comfort acustico	D.5	Benessere acustico
D.4.6	Qualità acustica interna	D.5.5	Tempo di riverberazione
D.4.7	Qualità acustica dell'edificio	D.5.6	Qualità acustica dell'edificio
D.5	Inquinamento elettromagnetico	D.6	Inquinamento elettromagnetico
D.5.1	Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF	D.6.1	Campi magnetici a frequenza industriale
E	Qualità del servizio	E	Qualità del servizio
E.1	Controllabilità	E.3	Controllabilità degli impianti
E.1.1	Efficienza dei sistemi di controllo	E.3.5	BACS
E.2	Ottimizzazione della prestazione in fase operativa	E.6	Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
E.2.1	Disponibilità della documentazione tecnica	E.6.5	Disponibilità della documentazione tecnica
E.2.2	Monitoraggio dei consumi	E.3.6	Monitoraggio dei consumi
E.3	Servizi per gli utenti	E.2	Funzionalità ed efficienza
E.3.1	Dotazione spazi funzionali	E.2.1	Dotazione spazi funzionali
E.4	Aspetti sociali	E.7	Aspetti sociali
E.4.1	Accesso universale al sito e all'edificio	E.7.1	Design for all
H	Adattamento ai cambiamenti climatici	C	Carichi ambientali
H.1	Incremento della temperatura	C.6	Impatto sull'ambiente circostante
H.1.1	Albedo delle superfici	C.6.8	Effetto isola di calore
H.2	Precipitazioni estreme	C.4	Acque reflue
H.2.1	Permeabilità del suolo	C.4.3	Permeabilità del suolo

- L'introduzione del criterio B.3.7, Adattabilità per usi futuri, per i soli edifici per uffici che tiene conto delle indicazioni del set di indicatori europei Level(s)
- L'eliminazione dei criteri B.4.1, C.3.2, C.4.1, D.3.1 e D.3.3 presenti nella UNI/PdR 13.2:2019;
- L'unione dei criteri D.2.1 e D.2.2 contenuti nella UNI/PdR 13.2:2019 nel criterio D.1.8 della presente versione;
- L'unione dei criteri E.6.5 e E.6.6 contenuti nella UNI/PdR 13.2:2019 nel criterio E.2.1 della presente versione;

Le modifiche principali relative ai singoli criteri di entrambi i capitoli della PdR e che non sono state riportate nei punti precedenti sono illustrate di seguito, da tale elenco sono escluse modifiche minori quali aggiornamenti di norme, cambio di diciture, etc.:

#### A.2.1 Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate

Esteso al residenziale, estesa la possibilità di considerare le pareti laterali e la copertura.

#### A.2.4 e-Mobility

Cambiata la scala di prestazione nella versione per gli edifici residenziali.

#### B.1.7 Energia primaria globale non rinnovabile

Modificata la scala di prestazione.

**B.2.2 Energia rinnovabile per usi termici**

Modificata la scala di prestazione.

**B.2.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici**

Modificata la scala di prestazione.

**B.3.5 Materiali locali**

Modificate le distanze per cui il materiale si considera di produzione locale.

**B.3.6 Disassemblabilità dell'edificio**

Cambiato metodo e strumenti di verifica e scala di prestazione.

**B.3.8 Materiali certificati**

Modifiche alle certificazioni ammissibili.

**B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor**

Modificati i volumi di riferimento per utente e per dispositivo.

**B.4.4 Consumo d'acqua per irrigazione**

Modificata la modalità di calcolo del fabbisogno e dei risparmi.

**B.6.4 Controllo della radiazione solare**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**C.1.2 Emissione di gas a effetto serra in fase operativa**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**D.1.5 Radon**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**D.1.8 Ventilazione**

Modificata la scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**D.2.5 Temperatura operativa nel periodo estivo**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**D.3.2 Sufficienza della luce naturale**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**D.4.6 Qualità acustica interna**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**D.5.1 Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**E.1.1 Efficienza dei sistemi di controllo**

Modificata la scala di prestazione

**E.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici**

Modificata scala di prestazione e documentazione richiesta.

**H.1.1 Albedo delle superfici**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

**H.2.1 Permeabilità del suolo**

Modificato l'indicatore di prestazione e di conseguenza scala di prestazione e la modalità di calcolo.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

## INTRODUZIONE

La presente sezione della prassi di riferimento UNI/PdR 13:2023 si inserisce nel contesto di inquadramento generale e dei principi metodologici e procedurali descritti nella UNI/PdR 13.0, nella quale vengono forniti i criteri e le modalità che definiscono un sistema per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione.

Nel 2001 ITACA, Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, ha attivato un gruppo di lavoro interregionale in materia di edilizia sostenibile con lo scopo di sviluppare strumenti a supporto delle politiche regionali a favore delle costruzioni a elevata qualità energetico-ambientale. Uno dei primi obiettivi del gruppo di lavoro fu lo sviluppo di un sistema di valutazione a punteggio per gli edifici, fondamentale per consentire di stabilire obiettivi oggettivi e misurabili nelle iniziative pubbliche di incentivazione della sostenibilità delle costruzioni.

Nel 2002 il gruppo di lavoro ha adottato, quale base per lo studio del sistema di valutazione, lo strumento internazionale SBTool<sup>1</sup>, sviluppato nell'ambito del processo di ricerca Green Building Challenge, coordinato dall'organizzazione no profit iiSBE (International initiative for a Sustainable Built Environment), cui nel tempo hanno contribuito numerose nazioni. Tale scelta è stata dettata dal fatto che lo strumento è fondato sul principio della condivisione di criteri e metriche tra nazioni e regioni e contemporaneamente pienamente contestualizzabile all'ambito geografico di applicazione in modo da rifletterne priorità e caratteristiche.

La contestualizzazione di SBTool da parte del gruppo di lavoro ITACA ha prodotto la prima versione del Protocollo ITACA, approvato il 15 gennaio del 2004 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In seguito, il Protocollo è stato adottato dalle Regioni e da numerose amministrazioni comunali in diverse iniziative volte a promuovere e a incentivare l'edilizia sostenibile attraverso: regolamenti edilizi, gare d'appalto, piani urbanistici, ecc.... Versioni aggiornate e più evolute del Protocollo ITACA sono state successivamente realizzate dal gruppo di lavoro interregionale, con il supporto tecnico-scientifico di iiSBE Italia e ITC-CNR.

Con la diffusione del Protocollo ITACA a livello nazionale e l'interessamento a riguardo dell'intero comparto delle costruzioni, l'Istituto ha promosso, anche su indicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'attivazione di un processo di certificazione di parte terza sotto l'accreditamento di ACCREDIA (RT-33) e lo sviluppo di una specifica prassi di riferimento UNI dedicata al Protocollo ITACA.

Nel corso degli anni sono state sviluppate altre versioni del Protocollo ed è stata sviluppata una parte relativa agli edifici non residenziali. La presente versione va a sostituire la UNI/PdR 13:2019 che a sua volta rappresentava la seconda versione della Prassi che era stata pubblicata originariamente nel 2015.

A livello internazionale il Protocollo ITACA ha fin dall'inizio rappresentato il metodo italiano nell'ambito di numerose iniziative quali: CESBA (Common European Sustainable Building

---

<sup>1</sup> La prima versione di SBTool italiana è del 2002 e fu presentata in occasione della conferenza mondiale Sustainable Building a Oslo. SBTool 2002 residenziale può essere considerato la matrice del Protocollo ITACA.

Assessment), SBA (Sustainable Building Alliance) e SBCI-UNEP (United Nations Environment Programme) ed altri.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente sezione di UNI/PdR 13.2:2023 specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriterio per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non residenziali, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza.

La prassi di riferimento si applica sia a edifici di nuova costruzione sia a edifici oggetto di ristrutturazione importante di primo livello che coinvolgano non la singola unità immobiliare, ma l'intero edificio. Per i criteri B.2.2 e B.2.3 limitatamente agli edifici privati la prassi si applica non solo agli interventi di nuova costruzione e alle demolizioni e ricostruzioni, ma anche alle ristrutturazioni rilevanti (edifici esistenti avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro) quando si possano considerare come ristrutturazioni importanti di primo livello.

Ai fini della prassi di riferimento, un edificio oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione è considerato nuova costruzione.

In caso di ampliamento che comporti un nuovo volume lordo climatizzato maggiore del 15% dell'esistente o di 500 m<sup>3</sup> la prassi si applica all'intero edificio inteso come ristrutturazione.

Ai fini della prassi di riferimento, le schede criterio si calcolano per l'intero edificio.

La prassi di riferimento si applica esclusivamente a progetti di livello esecutivo. Livelli di progettazione inferiori non consentono la verifica degli indicatori dei criteri di valutazione.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente sezione di prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento. Il seguente elenco non è esaustivo ma rappresenta la maggior parte delle fonti normative di riferimento.

Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801 Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici degli edifici

Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.e i. Testo unico dell'edilizia

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

## **Progetto UNI/PdR 13.2:2023**

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

DM 29 maggio 2008, n.160 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.e i. Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica

Decreto Interministeriale 11 aprile 2013 recante "Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale"

Decreto 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Decreto 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto Legislativo 50/16, Codice dei contratti pubblici

DM 560/17, Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

Decreto 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 Attuazione della Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030

DMiTE 256/22 Decreto Interministeriale MISM-MEF per acquisto mezzi su gomma ad alimentazione alternativa per i servizi di trasporto pubblico locale

UNI/PdR 24:2016 - Abbattimento barriere architettoniche

UNI/PdR 88 Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo

UNI EN ISO 354:2003 Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room

UNI EN 805 Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici

UNI EN 816 Rubinetteria sanitaria

UNI EN ISO 3382 Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti

UNI 8290-1 Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia

UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti

UNI 10349-1:2016 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata

UNI/TR 10349-2:2016 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto

UNI 10349-3 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici

UNI 10375 Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti

UNI 11532 Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati

UNI/TR 11175 Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale

UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale

UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali

UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva

UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria

UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili

UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili

Serie UNI 11337: Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

UNI 11367:2010 Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera

UNI/TS 11445 Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – Progettazione, installazione e manutenzione

UNI/TS 11651:2023 Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN ISO 52120-1

## Progetto UNI/PdR 13.2:2023

UNI EN ISO 12354 – 1 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti

UNI EN ISO 12354 – 2 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti - Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti

UNI EN ISO 12354 – 3 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti - Parte 3: Isolamento acustico dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea

UNI EN 12354 – 5 Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale – Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo

UNI EN ISO 14021:2012 Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

UNI EN ISO 14024 Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure

UNI EN ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure

UNI EN 15091 Rubinetteria sanitaria

UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione

UNI EN 15232 Prestazione energetica degli edifici. Incidenza dell'automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici

UNI EN 16798 Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici

UNI EN ISO 14683: Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica, metodi semplificati e valori di riferimento

UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali

UNI EN 15804 Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto

UNI EN 17037:2022 Luce diurna negli edifici

UNI CEI EN 17267:2019 Piano di misurazione e monitoraggio - Progettazione ed attuazione

Serie UNI EN ISO 19650 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM)

UNI ISO 50015:2015 Sistemi di gestione dell'energia - Misura e verifica della prestazione energetica delle organizzazioni

UNI EN ISO 52016 Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti

UNI EN ISO 52022 Prestazione energetica degli edifici - Proprietà termiche, solari e luminose di componenti ed elementi edilizi

UNI EN ISO 52120 Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici

### **3 TERMINI E DEFINIZIONI**

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni contenute nella UNI/PdR 13.0:2023.

### **4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO E INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLE SCHEDE CRITERIO**

Il presente documento fornisce le indicazioni per il calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione importante.

Il punteggio di prestazione dell'edificio deve essere calcolato attraverso una procedura di valutazione che si articola in 3 fasi consecutive:

- caratterizzazione: le performance dell'edificio per ciascun criterio vengono quantificate attraverso opportuni indicatori;
- normalizzazione: il valore di ciascun indicatore viene reso adimensionale e viene “riscalato” in un intervallo di normalizzazione;
- aggregazione: i punteggi normalizzati sono combinati insieme per produrre il punteggio finale.

La procedura di valutazione da seguire per il calcolo del punteggio di prestazione degli edifici è descritta in dettaglio nella UNI/PdR 13.0:2023.

La presente sezione di UNI/PdR 13:2023 illustra per ogni criterio:

- codice, nome, area di valutazione e categoria di appartenenza, esigenza (ovvero l'obiettivo di qualità che si intende perseguire);
- indicatore di prestazione e la relativa unità di misura (se di natura quantitativa);
- scala di prestazione di riferimento da utilizzare per la normalizzazione dell'indicatore nell'intervallo da -1 a +5;
- metodo e strumenti di verifica da utilizzare per caratterizzare il valore dell'indicatore.

I criteri di valutazione per il calcolo del punteggio di prestazione di edifici residenziali, definiti sulla base dell'inquadramento generale e dei principi metodologici descritti nella UNI/PdR 13.0:2023, sono stati organizzati in “schede criterio” e sono elencati e raggruppati di seguito per area e categoria di riferimento:

A	Sviluppo e rigenerazione del sito
A.1	Selezione del sito
A.1.1	Valore ecologico del suolo

## Progetto UNI/PdR 13.2:2023

A.1.2	Accessibilità al trasporto pubblico
A.1.3	Adiacenza alle infrastrutture
A.1.4	Prossimità ai servizi
A.2	Sviluppo del sito
A.2.1	Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate
A.2.2	Aree esterne di uso comune attrezzate
A.2.3	Supporto all'uso di biciclette
A.2.4	e-Mobility
B	Energia e consumo delle risorse
B.1	Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
B.1.1	Energia primaria totale
B.1.7	Energia primaria globale non rinnovabile
B.2	Energia da fonti rinnovabili
B.2.2	Energia rinnovabile per usi termici
B.2.3	Energia rinnovabile per usi elettrici
B.3	Materiali
B.3.3	Materiali rinnovabili
B.3.4	Materiali riciclati
B.3.5	Materiali locali
B.3.6	Disassemblabilità dell'edificio
B.3.7	Adattabilità per usi futuri <b>SOLO PDR 13-2</b>
B.3.8	Materiali certificati
B.4	Acqua
B.4.3	Consumo d'acqua per usi indoor
B.4.4	Consumo d'acqua per irrigazione
B.6	Prestazioni dell'involucro
B.6.1	Energia termica utile per il riscaldamento
B.6.2	Energia termica utile per il raffrescamento
B.6.3	Coefficiente medio globale di scambio termico
B.6.4	Controllo della radiazione solare
C	Carichi ambientali
C.1	Emissione di gas a effetto serra
C.1.2	Emissione di gas a effetto serra in fase operativa
C.3	Rifiuti solidi
C.3.3	Riuso delle terre
D	Qualità ambientale indoor
D.1	Qualità dell'aria e ventilazione
D.1.5	Radon
D.1.8	Ventilazione
D.2	Comfort termico
D.2.5	Temperatura operativa nel periodo estivo
D.3	Comfort visivo
D.3.2	Sufficienza della luce naturale
D.4	Comfort acustico
D.4.6	Qualità acustica interna <b>SOLO PDR 13-2</b>
D.4.7	Qualità acustica dell'edificio
D.5	Inquinamento elettromagnetico
D.5.1	Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF
E	Qualità del servizio
E.1	Controllabilità

E.1.1	Efficienza dei sistemi di controllo
E.2	Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
E.2.1	Disponibilità della documentazione tecnica
E.2.2	Monitoraggio dei consumi <b>SOLO PDR 13-2</b>
E.3	Servizi per gli utenti
E.3.1	Dotazione spazi funzionali <b>SOLO PDR 13-2</b>
E.4	Aspetti sociali
E.4.1	Accesso universale al sito e all'edificio <b>SOLO PDR 13-2</b>
H	Adattamento ai cambiamenti climatici
H.1	Incremento della temperatura
H.1.1	Albedo delle superfici
H.2	Precipitazioni estreme
H.2.1	Permeabilità del suolo

### Applicazione schede criterio

In funzione del contesto alcune schede criterio **non devono essere applicate** per il calcolo del punteggio di prestazione dell'edificio.

Il prospetto seguente indica la scheda criterio e la condizione di applicabilità:

Criterio	Condizione di applicabilità
A.1.1 Valore ecologico del suolo	Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione.
A.2.1 Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate	Il criterio è applicabile unicamente a progetti che dispongono di aree esterne pertinenziali o prevedono tetti verdi o facciate verdi
A.2.2 Aree esterne di uso esterno attrezzate	Il criterio è applicabile unicamente ad interventi di nuova costruzione provvisti di aree esterne pertinenziali
A.2.4 e-Mobility	Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per edifici dotati di parcheggi pertinenziali
B.2.2 Energia rinnovabile per usi termici	Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici
B.2.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici	Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici
B.3.7 Adattabilità ad usi futuri	Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione non residenziali unicamente per la destinazione d'uso uffici con superficie complessiva pari o superiore a 1000 mq
B.4.4 Consumo d'acqua per irrigazione	Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi
C.3.3 Riuso delle terre	Il criterio è applicabile unicamente qualora siano previsti scavi per la sistemazione dell'area e la realizzazione dell'edificio
D.1.5 Radon	Il criterio si applica ad edifici con presenza di locali ad uso abitativo al piano terra o seminterrato/interrato nelle zone a rischio radon. Nel

		caso non vi siano informazioni relative al rischio radon il criterio va comunque applicato
D.2.5	Temperatura operativa nel periodo estivo	Il criterio non si applica per gli edifici in zona climatica F e per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva sia maggiore o uguale a 290 W/m <sup>2</sup>
D.4.7	Qualità acustica dell'edificio	Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione.
H.2.1	Permeabilità del suolo	Il criterio è applicabile a interventi con aree esterne di pertinenza

Output dell'attività condotta per il calcolo del punteggio di prestazione di un edificio residenziale è una relazione di valutazione contenente gli esiti della valutazione rispetto ai criteri considerati. La relazione di valutazione deve essere redatta in base al modello specifico, riportato nell'Appendice al presente documento.

## 5 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Per edifici per uffici si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.

Per edifici scolastici si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

Per edifici commerciali si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.

Per edifici industriali si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Per edifici ricettivi si intendono gli edifici classificati dal DPR 412/93 come:

- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari.

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE	A.1.1		
A.1 Selezione del sito					
Valore ecologico del suolo					
<b>Edifici per uffici</b> <b>Edifici scolastici</b> <b>Edifici industriali</b> <b>Edifici commerciali</b> <b>Edifici ricettivi</b>					
<b>Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. Per l'analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.</b>					
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA			
A. Sviluppo e rigenerazione del sito		A.1 Selezione del sito			
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO			
Favorire l'uso di aree contaminate, dismesse o precedentemente antropizzate.		nella categoria nel sistema completo			
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA			
Livello di utilizzo pregresso dell'area di intervento		-			
SCALA DI PRESTAZIONE					
		-	PUNTI		
NEGATIVO		<0	-1		
SUFFICIENTE		0	0		
BUONO		3	3		
OTTIMO		5	5		

### Metodo e strumenti di verifica

#### 1. Calcolare l'area complessiva del lotto di intervento.

Individuare l'area del lotto di intervento e calcolarne l'estensione superficiale complessiva, A [m<sup>2</sup>].

#### 2. Suddividere il lotto in aree riconducibili agli scenari indicati in “Metodo e strumenti di verifica”.

In base alle condizioni pre - intervento, verificare le caratteristiche del lotto e suddividere quest'ultimo in aree che siano omogeneamente attribuibili alle seguenti categorie:

- Bi. Area con caratteristiche del territorio allo stato naturale;
- Bii. Area verde e/o sulla quale erano ospitate attività di tipo agricolo;
- Biii. Area occupata da strutture edilizie o infrastrutture;
- Biv. Area sulla quale sono state svolte (o sono in programma) operazioni di bonifica del sito (secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06).

**Nota 1** Ai fini della verifica del criterio per terreno allo stato naturale (cat. Bi) si intende il terreno che si è formato sotto l'influenza di pedogenetici naturali (acqua, vento, temperatura, piante, animali, etc.). Esso ospita eventualmente una vegetazione spontanea quasi sempre composta da più specie in associazione ed in equilibrio con l'ambiente.

**Nota 2** Ai fini della verifica del criterio per area verde appartenente alla categoria Bii si intende un'area sistemata a verde che non rientra nella categoria Bi, ad esempio superfici destinate a colture agricole o sistematiche a prato o a giardino.

**Nota 3** Le aree attribuibili alla categoria Biii sono le aree del lotto che precedentemente all'intervento risultavano occupate da strutture edilizie e/o infrastrutture, quali immobili, strade, parcheggi, etc.

**Nota 4** Le aree attribuibili alla categoria Biv sono le aree del lotto che precedentemente all'intervento hanno ospitato attività inquinanti poi dismesse e che sono assoggettate ad interventi di bonifica secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 al fine di renderle compatibili con l'edificabilità.

#### 3. Calcolare l'estensione di ciascuna delle aree individuate al punto precedente.

Con riferimento alla suddivisione dell'area del lotto secondo le superfici individuate nel punto precedente, calcolare l'estensione superficiale complessivamente attribuibile a ogni categoria.

#### 4. Calcolare il livello di utilizzo pregresso del sito.

Calcolare l'indicatore di prestazione, ovvero il livello di utilizzo pregresso del sito, tramite la formula:

$$Indicatore = \frac{B_i}{A} * (-1) + \frac{B_{ii}}{A} * (0) + \frac{B_{iii}}{A} * (3) + \frac{B_{iv}}{A} * (5) \quad (1)$$

dove:

- $B_i$  = superficie complessiva delle aree del lotto con caratteristiche del terreno allo stato naturale, [ $m^2$ ];
- $B_{ii}$  = superficie complessiva delle aree del lotto a verde e/o sulle quali erano ospitate attività di tipo agricolo, [ $m^2$ ];
- $B_{iii}$  = superficie complessiva delle aree del lotto sulle quali vi erano strutture edilizie o infrastrutture, [ $m^2$ ];
- $B_{iv}$  = superficie complessiva delle aree del lotto sulle quali sono state svolte (o sono in programma) operazioni di bonifica, [ $m^2$ ];
- $A$  = superficie del lotto di intervento, [ $m^2$ ].

**5. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE		A.1.2			
A.1 Selezione del sito							
Accessibilità al trasporto pubblico							
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi			
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>				<b>CATEGORIA</b>			
A. Sviluppo e rigenerazione del sito				A.1 Selezione del sito			
<b>ESIGENZA</b>				<b>PESO DEL CRITERIO</b>			
Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le reti di trasporto pubblico per ridurre l'uso dei veicoli privati.				nella categoria nel sistema completo			
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>				<b>UNITÀ DI MISURA</b>			
Indice di accessibilità al trasporto pubblico				-			
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>							
	Capitale/Capoluogo di Regione	Capoluogo di Provincia	Centro urbano con popolazione > 5000 ab	Centro urbano con popolazione < 5000 ab	PUNTI		
NEGATIVO	<2,5	<1,5	<1	<0,5	-1		
SUFFICIENTE	2,5	1,5	1	0,5	0		
BUONO	13	7,8	5,2	2,6	3		
OTTIMO	20	12	8	4	5		

#### Metodo e strumenti di verifica

**1. Determinare la distanza a piedi dai nodi della rete di trasporto pubblico serviti da treni, bus, tram e metro.** Dalle planimetrie di progetto individuare l'ingresso principale dell'edificio, inteso come l'accesso pedonale principale all'area di pertinenza.

**2. Individuare la rete dei trasporti pubblici della zona di intervento e in particolare i nodi della rete serviti da bus e tram situati entro una distanza radiale di 500 metri dall'ingresso pedonale principale dell'edificio, quelli del servizio ferroviario situati entro una distanza radiale di 1000 metri.**

*Nota 1 Per nodo si intende il punto dal quale è possibile accedere al servizio di trasporto pubblico; può essere costituito da una sola fermata isolata ma anche da più fermate, ad esempio dall'insieme delle due fermate poste generalmente ai due lati di una strada, oppure da una stazione ferroviaria con le annesse fermate per gli autobus.*

*Nota 2 Nel caso non si individuino nodi della rete di trasporto secondo la procedura indicata, la verifica è da considerarsi terminata ed occorre assegnare al criterio una valutazione negativa. Consultando quindi la scala di prestazione, scegliere lo scenario che meglio descrive il contesto dell'intervento in esame (capitale/capoluogo di regione, capoluogo di provincia, centro urbano con popolazione > 5000 abitanti, centro urbano con popolazione ≤ 5000 abitanti) e attribuire all'indicatore di prestazione il valore che corrisponde al punteggio “-1”.*

*Nota 3 Per la verifica del criterio si considerino anche i nodi di accesso alle linee della metropolitana entro una distanza limite di 800 metri dall'ingresso pedonale principale dell'edificio.*

Per ogni nodo individuato misurarne la distanza (in metri) dall'ingresso principale dell'edificio considerando il più breve tragitto percorribile a piedi, ovvero non misurando la distanza in linea retta ma tenendo conto del reale cammino che dovrà essere effettuato dai pedoni. In caso di più accessi pedonali considerare la media tra le distanze di ciascuno.

**2. Determinare la frequenza del servizio ad ogni nodo che soddisfa i requisiti descritti al passo 1 ovvero determinare il numero totale dei servizi in partenza riferito alle seguenti fasce orarie:**

- a) 07:00-09:00 e 17:00-19:00 per gli uffici;
- b<sub>1</sub>) 07:00-09:00, 12:00-14:00 e 16:00-18:00 per asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie;
- b<sub>2</sub>) 07:00-09:00 e 13:00-15:00 e 17:00-19:00 per scuole secondarie di primo e secondo grado;
- c) 06:00-22:00 per gli edifici industriali e commerciali;
- d) 06:00-24:00 per gli edifici ricettivi.

Elencare i nodi della rete di trasporto selezionati al punto 1 e le relative linee di servizio. Nel prosieguo del procedimento ogni linea di servizio alla quale è possibile accedere da più nodi deve essere considerata solamente nel nodo risultato più vicino all'edificio (in un nodo potrebbero essere considerate più linee di servizio; una linea di servizio, invece, può essere considerata in un unico nodo).

Procurarsi gli orari dei mezzi di trasporto e per ogni linea di servizio selezionata determinare il numero n di passaggi effettuati nel relativo nodo nelle fasce orarie rispettive di ciascuna destinazione d'uso, dei giorni feriali (lunedì-venerdì) per gli uffici (lunedì-sabato per le scuole e gli edifici industriali, tutti i giorni per gli edifici commerciali e gli alberghi).

*Nota 4 Per nodo si intende il punto dal quale è possibile accedere al servizio di trasporto pubblico; può essere costituito da una sola fermata isolata ma anche da più fermate, ad esempio dall'insieme delle due fermate poste generalmente ai due lati di una strada, oppure da una stazione ferroviaria con le annesse fermate per gli autobus.*

*Nota 5 Qualora non si individuino nodi della rete di trasporto secondo la procedura indicata occorre assegnare al criterio una valutazione negativa. Consultando quindi la scala di prestazione attribuire all'indicatore di prestazione il valore che corrisponde al punteggio “-1”.*

*Nota 6 Per quanto riguarda il servizio ferroviario, sono da prendere in considerazione solamente le linee che presentano, entro una distanza radiale di 20 chilometri dall'edificio, almeno una fermata successiva a quella nel nodo selezionato secondo le condizioni del punto 1.*

*Nota 7 Per quanto riguarda le linee extraurbane degli autobus, sono da prendere in considerazione solamente le linee che presentano, entro una distanza effettiva di 20 chilometri, almeno una fermata successiva a quella nel nodo selezionato ed esterna all'area urbana secondo le condizioni del punto 1.*

### 3. Per ogni linea calcolare l'indice di accessibilità al trasporto pubblico

Per ogni linea di trasporto e relativo nodo selezionati in base alla procedura indicata nei punti 1 e 2, calcolare il tempo di percorrenza a piedi del tragitto edificio-nodo utilizzando una velocità di camminata teorica pari a 80 metri al minuto, tramite la formula:

$$W_t = \frac{d_n}{v} = \frac{d_n}{80} \quad (1)$$

dove:

$W_t$  = tempo di percorrenza a piedi del tragitto nodo-edificio, [min];  
 $d_n$  = lunghezza del tragitto nodo-edificio, intesa secondo quanto indicato nel punto 1, [m];  
 $v$  = velocità teorica di camminata, pari a 80 metri al minuto, [m/min].

Determinare il tempo di attesa del servizio tramite la formula:

$$S_{wt} = 0,5 \cdot \left( \frac{60 \cdot 4}{n} \right) + R_f \quad (2)$$

dove:

$S_{wt}$  = tempo di attesa del servizio, [min];  
 $n$  = numero di passaggi dei mezzi delle singole linee nelle fasce orarie di riferimento, [-];  
 $R_f$  = fattore di affidabilità, pari a 2 per bus e tram, e pari a 0,75 per i treni.

*Nota 8 Per le linee della metropolitana utilizzare un fattore di affidabilità pari a 0,75.*

Determinare il tempo totale di accesso al trasporto pubblico, sommando il tempo di percorrenza a piedi e il tempo di attesa del servizio precedentemente calcolati:

$$A_t = W_t + S_{wt} \quad (3)$$

dove:

$A_t$  = tempo totale di accesso al servizio, [min];  
 $S_{wt}$  = tempo di attesa del servizio, [min];  
 $W_t$  = tempo di percorrenza a piedi del tragitto nodo-edificio, in minuti, [min];

Determinare la frequenza equivalente di accessi al servizio dall'edificio, tramite la formula:

$$FI = \frac{30}{A_t} \quad (4)$$

dove:

$FI$  = frequenza equivalente di accessi al servizio dall'edificio, [-];

$A_t$  = tempo totale di accesso al servizio, [min];

Analizzando singolarmente ogni tipologia di trasporto pubblico (bus, tram, treni, metro) calcolarne l'indice di accessibilità, tramite la formula:

$$IA_i = FI_{i,\max} + 0,5 \left( \sum (FI_i) - FI_{i,\max} \right) \quad (5)$$

dove:

$IA_i$  = indice di accessibilità della tipologia di trasporto i-esima, [-];

$FI_{i,\max}$  = il maggiore tra i valori FI relativi alla tipologia di trasporto i-esima, [-];

$\sum FI_i$  = somma dei valori FI relativi alla stessa tipologia di trasporto i-esima, [-].

Calcolare l'indice di accessibilità IA al trasporto pubblico come somma degli indici di accessibilità delle diverse tipologie di trasporto pubblico calcolati al punto precedente.

#### 4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Dalla tabella della scala di prestazione individuare la categoria urbana che meglio descrive il contesto di inserimento dell'edificio in esame, scegliendo tra: capitale/capoluogo di regione, capoluogo di provincia, centro urbano con popolazione > 5000 abitanti, centro urbano con popolazione ≤ 5000 abitanti;

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	A.1.3	
A.1 Selezione del sito				
Adiacenza alle infrastrutture				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
A. Qualità del sito		A.1 Selezione del sito		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Favorire la realizzazione di edifici in prossimità delle reti infrastrutturali esistenti per evitare impatti ambientali determinati dalla realizzazione di nuovi allacciamenti.		nella categoria nel sistema completo		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>		
Distanza media dal lotto di intervento delle reti infrastrutturali di base esistenti (acquedotto, rete elettrica, gas, fognatura).		m		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		m	PUNTI	
NEGATIVO		>100	-1	
SUFFICIENTE		100	0	
BUONO		55	3	
OTTIMO		25	5	

### Metodo e strumenti di verifica

#### 1. Calcolare la lunghezza del collegamento da realizzare o adeguare fra il lotto di intervento e le reti esistenti dei quattro servizi di riferimento: rete elettrica, acquedotto, rete fognaria, rete gas.

Analizzando l'elaborato grafico contenente l'inserimento planimetrico dell'edificio in esame e l'allacciamento ai pubblici servizi calcolare la lunghezza in metri delle linee che è necessario realizzare (o adeguare o sostituire) per il collegamento della nuova utenza alle reti esistenti dei servizi: elettricità, acqua potabile, fognatura, gas metano. Ai fini del calcolo dell'indicatore di prestazione è sufficiente misurare la lunghezza della linea che verrà realizzata (o adeguata o sostituita) al di fuori dell'area del lotto di intervento.

**Nota 1** Anche nel caso in cui alcuni allacciamenti alle reti infrastrutturali vengano realizzati/adeguati mediante la realizzazione di un unico scavo, ai fini del calcolo dell'indicatore devono essere misurate le lunghezze dei singoli allacciamenti.

#### 2. Calcolare la media aritmetica delle lunghezze calcolate nel punto precedente.

Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come media aritmetica delle lunghezze (in metri) individuate nel punto precedente.

**Nota 2** Qualora il progetto non preveda il collegamento dell'edificio a una o più delle reti infrastrutturali di riferimento (o non sia necessario adeguare o sostituire una o più delle reti), calcolare l'indicatore di prestazione assegnando al relativo collegamento una lunghezza pari a zero metri.

#### 3. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE	A.1.4
A.1 Selezione del sito			
<b>Prossimità ai servizi</b>			
Edifici per uffici	Edifici scolastici		Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>			<b>CATEGORIA</b>
A. Sviluppo e rigenerazione del sito			A.1 Selezione del sito
<b>ESIGENZA</b>			<b>PESO DEL CRITERIO</b>
Favorire la scelta di spazi collocati in prossimità di aree caratterizzate da un adeguato mix funzionale.			nella categoria nel sistema completo
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			<b>UNITÀ DI MISURA</b>
Distanza media dell'edificio da strutture con destinazioni d'uso ad esso complementari.			m
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>			
			<b>m</b>
			<b>PUNTI</b>
NEGATIVO		> 500	-1
SUFFICIENTE		500	0
BUONO		320	3
OTTIMO		200	5

### Metodo e strumenti di verifica

#### 1. Individuare le strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali della zona.

Individuare la localizzazione delle strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali presenti nelle vicinanze del lotto di intervento. Per la selezione delle strutture idonee alla verifica è necessario fare riferimento alle sole tipologie di strutture indicate nella tabella A.1.4.a,b suddivise nelle tre categorie: "commercio", "servizio" e "sport/cultura".

#### Uffici ed edifici scolastici

Commercio	Servizio	Sport/cultura
Negozio di beni alimentari	Ufficio postale	Teatro
Supermercato	Banca/sportello ATM	Cinema
Ristoranti e locali pubblici affini (pizzeria, self – service, ecc.)	Strutture di servizio sanitario pubbliche o convenzionate	Museo/Spazio espositivo
Bar	Nido d'infanzia	Biblioteca
Edicola	Scuola dell'Infanzia	Struttura sportiva
Tabaccheria	Scuola primaria	
Negozio di prodotti di uso quotidiano per la casa/igiene personale	Scuola secondaria	
	Farmacia	
	Parco Pubblico	
	Luoghi di aggregazione (associazione ricreativa, culturale, religiosa)	

Tabella A.1.4.a – Elenco delle tipologie di strutture da prendere in considerazione per la verifica del criterio - Uffici ed edifici scolastici

**Nota 1** Nelle attività da considerare va escluso l'edificio scolastico che si sta valutando.

**Edifici ricettivi**

Commercio	Servizio	Sport/cultura
Negozio di beni alimentari	Ufficio postale	Teatro
Supermercato	Banca/sportello ATM	Cinema
Ristoranti e locali pubblici affini (pizzeria, self – service, ecc.)	Strutture di servizio sanitario pubbliche o convenzionate	Museo/Spazio espositivo
Bar	Farmacia	Biblioteca
Edicola	Parco Pubblico	Struttura sportiva
Tabaccheria	Luoghi di aggregazione (associazione ricreativa, culturale, religiosa)	
Negozio di prodotti di uso quotidiano per la casa/igiene personale		

*Tabella A.1.4.b – Elenco delle tipologie di strutture da prendere in considerazione per la verifica del criterio – Edifici ricettivi*

**2. Calcolare la distanza media in metri, da percorrere a piedi, che separa il punto di accesso principale all'edificio e i punti di accesso di cinque strutture afferenti alle categorie sopracitate.**

Tra le strutture individuate al punto 1 selezionarne cinque appartenenti a cinque tipologie differenti, tra le quali almeno una struttura rientrante nella categoria “servizio”.

Calcolare la distanza tra il principale punto di accesso dell'edificio e il punto di accesso alle strutture selezionate.

**Nota 1** La distanza deve essere misurata dall'ingresso principale dell'edificio (ovvero dal principale accesso pedonale all'area di pertinenza) all'ingresso delle strutture selezionate, considerando il più breve tragitto percorribile a piedi.

Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione, ovvero la distanza media tra l'edificio e le strutture selezionate tramite la formula:

$$d_{media} = \frac{\sum_{i=1}^5 d_i}{5} \quad (1)$$

dove:

- $d_{media}$  = distanza media tra l'edificio e le cinque strutture selezionate, [m];
- $d_i$  = distanza tra l'edificio e la struttura  $i$ -esima, [m].

**3. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	A.2.1
A.2 Sviluppo del sito			
<b>Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate</b>			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
Edifici ricettivi			
Il criterio è applicabile unicamente a progetti che dispongono di aree esterne pertinenziali o prevedono tetti verdi o facciate verdi. Per l'analisi di progetti senza aree esterne o senza tetti verdi o facciate verdi, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio			
AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA		
A. Sviluppo e rigenerazione del sito	A.2 Sviluppo del sito		
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO		
Favorire la conservazione degli habitat naturali e la biodiversità aumentando le superfici sistematiche a verde ed utilizzando specie vegetali autoctone o naturalizzate	nella categoria nel sistema completo		
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA		
Rapporto percentuale fra la superficie piantumata con specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate e la superficie totale esterna di pertinenza dell'edificio includendo la presenza di tetti verdi e/o pareti verdi se presenti	%		
SCALA DI PRESTAZIONE			
	%	PUNTI	
NEGATIVO	<20	-1	
SUFFICIENTE	20	0	
BUONO	44	3	
OTTIMO	60	5	

#### Prerequisito:

Favorire la conservazione e la messa a dimora di specie vegetali autoctone o naturalizzate. Qualora siano presenti tetti verdi e facciate verdi è consentito l'utilizzo di specie vegetali anche non autoctone ad esclusione delle specie esotiche invasive. In presenza di piantumazioni di specie arbustive od arboree esotiche invasive assegnare il punteggio -1.

**Nota 1** Per specie autoctona o naturalizzata si intende una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo dando luogo a popolazioni in grado di autosostenersi.

#### Metodo e strumenti di verifica

##### 1. Calcolare l'area complessiva delle superfici di intervento

Analizzare il progetto di sistemazione delle aree esterne di pertinenza, includendo aree a verde, strade carrabili, percorsi pedonali, aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli e qualsiasi altra area esterna di pertinenza e calcolare l'estensione superficiale complessiva ( $S_e$ ). Per area esterna di pertinenza si intende l'area di intervento al netto dell'impronta dell'edificio) [ $m^2$ ]. In assenza di aree esterne di pertinenza, porre pari a 0 l'estensione complessiva  $S_e$ .

In presenza di tetti verdi o facciate verdi, analizzare il progetto di sistemazione delle coperture e delle pareti verticali e calcolare l'estensione complessiva delle superfici di copertura ( $S_c$ ) e delle pareti verticali ( $S_f$ ) (comprensiva delle aree a verde, pavimentate, rivestite e/o intonacate). In assenza di coperture a verde o pareti verticali a verde, porre pari a 0 l'estensione complessiva  $S_c$  o  $S_f$ .

Calcolare la superficie totale di intervento  $S_{tot}$  come segue:

$$S_{tot} = S_e + S_f + S_c$$

dove:

- $S_e$  = estensione totale della superficie esterna di pertinenza dell'edificio [ $m^2$ ];
- $S_f$  = estensione complessiva delle facciate verticali al netto delle superfici finestrate [ $m^2$ ].
- $S_c$  = estensione complessiva della superficie di copertura [ $m^2$ ].

## 2. Calcolare l'area delle superfici piantumate con essenze arboree e arbustive autoctone o naturalizzate

Analizzare il progetto di sistemazione delle aree esterne a verde, dei tetti verdi o delle facciate verdi. Per pareti verdi si intendono specifiche forme di chiusure verticali vegetate. L'inverdimento può essere ottenuto: i) con specie vegetali piantumate al suolo; ii) con pannelli di supporto ed elementi contenitori ancorati alla facciata; iii) con sistemi modulari ad irrigazione automatica o iv) mediante strutture modulari integrate alla chiusura verticale. In presenza di tetti verdi e facciate verdi è consentito l'utilizzo di specie vegetali anche non autoctone ad esclusione delle specie esotiche invasive.

Calcolare l'estensione delle piantumazioni delle sole specie vegetali autoctone o naturalizzate.

$$S_{au} = S_{au,e} + S_{au,c} + S_{au,f}$$

dove:

- $S_{au}$  = estensione complessiva della superficie di intervento piantumata con essenza autoctone o naturalizzate [ $m^2$ ];
- $S_{au,e}$  = estensione della superficie esterna a verde piantumata con essenza autoctone o naturalizzate [ $m^2$ ];
- $S_{au,c}$  = estensione della superficie a tetto verde (anche non autoctone) [ $m^2$ ];
- $S_{au,f}$  = estensione della superficie della facciata a verde (anche non autoctone) [ $m^2$ ];

## 3. Calcolare l'indicatore di prestazione come rapporto tra le superfici determinate secondo le indicazioni ai punti precedenti

Calcolare l'indicatore di prestazione rapportando le superfici totali piantumate con essenze arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate, le superfici a tetto verde e a facciata a verde (escludendo le specie vegetali esotiche invasive) alla superficie totale di intervento tramite la seguente formula:

$$\text{indicatore} = S_{au}/S_{tot} = (S_{au,e} + S_{au,c} + S_{au,f})/(S_e + S_f + S_c) * 100$$

## 4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	A.2.2
A.2 Sviluppo del sito			
Aree esterne di uso comune attrezzate			
Edifici per uffici	Edifici scolastici		Edifici ricettivi
<b>Il criterio è applicabile unicamente ad interventi provvisti di aree esterne pertinenziali. Per l'analisi di progetti senza tali aree esterne, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.</b>			
AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA		
A. Sviluppo e rigenerazione del sito	A.2 Sviluppo del sito		
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO		
Favorire l'utilizzo degli spazi esterni di uso comune di pertinenza dell'edificio valorizzando la fruibilità delle aree verdi.	nella categoria nel sistema completo		
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA		
Livello di servizio delle aree esterne comuni di pertinenza dell'edificio. Potenziamento del livello di naturalità degli spazi attrezzati.	-		
SCALA DI PRESTAZIONE	PUNTI		
NEGATIVO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio non sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente alcuna delle tre attività di riferimento.	-1	
SUFFICIENTE	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente almeno una delle tre attività di riferimento.	0	
BUONO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente almeno due delle tre attività di riferimento.	3	
OTTIMO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le tre attività di riferimento.	5	

### Metodo e strumenti di verifica

**1. Verificare se nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti adeguati spazi attrezzati atti a favorire la sosta/aggregazione, le attività ludico ricreative e le attività sportive.**

Verificare se sono previste aree esterne di uso comune adeguatamente attrezzate per:

- a) Favorire momenti di sosta e l'aggregazione per gli occupanti dell'edificio, ad esempio tramite l'installazione di attrezzature quali panchine, gazebo, tavoli da esterno.
- b) Permettere attività ludico ricreative, in particolare per lo svago all'aria aperta di bambini e ragazzi, ad esempio tramite l'installazione di strutture gioco o sport da esterno, piscine negli edifici ricettivi.
- c) Favorire attività sportive per gli occupanti dell'edificio, ad esempio tramite la realizzazione di campi da gioco e l'installazione di strutture/attrezzi per l'esercizio fisico.

**Nota 1** Per la verifica del criterio è richiesto che gli spazi attrezzati, se presenti, debbano essere adeguatamente dimensionati rispetto al numero degli occupanti dell'edificio.

**Nota 2** Ai fini della selezione dello scenario appropriato non sono da considerare aree esterne di pertinenza quelle non specificamente attrezzate per le attività indicate.

**Nota 3** Qualora la copertura dell'edificio fosse progettata e attrezzata in modo da favorire una o più delle attività sopraindicate può essere presa in considerazione ai fini della verifica del criterio.

### 2. Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche del sito di intervento e attribuire il punteggio.

In base alle verifiche effettuate sulla sistemazione e sulla dotazione delle aree esterne di pertinenza, individuare lo scenario che meglio descrive l'edificio di progetto e assegnare al criterio il relativo punteggio.

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	A.2.3	
A.2 Sviluppo del sito				
Supporto all'uso di biciclette				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>			<b>CATEGORIA</b>	
A. Sviluppo e rigenerazione del sito			A.2 Sviluppo del sito	
<b>ESIGENZA</b>			<b>PESO DEL CRITERIO</b>	
Favorire l'installazione di posteggi per le biciclette.			nella categoria nel sistema completo	
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			<b>UNITÀ DI MISURA</b>	
Rapporto percentuale tra il numero di biciclette effettivamente parcheggiabili in modo funzionale e sicuro e il numero di occupanti dell'edificio.			%	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
			<b>%</b>	<b>PUNTI</b>
NEGATIVO			<4	-1
SUFFICIENTE			4	0
BUONO			13,6	3
OTTIMO			20	5

### Metodo e strumenti di verifica

#### 1. Calcolare il numero previsto di occupanti dell'edificio.

Determinare il numero previsto di occupanti dell'edificio in esame facendo riferimento, se possibile, a indicazioni progettuali definite. In assenza di tali indicazioni si effettui una stima del numero degli occupanti mediante le seguenti formule:

- Edifici per uffici:  $Occ = S_u / 10$  (1)
- Edifici commerciali:  $Occ = S_u / 7$
- Edifici scolastici:  $Occ = S_u / 8$
- Edifici industriali:  $Occ = S_u / 7$
- Edifici ricettivi:  $Occ = \text{numero posti letto}$

dove:

- $Occ$  = numero stimato di occupanti l'edificio di progetto, [-];
- $S_u$  = superficie utile dell'edificio, [ $m^2$ ].

**Nota 1** per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento delle unità immobiliari misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi (Art. 3 DMLLPP n. 801/1977).

#### 2. Calcolare il numero previsto di posteggi per le biciclette.

Verificare se è prevista la realizzazione di posteggi dedicati al deposito per le biciclette negli spazi comuni all'interno del lotto di intervento, differenziando tra posteggi privi di presa di ricarica per biciclette elettriche e posteggi forniti di tale infrastruttura.

Si determini il numero  $P_{el}$  di posteggi forniti di presa di ricarica per biciclette elettriche.

Si determini il numero  $P_{std}$  di posteggi privi di presa di ricarica per biciclette elettriche.

Si calcoli il numero totale  $P_{tot}$  di posteggi previsti per le biciclette con la seguente formula:

$$P_{tot} = P_{std} + 2 * P_{el} \quad (2)$$

**Nota 2** ai fini del calcolo dell'indicatore di prestazione, come posteggi possono essere considerati spazi e/o sistemi che consentano il deposito sicuro delle biciclette, come ad esempio rastrelliere fisse o spazi attrezzati appositamente destinati a questo scopo.

**3. Calcolare il rapporto percentuale tra il numero previsto di posteggi per le biciclette ed il numero previsto di occupanti dell'edificio.**

Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il numero di posteggi per biciclette  $P_{tot}$  (B) e il numero stimato di occupanti dell'edificio  $Occ$  mediante la formula:

$$Indicatore = \frac{B}{A} * 100 = \frac{P_{tot}}{Occ} * 100 \quad (3)$$

**4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	A.2.4
A.2 Sviluppo del sito			
e-Mobility			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
Edifici ricettivi			
<b>Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per edifici dotati di parcheggi pertinenziali. Per l'analisi di progetti di edifici con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati o per edifici privi di parcheggi pertinenziali il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio</b>			
AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA		
A. Sviluppo e rigenerazione del sito	A.2 Sviluppo del sito		
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO		
Favorire l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale	nella categoria	nel sistema completo	
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA		
Rapporto percentuale tra il numero di posteggi per veicoli (autovetture e motocicli) forniti di punto di ricarica per veicoli elettrici e il numero di posteggi previsti in progetto.	%		
SCALA DI PRESTAZIONE			
		%	PUNTI
NEGATIVO		-	-1
SUFFICIENTE		0	0
BUONO		12	3
OTTIMO		20	5

### Metodo e strumenti di verifica

**Prerequisito** per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni di primo livello (di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015):

- controllare che sia presente la predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.

Se tale requisito non è rispettato attribuire al criterio punteggio -1.

Verificata la sussistenza del prerequisito procedere con il calcolo dell'indicatore di prestazione come indicato di seguito.

#### 1. Determinare il numero previsto di parcheggi per autovetture e motocicli (A).

Consultare la documentazione di progetto e verificare la presenza di spazi a parcheggio pertinenziali per autovetture e motocicli, considerando parcheggi coperti, scoperti e box per auto; si determini il numero totale di veicoli (autovetture e motocicli) parcheggiabili in tali spazi,  $P_{tot}$ .

#### 2. Determinare il numero di posteggi per autovetture e motocicli forniti di punto di ricarica per veicoli elettrici, (B).

Consultare la documentazione di progetto e determinare il numero di spazi pertinenziali destinati a parcheggio per autovetture e motocicli per i quali è prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli; si determini il numero di veicoli (autovetture e motocicli) che è possibile caricare contemporaneamente,  $P_{el}$ . L'infrastruttura non deve essere esclusiva per una sola tipologia di veicolo elettrico.

#### 3. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il numero di posteggi pertinenziali forniti di infrastruttura elettrica per la ricarica dei veicoli (autovetture e motocicli) (B), e il numero totale di parcheggi pertinenziali (A):

$$\text{Indicatore} = \frac{B}{A} * 100 = \frac{P_{el}}{P_{tot}} * 100 \quad (1)$$

#### 5. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.1.1		
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita dell'edificio					
Energia primaria totale					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA	
B. Energia e consumo delle risorse				B.1. Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita	
ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO	
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria totale durante la fase operativa dell'edificio				nella categoria nel sistema completo	
INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITÀ DI MISURA	
Rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio da valutare $EP_{gl,tot}$ e il corrispondente valore limite dell'edificio di riferimento $EP_{gl,tot,lim}$				%	
SCALA DI PRESTAZIONE					
		%			PUNTI
NEGATIVO		> 100			-1
SUFFICIENTE		100			0
BUONO		64			3
OTTIMO		40			5

### Metodo e strumenti di verifica

Il criterio è applicabile all'intero edificio, in caso di più unità immobiliari dovranno essere calcolate le prestazioni medie parametrata rispetto alle superfici climatizzate.

#### 1. Calcolare l'indice di prestazione energetica globale totale per l'intero edificio di cui al D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e secondo la procedura descritta nella serie UNI TS 11300 e successive modifiche, (B).

$EP_{gl,tot}$  è l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio reale [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ] considerando sia l'energia primaria non rinnovabile, che quella rinnovabile. È necessario determinare entrambi i predetti indici di prestazione con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), dell'Allegato 1 del DM 26/06/2015 (DM Requisiti minimi).

$EP_{gl,tot}$  è la somma degli indici di prestazione per i singoli servizi energetici presenti nell'edificio (ad eccezione di climatizzazione che viene considerato sempre presente):

$$EP_{gl,tot} = EP_{H,tot} + EP_{W,tot} + EP_{V,tot} + EP_{C,tot} + EP_{L,tot} + EP_{T,tot} \quad (1)$$

dove:

- $EP_{H,tot}$  = indice di prestazione annua di energia primaria totale per il riscaldamento invernale [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{W,tot}$  = indice di prestazione annua di energia primaria totale per la produzione di acqua calda sanitaria [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{V,tot}$  = indice di prestazione annua di energia primaria totale per la ventilazione [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{C,tot}$  = indice di prestazione annua di energia primaria totale per la climatizzazione estiva [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{L,tot}$  = indice di prestazione annua di energia primaria totale per l'illuminazione artificiale [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{T,tot}$  = indice di prestazione annua di energia primaria totale per il servizio del trasporto di persone e cose [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ].

I servizi energetici per edifici non residenziali sono descritti nella successiva tabella B.1.1.a.

DESTINAZIONE D'USO NON RESIDENZIALE	CLIM INVERNALE 	ACS 	VENTILAZIONE 	CLIM. ESTIVA 	ILLUMINAZIONE 	TRASPORTO 
E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari	sempre attivo	attivo se presente				
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni	sempre attivo	attivo se presente				
E.5 Edifici commerciali e assimilabili: negozi, magazzini di vendita	sempre attivo	attivo se presente				
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	sempre attivo	attivo se presente				
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili	sempre attivo	attivo se presente				

Tabella B.1.1.a - Servizi energetici per usi non residenziali

### 2. Calcolare il valore limite dell'indice di prestazione energetica globale totale $EP_{gl,tot,limite}$ .

$EP_{gl,tot,limite}$  è l'indice di prestazione energetica globale limite dell'edificio di riferimento considerando sia l'energia primaria non rinnovabile sia quella rinnovabile, come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 192/2005 e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A del Decreto Ministeriale 26/6/2015 (*DM requisiti minimi*), [kWh/m<sup>2</sup>·a] (A).

### 3. Calcolare il rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio da valutare ( $EP_{gl,tot}$ ) e il valore limite ( $EP_{gl,tot,limite}$ ) secondo la seguente formula:

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 = EP_{gl,tot} / EP_{gl,tot,limite} * 100 \quad (2)$$

dove:

- $EP_{gl,tot}$  è l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio reale [kWh/m<sup>2</sup>·a];
- $EP_{gl,tot,limite}$  è l'indice di prestazione energetica globale limite dell'edificio di riferimento [kWh/m<sup>2</sup>·a].

### 4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**N.B.** Qualora siano presenti più unità immobiliari effettuare il calcolo per singole unità immobiliari: calcolare le prestazioni medie di  $EP_{gl,tot}$  e di  $EP_{gl,tot,limite}$  parametrare rispetto alla superficie utile climatizzata (media ponderata) mediante le seguenti formule:

$$EP_{gl,tot,media} = \sum_j (EP_{gl,tot,i,j} * S_j) / \sum_j S_j \quad (3)$$

$$EP_{gl,tot,limite,media} = \sum_j (EP_{gl,tot,limite,j} * S_j) / \sum_j S_j \quad (4)$$

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.1.7	
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita dell'edificio				
Energia primaria globale non rinnovabile				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>			<b>CATEGORIA</b>	
B. Energia e consumo delle risorse			B.1. Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita	
<b>ESIGENZA</b>			<b>PESO DEL CRITERIO</b>	
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria non rinnovabile durante la fase operativa dell'edificio			nella categoria nel sistema completo	
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			<b>UNITÀ DI MISURA</b>	
Rapporto percentuale tra l'indice di energia primaria globale non rinnovabile dell'edificio $EP_{gl,nren}$ e il corrispondente valore dell'edificio di riferimento $EP_{gl,nren,rif,standard}$ utilizzato per il calcolo della classe energetica			%	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		%		<b>PUNTI</b>
NEGATIVO		> 100		-1
SUFFICIENTE		100		0
BUONO		61,6		3
OTTIMO		36		5

### Metodo e strumenti di verifica

Il criterio è applicabile all'intero edificio, in caso di più unità immobiliari dovranno essere calcolate le prestazioni medie parametrate rispetto alle superfici climatizzate.

#### 1. Determinare il valore di $EP_{gl,nren}$ dell'edificio o delle singole unità immobiliari (B).

Si procede come segue:

$EP_{gl,nren}$  è l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dell'edificio reale [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ]

È necessario determinare il predetto indice di prestazione con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), dell'Allegato 1 del DM 26/06/2015 (*DM Requisiti minimi*).

$EP_{gl,nren}$  è la somma degli indici di prestazione per i singoli servizi energetici presenti nell'edificio:

$$EP_{gl,nren} = EP_{H,nren} + EP_{W,nren} + EP_{V,nren} + EP_{C,nren} + EP_{L,nren} + EP_{T,nren} \quad (1)$$

dove

- $EP_{H,nren}$  = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento invernale [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{W,nren}$  = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la produzione di acqua calda sanitaria [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{V,nren}$  = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{C,nren}$  = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{L,nren}$  = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per l'illuminazione artificiale [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ];
- $EP_{T,nren}$  = indice di prestazione annua di energia primaria non rinnovabile per il servizio del trasporto di persone e cose [ $\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ].

I servizi energetici per edifici non residenziali sono descritti nella successiva tabella B.1.7.a.

DESTINAZIONE D'USO NON RESIDENZIALE	CLIM INVERNALE 	ACS 	VENTILAZIONE 	CLIM. ESTIVA 	ILLUMINAZIONE 	TRASPORTO 
E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari	sempre attivo	attivo se presente				
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni	sempre attivo	attivo se presente				
E.5 Edifici commerciali e assimilabili: negozi, magazzini di vendita	sempre attivo	attivo se presente				
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	sempre attivo	attivo se presente				
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili	sempre attivo	attivo se presente				

Tabella B.1.7.a - Servizi energetici per usi non residenziali

2. Determinare il valore di  $EP_{gl,nren,rif,standard(2019/21)}$ , per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 3 del DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e dei requisiti minimi degli edifici", dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B (A).
3. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il valore di  $EP_{gl,nren}$  (B), e il valore di  $EP_{gl,nren,rif,standard(2019/21)}$  (A).

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 = EP_{gl,nren} / EP_{gl,nren,rif,standard(2019/21)} * 100 \quad (2)$$

4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**N.B.** il punteggio "5" corrisponde a una riduzione del 10% rispetto al valore limite ( $EP_{gl,nren,rif,standard(2019,2021)}$ ) per la classe A4 di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

**N.B.** Qualora siano presenti più unità immobiliari effettuare il calcolo per singole unità immobiliari: calcolare le prestazioni medie di  $EP_{gl,nren}$  e di  $EP_{gl,nren,rif,standard(2019/21)}$  parametrare rispetto alla superficie utile climatizzata (media ponderata) mediante le seguenti equazioni:

$$EP_{gl,nren} = \sum_j (EP_{gl,nren} * S_j) / \sum_j S_j \quad (3)$$

$$EP_{gl,nren,rif,standard(2019/21)} = \sum_j (EP_{gl,nren,rif,standard(2019/21)} * S_j) / \sum_j S_j \quad (4)$$

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.2.2	
B.2 Energia da fonti rinnovabili				
Energia rinnovabile per usi termici				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.).</b>				
<b>Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici.</b>				
<b>Per l'analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.</b>				
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA		
B. Energia e consumo delle risorse		B.2 Energia da fonti rinnovabili		
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO		
Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili		nella categoria nel sistema completo		
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA		
Rapporto percentuale tra la quota di energia da fonte rinnovabile (QR) dell'edificio da valutare e il corrispondente valore limite fissato dal D.Lgs.n. 199/2021 e ss.mm.ii.		%		
SCALA DI PRESTAZIONE				
	EDIFICI PUBBLICI	EDIFICI PRIVATI		
	Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante Ristrutturazione importante I livello	Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante		
		%	PUNTI	
NEGATIVO		< 100	-1	
SUFFICIENTE		100	0	
BUONO		112	3	
OTTIMO		120	5	

**N.B.** Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati.

#### Metodo e strumenti di verifica

- Calcolare la percentuale di copertura dei consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria, e raffrescamento con energia da fonti rinnovabili (QR), secondo le norme tecniche in vigore e secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii, (B)
- Determinare la percentuale di copertura dei consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria, e raffrescamento con energia da fonti rinnovabili limite di legge ( $QR_{limite}$ ) a seconda che l'edificio sia privato o pubblico seguendo quanto indicato nel D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii, (A).
- Calcolare il rapporto percentuale tra la QR dell'edificio da valutare e il valore limite ( $QR_{limite}$ ).

Calcolare il rapporto percentuale tra la QR dell'edificio da valutare e il valore limite ( $QR_{limite}$ ) secondo la seguente formula:

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 = QR / QR_{limite} * 100 \quad (1)$$

dove:

- QR è la quota di energia rinnovabile dell'edificio reale;
- $QR_{limite}$  è la quota di energia rinnovabile limite.

**4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**N.B.** Qualora siano presenti più unità immobiliari effettuare il calcolo per singole unità immobiliari: calcolare le prestazioni medie parametrata rispetto alla superficie utile climatizzata (media ponderata) con le seguenti equazioni e infine calcolare l'indicatore:

$$B = \frac{\sum_j (QR_j^* S_j)}{\sum_j S_j} \quad (2)$$

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

## RISTRUTTURAZIONE

B.2 Energia da fonti rinnovabili

**Energia prodotta nel sito per usi elettrici**

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.).**

**Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici.**

**Per l'analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.**

AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA	
B. Energia e consumo di risorse		B.2 Energia da fonti rinnovabili	
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO	
Incoraggiare l'uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili		nella categoria nel sistema completo	
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA	
Rapporto percentuale tra la potenza degli impianti a FER installati sopra o all'interno o nelle immediate vicinanze dell'edificio di progetto e la potenza limite fissata dal D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.		%	
SCALA DI PRESTAZIONE			
	Edifici pubblici	Edifici privati	
	Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante Ristrutturazione importante I livello	Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante	
	%		PUNTI
NEGATIVO	$< 100$		-1
SUFFICIENTE	100		0
BUONO	130		3
OTTIMO	150		5

**N.B.** Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati.

**Metodo e strumenti di verifica**

- Calcolare la potenza  $P$  degli impianti a fonti energetiche rinnovabili elettriche (FER) installati in situ ovvero sopra o all'interno o nelle immediate vicinanze dell'edificio di progetto in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso [kW] (B).**
- Calcolare il valore limite della potenza  $P_{limite}$  a seconda che l'edificio sia privato o pubblico seguendo quanto indicato nel D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. [kW] (A).**
- Calcolare il rapporto percentuale tra la potenza installata nell'edificio e la potenza limite.**

Calcolare il rapporto percentuale tra la potenza installata nell'edificio e la potenza limite secondo la seguente formula:

$$\text{Indicatore} = B / A * 100 = P / P_{limite} * 100 \quad (1)$$

dove:

- $P$  è la potenza degli impianti a fonti energetiche rinnovabili elettriche (FER) installati in situ ovvero sopra o all'interno o nelle immediate vicinanze dell'edificio di progetto [kW];
- $P_{limite}$  è la potenza degli impianti a fonti energetiche rinnovabili elettriche (FER) limite [kW].

- Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.3.3
B.3 Materiali			
Materiali rinnovabili			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>			<b>CATEGORIA</b>
B. Energia e consumo di risorse			B.3 Materiali
<b>ESIGENZA</b>			<b>PESO DEL CRITERIO</b>
Favorire l'impiego di materiali da fonte rinnovabile per diminuire il consumo di nuove risorse.			nella categoria nel sistema completo
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			<b>UNITÀ DI MISURA</b>
Percentuale in peso dei materiali da fonte rinnovabile utilizzati nell'intervento.			%
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>			
		%	PUNTI
NEGATIVO		-	-1
SUFFICIENTE		0	0
BUONO		20	3
OTTIMO		33	5

#### Metodo e strumenti di verifica

1. Dall'analisi della documentazione di progetto produrre l'inventario dei materiali utilizzati per l'edificio. Indicare per ogni tipologia di materiale il peso (Kg). Devono essere inclusi nell'inventario solo i materiali contenuti nelle seguenti unità tecnologiche (rif. UNI 8290):

- Chiusura verticale
  - Pareti perimetrali verticali
  - Infissi esterni verticali
- Chiusura orizzontale inferiore
  - Solai a terra
  - Infissi orizzontali
- Chiusura orizzontale su spazi esterni
  - Solai su spazi esterni
- Chiusura superiore
  - Coperture
  - Infissi esterni orizzontali
- Partizione interna verticale
  - Pareti interne verticali
  - Infissi interni verticali
  - Elementi di protezione
- Partizione interna orizzontale
  - Solai
  - Soppalchi
  - Infissi interni orizzontali
- Partizione interna inclinata
  - Scale interne
  - Rampe interne
- Partizione esterna verticale
  - Elementi di protezione
  - Elementi di separazione
- Partizione esterna orizzontale
  - Balconi e logge
  - Passerelle
- Partizione esterna inclinata
  - Scale esterne
  - Rampe esterne
- Partizioni interrate

**Nota 1** il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio in caso di progetto di nuova costruzione e unicamente agli elementi interessati dall'intervento in caso di progetto di ristrutturazione.

In caso di ristrutturazione i materiali che rientrano nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono quelli espressamente previsti in progetto (ad esempio se l'intervento su un edificio esistente prevede il posizionamento di pannelli isolanti sul lato esterno delle murature perimetrali, nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono da considerare unicamente tali pannelli e non la muratura esistente).

**2. Calcolare il peso complessivo  $P_{tot}$  [Kg] dei materiali utilizzati per l'edificio contenuti nell'inventario di cui al punto 1 tramite la formula (A):**

$$P_{tot} = \sum P_i \quad (1)$$

dove:

- $P_i$  = peso del materiale i-esimo [Kg].

**3. Calcolare il peso dei singoli materiali da fonte rinnovabile utilizzati per l'edificio.**

Per ognuno dei materiali utilizzati per l'edificio e contenuti nell'inventario (vedi punto 1), individuare la percentuale  $R$  [%], determinata rispetto al peso, di materiale da fonte rinnovabile che lo compone.

Calcolare il peso  $Pr_j$  [kg] di materiale da fonte rinnovabile contenuto in ogni materiale secondo la formula:

$$Pr_j = P_j * R_j \quad (2)$$

dove:

- $P_j$  = peso del materiale j-esimo, [ $m^3$ ];
- $R_j$  = percentuale di materiale da fonte rinnovabile del materiale j-esimo [%].

**Nota 2** Le dichiarazioni relative alla percentuale di materiale da fonte rinnovabile in materiali misti, ovvero materiale di origine animale o vegetale, devono essere rese o come dichiarazioni ambientali di tipo I (ecolabel ai sensi della norma UNI EN ISO 14024) o come dichiarazione ambientale di tipo III (EPD ai sensi della UNI EN 14025 e UNI EN 15804) o ancora possono essere rese ai sensi della UNI EN ISO 14021 (label di tipo II: autodichiarazione ambientale del produttore) validata da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del DM 23/06/2022 e fino alla scadenza della convalida stessa.

**Nota 3** Per "materiale da fonte rinnovabile" si intende materiale composto da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata (UNI EN ISO 14021:2016);

**Nota 4** In fase di progetto è ammessa la dichiarazione del progettista con l'inserimento della quota di materiale da fonti rinnovabili all'interno del capitolato e del computo metrico.

**4. Calcolare il peso complessivo  $Pr_{tot}$  [kg] dei materiali da fonte rinnovabile utilizzati per l'edificio (B) tramite la formula:**

$$Pr_{tot} = \sum Pr_j \quad (3)$$

dove:

- $Pr_j$  = peso di materiale riciclato/recuperato contenuto nel materiale/componente j-esimo, [kg].

**5. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il peso  $Pr_{tot}$  [kg] dei materiali da fonte rinnovabile impiegati in progetto (B), e il peso totale  $P_{tot}$  [kg] dei materiali impiegati nell'intervento in esame, (A):**

$$Indicatore = \frac{B}{A} * 100 = \frac{Pr_{tot}}{P_{tot}} * 100 \quad (4)$$

**6. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e ricavare il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.3.4
B.3 Materiali			
Materiali riciclati			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>			<b>CATEGORIA</b>
B. Energia e consumo di risorse			B.3 Materiali
<b>ESIGENZA</b>			<b>PESO DEL CRITERIO</b>
Favorire l'impiego di materiali riciclati e recuperati per diminuire il consumo di nuove risorse a favore dell'economia circolare.			nella categoria nel sistema completo
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			<b>UNITÀ DI MISURA</b>
Percentuale in peso dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti utilizzati nell'intervento superiore alla percentuale limite di legge.			%
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>			
		%	<b>PUNTI</b>
NEGATIVO		< 0,0	-1
SUFFICIENTE		0,0	0
BUONO		3,0	3
OTTIMO		5,0	5

#### Metodo e strumenti di verifica

1. Dall'analisi della documentazione di progetto produrre l'inventario dei materiali utilizzati per l'edificio. Indicare per ogni tipologia di materiale il peso (Kg). Devono essere inclusi nell'inventario solo i materiali rientranti nelle unità tecnologiche di seguito riportate (rif. UNI 8290):

- Struttura di fondazione
  - Strutture di fondazione dirette
  - Strutture di fondazione indirette
- Struttura di elevazione
  - Strutture di elevazione verticali
  - Strutture di elevazione orizzontali e inclinate
  - Strutture di elevazione spaziali
- Struttura di contenimento
  - Strutture di contenimento verticali
  - Strutture di contenimento orizzontali
- Chiusura verticale
  - Pareti perimetrali verticali
  - Infissi esterni verticali
- Chiusura orizzontale inferiore
  - Solai a terra
  - Infissi orizzontali
- Chiusura orizzontale su spazi esterni
  - Solai su spazi esterni
- Chiusura superiore
  - Coperture
  - Infissi esterni orizzontali
- Partizione interna verticale
  - Pareti interne verticali
  - Infissi interni verticali
  - Elementi di protezione
- Partizione interna orizzontale
  - Solai
  - Soppalchi
  - Infissi interni orizzontali
- Partizione interna inclinata

- Scale interne
- Rampe interne
- Partizione esterna verticale
  - Elementi di protezione
  - Elementi di separazione
- Partizione esterna orizzontale
  - Balconi e logge
  - Passerelle
- Partizione esterna inclinata
  - Scale esterne
  - Rampe esterne
- Partizioni interrate

**Nota 1** il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio in caso di progetto di nuova costruzione e alla porzione di elementi/materiali interessata dall'intervento in caso di progetto di ristrutturazione.

In caso di ristrutturazione i materiali che rientrano nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono quelli espressamente previsti in progetto (ad esempio se l'intervento su un edificio esistente prevede il posizionamento di pannelli isolanti sul lato esterno delle murature perimetrali, nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono da considerare unicamente tali pannelli e non la muratura esistente).

**2. Calcolare il peso complessivo  $P_{tot}$  [Kg] dei materiali utilizzati per l'edificio contenuti nell'inventario di cui al punto 1 tramite la formula (A):**

$$P_{tot} = \sum P_i \quad (1)$$

dove:

- $P_i$  = peso del materiale i-esimo, [Kg].

**3. Determinare il peso del contenuto di materiali riciclati o recuperati e/o sottoprodotti utilizzati per l'edificio corrispondente al valore limite di legge.**

Tenendo in conto i materiali utilizzati per l'edificio (vedi punto 1) e il valore del contenuto minimo di materia recuperata o riciclata prevista dalla normativa in vigore (*DM 23/06/2022 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, e ss.mm.ii.*), si determini il peso del contenuto di materiali riciclati o recuperati o sottoprodotti utilizzati per l'edificio corrispondente al valore limite di legge,  $Pr_{lim}$  [kg].

- i. Determinare  $Pr_{lim}$  [kg] come sommatoria dei pesi di tutti i materiali impiegati (o categoria di materiale o componenti edilizi), ciascuno moltiplicato per la quota percentuale minima indicata dalla normativa in vigore, calcolata rispetto al peso di contenuto di materia riciclata/recuperata/di sottoprodotti, (*DM 23/06/2022 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, e ss.mm.ii.*). Per i materiali per i quali non è indicata una quota percentuale minima di materia recuperata o riciclata o di sottoprodotti si utilizzi valore pari a zero:

$$Pr_{lim} = \sum (Q_{min,i} * P_i) \quad (2)$$

dove:

- $Q_{min,i}$  = contenuto minimo di materiale riciclato o recuperato o di sottoprodotti nel materiale (o categoria di materiale o componenti edilizi) i-esimo, [%];
- $P_i$  = peso del materiale (o categoria di materiale o componenti edilizi) i-esimo, [kg].

**Nota 2** Per gli interventi per i quali, in base alla normativa in vigore, non sussiste l'obbligo di impiego di materiali con un contenuto minimo di materia recuperata o riciclata o di sottoprodotti si pone  $Pr_{lim} = 0$  kg.

**4. Calcolare il peso dei singoli materiali riciclati e/o di recupero utilizzati per l'edificio.**

Per ognuno dei materiali utilizzati per l'edificio e contenuti nell'inventario (vedi punto 1), individuare la percentuale  $R$  [%], determinata rispetto al peso, di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto che lo compone.

Calcolare il peso  $Pr_i$  [kg] di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto contenuto in ogni materiale secondo la formula:

$$Pr_i = P_i * R_i \quad (4)$$

dove:

- $P_i$  = peso del materiale i-esimo, [ $m^3$ ];
- $R_i$  = percentuale di materiale riciclato/recuperato del materiale i-esimo, [%].

**Nota 3** Il contenuto di materia riciclata/recuperata/di sottoprodotti deve essere dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
- una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti
- una asserzione ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, validata da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del DM 23/06/2022 e fino alla scadenza della convalida stessa;

**Nota 4** Per materiale riciclato si intende uno che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto (fare comunque riferimento alle definizioni UNI EN ISO 14021:2021, 7.8.1.1 a) e b). La percentuale di materiale riciclato R deve esprimere la somma del contenuto di riciclato pre-consumo e post-consumo. Il contenuto di riciclato pre-consumo è (definizione da UNI EN ISO 14021): materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione; è escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati. Il contenuto di riciclato post-consumo è (definizione da UNI EN ISO 14021): materiale generato da insediamenti domestici, o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

Per materiale recuperato si intende un materiale che in alternativa sarebbe stato smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, e che invece è stato raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di produzione (UNI EN ISO 14021:2021, 7.8.1.1 c).

Per sottoprodotto si intende qualsiasi sostanza od oggetto, diverso dal rifiuto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni: è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; è certo che deve essere utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte dell'organizzazione produttrice o di terzi; può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (UNI/PdR 88).

**Nota 5** In fase di progetto è ammessa la dichiarazione del progettista con l'inserimento della quota di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto all'interno del capitolato, del computo metrico, della relazione CAM.

**Nota 6** Il contenuto di materia recuperata o riciclata o di sottoprodotti nei materiali utilizzati per l'edificio deve rispettare i requisiti riportati nella normativa vigente: si faccia riferimento a quanto indicato nel DM 23/06/2022 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili, e ss.mm.ii.. Qualora le prescrizioni riportate nella normativa in vigore non fossero soddisfatte, viene attribuito un punteggio pari a -1 al criterio.

**5. Calcolare il peso complessivo  $Pr_{tot}$  [kg] dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti utilizzati per l'edificio tramite la formula:**

$$Pr_{tot} = \sum Pr_i \quad (5)$$

dove:

- $Pr_i$  = peso di materiale riciclato/recuperato contenuto nel materiale/componente i-esimo, [kg].

**6. Calcolare il peso dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti impiegati nell'edificio in aggiunta al quantitativo minimo previsto per legge,  $Pr_{extra}$  [kg], come differenza tra il peso dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti utilizzati per l'edificio, e il peso del contenuto minimo di materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti corrispondente al valore limite di legge, (B):**

$$Pr_{extra} = Pr_{tot} - Pr_{lim} \quad (6)$$

**7. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il peso  $Pr_{extra}$  [kg] dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti impiegati in progetto in aggiunta al quantitativo minimo previsto dalla legge (B), e il peso totale  $P_{tot}$  [kg] dei materiali impiegati nell'intervento in esame, (A):**

$$Indicatore = \frac{B}{A} * 100 = \frac{Pr_{extra}}{P_{tot}} * 100 \quad (7)$$

**8. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e ricavare il punteggio.**

**Progetto UNI/PdR 13.2:2023**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.3.5
B.3 Materiali			
Materiali locali			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
AREA DI VALUTAZIONE			CATEGORIA
B. Energia e consumo di risorse			B.3 Materiali
ESIGENZA			PESO DEL CRITERIO
Favorire l'approvvigionamento di materiali locali.			nella categoria nel sistema completo
INDICATORE DI PRESTAZIONE			UNITÀ DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati nell'intervento.			%
SCALA DI PRESTAZIONE			
		%	PUNTI
NEGATIVO		<30	-1
SUFFICIENTE		30	0
BUONO		48	3
OTTIMO		60	5

#### Metodo e strumenti di verifica

1. Dall'analisi della documentazione di progetto produrre l'inventario dei materiali utilizzati per l'edificio. Indicare per ogni materiale il peso (Kg). Devono essere inclusi nell'inventario solo i materiali contenuti nelle seguenti unità tecnologiche (rif. UNI 8290):

- Struttura di fondazione
  - Strutture di fondazione dirette
  - Strutture di fondazione indirette
- Struttura di elevazione
  - Strutture di elevazione verticali
  - Strutture di elevazione orizzontali e inclinate
  - Strutture di elevazione spaziali
- Struttura di contenimento
  - Strutture di contenimento verticali
  - Strutture di contenimento orizzontali
- Chiusura verticale
  - Pareti perimetrali verticali
  - Infissi esterni verticali
- Chiusura orizzontale inferiore
  - Solai a terra
  - Infissi orizzontali
- Chiusura orizzontale su spazi esterni
  - Solai su spazi esterni
- Chiusura superiore
  - Coperture
  - Infissi esterni orizzontali
- Partizione interna verticale
  - Pareti interne verticali
  - Infissi interni verticali
  - Elementi di protezione
- Partizione interna orizzontale
  - Solai
  - Soppalchi
  - Infissi interni orizzontali
- Partizione interna inclinata
  - Scale interne
  - Rampe interne
- Partizione esterna verticale
  - Elementi di protezione

- Elementi di separazione
- Partizione esterna orizzontale
  - Balconi e logge
  - Passerelle
- Partizione esterna inclinata
  - Scale esterne
  - Rampe esterne
- Partizioni interrate

**Nota 1** il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio in caso di progetto di nuova costruzione e unicamente agli elementi/materiali apportati dall'intervento in caso di progetto di ristrutturazione.

In caso di ristrutturazione i materiali che rientrano nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono quelli espressamente previsti in progetto (ad esempio se l'intervento su un edificio esistente prevede il posizionamento di pannelli isolanti sul lato esterno delle murature perimetrali, nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono da considerare unicamente tali pannelli e non la muratura esistente).

Determinare il peso complessivo di ciascuno degli elementi presi in esame avendo cura di esplicitare nel calcolo le proprietà fisico dimensionali dei materiali/componenti di cui è composto. Per elementi assimilabili a una sovrapposizione di materiali/prodotti affiancati gli uni agli altri in strati paralleli (ad esempio: murature perimetrali, solai, coperture) indicare lo spessore, il materiale e la massa volumica di ciascuno strato j-esimo.

Calcolare il peso  $M_i$  [Kg] degli elementi di involucro, dei solai interpiano e della struttura di elevazione, come somma dei pesi degli strati/componenti che li costituiscono, ovvero:

$$M_i = \sum M_{i,j} \quad (1)$$

dove:

- $M_i$  = peso dell'i-esimo elemento di involucro/solai/parti comuni/struttura di elevazione, [Kg].
- $M_{i,j}$  = peso del singolo strato/componente costituente l'elemento i-esimo, [Kg].

Calcolare il peso complessivo degli elementi di involucro, dei solai interpiano e della struttura di elevazione previsti in progetto,  $M(A)$  tramite la formula:

$$M = \sum M_i \quad (2)$$

dove:

- $M_i$  = peso dell'i-esimo elemento di involucro/solai/struttura di elevazione previsto in progetto, [kg].

## 2. Calcolare il peso complessivo (B) dei materiali e dei componenti prodotti localmente che costituiscono l'involucro opaco, l'involucro trasparente, i solai interpiano e la struttura portante dell'edificio in esame, escludendo le opere di fondazione che non fanno parte dell'involucro (pali, plinti, ecc.) (A).

Individuare il luogo di produzione/lavorazione dei materiali/componenti che verranno utilizzati nella realizzazione dell'involucro opaco e trasparente, dei solai interpiano e della struttura di elevazione (per gli elementi composti si consideri come luogo di produzione il luogo di assemblaggio finale del prodotto) e misurarne le distanze dal sito di costruzione dell'edificio. Nel caso in cui i luoghi di produzione/lavorazione di un materiale/componente si trovino a distanze differenti dal sito di costruzione, ai fini del calcolo dell'indicatore si deve assegnare al materiale/componente la distanza maggiore.

Ai fini della verifica del criterio si considerano "locali" i materiali/componenti per i quali la produzione è avvenuta fino ad una distanza di 150 km dal sito di costruzione dell'edificio in esame. I materiali per i quali non si può produrre documentazione circa il sito di produzione sono da considerare a produzione non locale.

Calcolare il peso complessivo  $M_l$  [kg] dei materiali/componenti prodotti localmente (B) impiegati nella realizzazione dell'involucro opaco e trasparente, nei solai interpiano e nella struttura di elevazione dell'edificio, tramite la formula:

$$M_l = \sum M_{l,i} \quad (3)$$

dove:

- $M_{l,i}$  = peso dell'i-esimo elemento (o frazione di elemento) di involucro/solai/struttura di elevazione prodotto localmente, [kg];

Qualora alcune fasi del trasporto avvengano per via ferroviaria o per via navigabile le distanze limite sono aumentate di un fattore moltiplicativo rispettivamente di 1,25 e di 1,5 relativamente a tali tratte. In caso di trasporto per via ferroviaria o per via navigabile allegare documentazione comprovante.

**Nota 2** Tra gli elementi richiesti dal calcolo dell'indicatore di prestazione non sono da considerare i componenti degli impianti tecnologici (ad esempio l'impianto solare termico o l'impianto fotovoltaico).

3. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il peso  $M_l$  [kg] dei materiali/componenti prodotti localmente impiegati in progetto (B), e il peso complessivo  $M$  [kg] (A) secondo la seguente formula:

$$Indicatore = \frac{B}{A} * 100 = \frac{M_l}{M} * 100 \quad (4)$$

4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.3.6	
B.3 Materiali				
<b>Disassemblabilità dell'edificio</b>				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA		
B. Energia e consumo di risorse		B.3 Materiali		
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO		
Favorire una progettazione che consenta il disassemblaggio selettivo dei componenti in modo che possano essere riutilizzati o riciclati.		nella categoria nel sistema completo		
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA		
Percentuale in peso dei materiali disassemblabili rispetto a quelli utilizzati nell'intervento.		-		
SCALA DI PRESTAZIONE		STRATEGIE		PUNTI
NEGATIVO		-		-1
SUFFICIENTE		0		0
BUONO		30		3
OTTIMO		50		5

### Metodo e strumenti di verifica

**Prerequisito per edifici pubblici:** almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione). Deve essere redatto un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva. Il mancato soddisfacimento del prerequisito comporta l'assegnazione del punteggio di -1. Per il calcolo del peso si usa la metodologia di scomposizione dell'edificio prevista nella UNI 8290.

#### 1. Dall'analisi della documentazione di progetto produrre l'inventario dei materiali utilizzati per l'edificio. Devono essere inclusi nell'inventario solo i materiali contenuti nelle seguenti unità tecnologiche (rif. UNI 8290):

- Struttura di fondazione
  - Strutture di fondazione dirette
  - Strutture di fondazione indirette
- Struttura di elevazione
  - Strutture di elevazione verticali
  - Strutture di elevazione orizzontali e inclinate
  - Strutture di elevazione spaziali
- Struttura di contenimento
  - Strutture di contenimento verticali
  - Strutture di contenimento orizzontali
- Chiusura verticale
  - Pareti perimetrali verticali
  - Infissi esterni verticali
- Chiusura orizzontale inferiore
  - Solai a terra
  - Infissi orizzontali
- Chiusura orizzontale su spazi esterni
  - Solai su spazi esterni
- Chiusura superiore
  - Coperture
  - Infissi esterni orizzontali
- Partizione interna verticale
  - Pareti interne verticali
  - Infissi interni verticali
  - Elementi di protezione
- Partizione interna orizzontale
  - Solai
  - Soppalchi
  - Infissi interni orizzontali
- Partizione interna inclinata
  - Scale interne

- Rampe interne
- Partizione esterna verticale
  - Elementi di protezione
  - Elementi di separazione
- Partizione esterna orizzontale
  - Balconi e logge
  - Passerelle
- Partizione esterna inclinata
  - Scale esterne
  - Rampe esterne
- Partizioni interrate

**Nota 1** il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio in caso di progetto di nuova costruzione e unicamente agli elementi/materiali apportati dall'intervento in caso di progetto di ristrutturazione.

In caso di ristrutturazione i materiali che rientrano nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono quelli espressamente previsti in progetto (ad esempio se l'intervento su un edificio esistente prevede il posizionamento di pannelli isolanti sul lato esterno delle murature perimetrali, nel calcolo dell'indicatore di prestazione sono da considerare unicamente tali pannelli e non la muratura esistente).

## 2. Descrivere le soluzioni e le strategie adottate al fine di facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti costituenti l'edificio.

Elencare tutte le soluzioni e strategie progettuali previste per facilitare le operazioni di smontaggio degli elementi constitutivi l'edificio (ovvero dei sistemi costruttivi a secco che ne consentano la demolizione selettiva) e che ne permettano l'eventuale riuso e/o riciclo.

Attribuire ogni soluzione individuata a una delle seguenti aree di applicazione:

- Pareti perimetrali verticali;
- Pareti interne verticali;
- Pavimenti e soffitti;
- Tetti
- Strutture portanti

**Nota 2** Non vanno considerati come elementi facilmente smontabili né i serramenti né i componenti degli impianti tecnologici.

## 3. Calcolare il punteggio complessivo per ogni area di applicazione realizzata mediante strategie che facilitano lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti.

In riferimento ad ogni area di applicazione calcolare il punteggio rappresentativo per l'adozione di soluzioni/strategie che facilitano lo smontaggio e il riuso o riciclo dei componenti basato sulla seguente tabella:

<i>Pareti perimetrali verticali</i>	<i>Pareti non portanti o prefabbricati (Pareti esterne, parapetti, tamponamenti; unità di facciata prefabbricate, costituite da pareti esterne, finestre, porte, rivestimenti)</i>	3,0
	<i>Rivestimenti di pareti esterne (Rivestimenti esterni di pareti esterne e colonne, compresi i rivestimenti in gesso, gli strati di impermeabilizzazione, isolanti e protettivi);</i>	2,0
	<i>Rivestimenti interni di pareti esterne e colonne, compresi i rivestimenti in intonaco, gli strati di protezione e di isolamento dall'umidità</i>	2,0

	<i>Porte e finestre esterne (Finestre e vetrine, porte e portoni, compresi davanzali, telai, ferramenta, sistemi di azionamento, componenti di ventilazione e altri elementi incorporati)</i>	2,0
<i>Pareti interne</i>	<i>Non portanti o prefabbricate (Pareti interne, tamponamenti; pareti sezionali, costituite da pareti interne, porte, finestre, rivestimenti, ad esempio pareti pieghevoli e scorrevoli, divisorie sanitari, casse)</i>	6,0
	<i>Rivestimenti interni (Rivestimenti che comprendono intonaci, strati di tenuta, isolanti e protettivi su pareti interne e colonne)</i>	6,0
	<i>Porte e finestre interne (Porte e portoni, finestre e vetrine, compresi i telai, gli accessori, i motori e altri elementi incorporati)</i>	4,5
<i>Pavimenti e soffitti</i>	<i>Pavimenti (Rivestimenti di pavimenti, compresi massetti, strati di protezione dall'umidità, strati isolanti e protettivi, superfici d'usura; controsoffitti per servizi e pavimenti galleggianti)</i>	9,0
	<i>Rivestimenti di soffitti (Rivestimenti di soffitti, compresi intonaci, corsi di umidità, strati isolanti e protettivi; controsoffitti per l'illuminazione e altri servizi)</i>	7,0
<i>Tetti</i>	<i>Coperture del tetto (Copertura delle strutture del tetto, compresi casseri, sigillatura, isolamento, protezione e strati di usura; drenaggio della superficie del tetto fino al collegamento ai sistemi di drenaggio);</i>	2,0
	<i>Rivestimenti per tetti (Coperture sotto le strutture del tetto, compresi intonaci, rivestimenti sigillanti, isolanti e protettivi; soffitti leggeri e combinati sotto i tetti)</i>	2,0
<i>Strutture portanti</i>	<i>Pareti esterne portanti (Pareti esterne portanti, compresa l'impermeabilizzazione orizzontale)</i>	6,0
	<i>Colonne esterne (Colonne e pilastri)</i>	2,0
	<i>Pareti interne portanti (Pareti interne portanti, comprese le guarnizioni orizzontali)</i>	4,5
	<i>Colonne interne (Colonne e pilastri)</i>	2,0
	<i>Parti portanti dei solai (Pavimenti, scale, rampe, balconi, logge, esclusi i rivestimenti e le coperture)</i>	6,0
	<i>Strutture di copertura (Senza coperture e rivestimenti)</i>	4,0

4. Calcolare il punteggio complessivo relativo alle aree di applicazione realizzate con l'adozione di soluzioni/strategie che facilitano lo smontaggio e il riuso o riciclo dei componenti come indicato nella precedente tabella

Determinare il valore dell'indicatore di prestazione sommando il punteggio ottenuto.

**5. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE	NUOVA COSTRUZIONE	B.3.7
B.3 Materiali		
Adattabilità per usi futuri		

**Edifici per uffici**

Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione non residenziali unicamente per la destinazione d'uso uffici con superficie complessiva pari o superiore a 1000 mq. Per l'analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
B. Energia e consumo di risorse	B.3 Materiali
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO
Prolungare la vita utile dell'edificio consentendone il futuro adattamento al cambio di esigenze degli occupanti	nella categoria nel sistema completo
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA
Livello di adattabilità dell'edificio	-
SCALA DI PRESTAZIONE	PUNTI
NEGATIVO	<20 -1
SUFFICIENTE	20 0
BUONO	67,4 3
OTTIMO	99 5

**Metodo e strumenti di verifica**

Il livello di adattabilità dell'edificio viene espresso attraverso un punteggio complessivo adimensionale calcolato sommando in maniera ponderale 12 punteggi relativi a specifici aspetti progettuali che comprendono i temi dell'ingegneria strutturale, della configurazione interna e dei servizi tecnici dell'edificio. Ovvero:

1. Flessibilità nella distribuzione degli spazi interni
  - 1.1. Interasse tra i pilastri
  - 1.2. Distanza tra le aperture
  - 1.3. Sistema delle partizioni interne
  - 1.4. Dimensione e accesso indipendente per gli ambienti di lavoro
2. Flessibilità collocazione impianti termici
  - 2.1. Accessibilità alle condutture
  - 2.2. Accesso ai locali tecnici
  - 2.3. Distribuzione modulare degli impianti tecnici
  - 2.4. Altezza interna dei locali
  - 2.5. Servizi igienici e ambienti lavorativi

3. Cambiamenti della facciata e della struttura dell'edificio

- 3.1. Facciate non portanti
- 3.2. Capacità di carico della struttura per usi futuri
- 3.3. Progettazione strutturale per futuri ampliamenti

**Metodo e strumenti di verifica**

1. Utilizzando la tabella seguente, in base alle caratteristiche dell'edificio, assegnare ad ognuno dei 12 aspetti progettuali (1.1, 1.2, ecc.) un punteggio di adattabilità. Moltiplicare ogni punteggio per il proprio fattore di ponderazione (es., il sotto-punteggio dell'aspetto progettuale 1.1 va moltiplicato per il fattore di ponderazione 1,5). Si otterranno così 12 valori ponderati.

*Nota: nel caso un aspetto progettuale sia stato risolto in maniera differente nell'edificio, assegnare il punteggio in base alla situazione prevalente (es., Aspetto progettuale 1.3: se le partizioni interne sono costituite sia da tramezzi in cartongesso sia in laterizio assegnare il punteggio in relazione alla situazione prevalente. Se la superficie delle partizioni in cartongesso è maggiore di quelle in laterizio, assegnare 1 punto).*

Soluzioni progettuali finalizzate all'adattabilità	Proposta progettuale	Come la proposta progettuale risponde all'esigenza di adattabilità	Punteggio (Ai)	Fattore di ponderazione (Pi)
1. Flessibilità nella distribuzione degli spazi interni	1.1 Interasse fra i pilastri	Ampi interassi tra i pilastri interni consentono configurazioni più flessibili degli ambienti di lavoro.	Interasse medio: - <5,5 m, <b>0 punti</b> - >5,5 m e <8 m, <b>1 punto</b> - >8 m, <b>2 punti</b> - >8 m e a pianta libera, <b>3 punti</b>	1,5
	1.2 Distanza tra le aperture	Una minore Distanza tra le aperture (finestre, porte-finestre) ed eventuali unità ripetitive in facciata consente maggiori opzioni per la configurazione degli spazi interni (es. relativamente al posizionamento di partizioni interne)	Distanza tra le aperture in facciata: - >1,8 m, <b>0 punti</b> - >1,35 m e <1,8 m, <b>1 punto</b> - >1,35 m e <1,8 m, con alcuni moduli da 0,9 m a 1,35 m, <b>2 punti</b> - >0,9 m e <1,35 m, alcuni moduli < 0,9 m, <b>3 punti</b>	1,5
	1.3 Sistema delle partizioni interne	Partizioni interne facilmente amovibili rendono più agevole modificare la configurazione degli ambienti lavorativi.	- Partizioni interne fisse (es. tramezzi in laterizio), <b>0 punti</b> - Partizioni interne fisse, strutture provvisorie (es. pareti di cartongesso o tecnologie a secco), <b>1 punto</b> - Partizioni interne amovibili che necessitano di smontaggio (es. pareti con fissaggio meccanico), <b>2 punti</b> - Partizioni interne movimentabili, sistema di divisorii (es. pareti mobili su binari), <b>3 punti</b>	4,5

	1.4 Dimensione e accesso indipendente per gli ambienti di lavoro	La possibilità di accesso/uscita indipendente per gli ambienti lavorativi offre maggiori possibilità di sublocazione.	Dimensioni medie degli ambienti lavorativi con accesso dedicato: - >600 m <sup>2</sup> , <b>0 punti</b> - >400 e <600 m <sup>2</sup> , <b>1 punto</b> - >200 e <400 m <sup>2</sup> , <b>2 punti</b> - <200 m <sup>2</sup> , <b>3 punti</b>	3,0
2.Flessibilità collocazione impianti tecnici	2.1 Accessibilità alle condutture	L'accessibilità è migliore se i servizi non sono inglobati negli elementi edilizi.	Ubicazione delle condutture principali: - Inglobate nel solaio/massetto, <b>0 punti</b> - Fra due strati costruttivi, <b>1 punto</b> - Al di sotto di un pavimento galleggiante, <b>2 punti</b> - Al di sopra di un controsoffitto, <b>3 punti</b>	1,5
	2.2 Accesso ai locali tecnici	Agevolare l'accesso ai locali tecnici consente più facilmente di cambiare le macchine/componenti tecnologiche in futuro.	Locali tecnici: - Ubicati nel piano interrato dell'edificio, <b>0 punti</b> - Collocati sulla copertura, sottotetto o in un cortile accessibile, <b>1 punto</b> - Collocati al piano terra con agevole accesso dall'esterno, <b>2 punti</b> - Collocati all'esterno dell'edificio con accesso agevole, <b>3 punti</b>	1,5
	2.3 Distribuzione modulare degli impianti tecnologici	La distribuzione modulare degli impianti tecnologici garantisce una maggiore flessibilità nella distribuzione degli ambienti interni.	- Terminali impianto di climatizzazione e prese elettriche/dati disposti secondo un'unica direzione principale, <b>0 punti</b> - Prese elettriche/dati disposte secondo una griglia modulare, <b>2 punti</b> - Prese elettriche/dati, terminali impianto di climatizzazione disposti secondo una griglia modulare, <b>3 punti</b>	1,5
	2.4 Altezza interna dei locali	Una elevata altezza interna consente una maggiore flessibilità nel posizionamento degli impianti tecnologici	Altezza interna (dalla superficie del pavimento alla superficie del soffitto): - < 3 m, <b>0 punti</b> - >3 m e <3,50 m, <b>1 punto</b> - >3,50 m e <4 m, <b>2 punti</b> - > 4 m, <b>3 punti</b>	4,5
	2.5 Servizi igienici e ambienti lavorativi	Prevedendo la disponibilità di servizi igienici dedicati ai diversi ambienti lavorativi si ottengono maggiori opzioni di sublocazione.	Superficie media per piano dell'unità/suddivisione e dell'ambiente lavorativo servita da un servizio igienico proprio: - > 600 m <sup>2</sup> , <b>0 punti</b> - >400 e <600 m <sup>2</sup> , <b>1 punto</b> - >200 e <400 m <sup>2</sup> , <b>2 punti</b> - < 200 m <sup>2</sup> , <b>3 punti</b>	3,0

3.Cambiamenti della facciata e della struttura dell'edificio	3.1 Facciate non portanti	L'uso di facciate non portanti rende più facile apportare cambiamenti sia alle configurazioni interne sia agli elementi esterni (es. posizionamento superfici vetrate).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facciata a sistemi portanti, con presenza di altri elementi portanti, <b>0 punti</b></li> <li>- Facciata a sistemi portanti, con nessun altro elemento portante, <b>1 punto</b></li> <li>- Facciata non portante con presenza di altri elementi portanti, <b>2 punti</b></li> <li>- Facciata non portante, con nessun altro elemento portante, <b>3 punti</b></li> </ul> <p><i>Nota esempi di elementi portanti: muri interni portanti, pilastri in facciata, cavedi dell'ascensore o degli impianti tecnologici in facciata.</i></p>	4,5
	3.2 Capacità di carico della struttura per usi futuri	Una capacità di carico superiore favorisce i potenziali cambiamenti futuri degli usi e della facciata dell'edificio.	Capacità di carico supplementare rispetto a quella di minima di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,75 kN/m<sup>2</sup>, <b>0 punti</b></li> <li>- 2,50 kN/m<sup>2</sup>, <b>1 punto</b></li> <li>- 4,00 kN/m<sup>2</sup>, <b>2 punti</b></li> <li>- 5,00 kN/m<sup>2</sup>, <b>3 punti</b></li> </ul>	4,5
	3.3 Progettazione strutturale per futuri ampliamenti	Strutture progettate per poter sopraelevare l'edificio e ampliare la superficie utile.	Numero di piani che possono essere aggiunti in base alla portata della struttura dell'edificio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 piano, <b>0 punti</b></li> <li>- 2 piani, <b>1 punto</b></li> <li>- 3 piani, <b>2 punti</b></li> <li>- 4 o più piani, <b>3 punti</b></li> </ul>	1,5

2. Calcolare il valore dell'indicatore sommando i 12 punteggi ponderati verificati al punto precedente mediante la seguente formula:

$$\text{indicatore} = \sum (A_i * P_i)$$

3. Confrontare il valore dell'indicatore con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. Il punteggio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.3.8
B.3 Materiali			
Materiali certificati			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>			<b>CATEGORIA</b>
B. Energia e consumo di risorse			B.3 Materiali
<b>ESIGENZA</b>			<b>PESO DEL CRITERIO</b>
Favorire l'impiego di prodotti da costruzione dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni.			nella categoria nel sistema completo
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			<b>UNITÀ DI MISURA</b>
Numero di prodotti dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni.			-
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>			
<b>STRATEGIE</b>			
NEGATIVO	-		-1
SUFFICIENTE	0		0
BUONO	15		3
OTTIMO	25		5

#### Metodo e strumenti di verifica

**1. Verificare il numero (A) complessivo di prodotti dotati di marchio/dichiarazione di Tipo I, conforme alla norma UNI EN ISO 14024.**

Consultare la documentazione di progetto e verificare quanti prodotti sono dotati di marchio/dichiarazione di Tipo I, conforme alla UNI EN ISO 14024 Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure.

**2. Verificare il numero (B) complessivo di prodotti dotati di EPD di settore, conforme alla norma UNI EN 15804.**

Consultare la documentazione di progetto e verificare quanti prodotti sono dotati di EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) di categoria conforme alla UNI EN 15804 “Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole chiave di sviluppo per categoria di prodotto”.

**3. Verificare il numero (C) complessivo di prodotti dotati di EPD specifica di prodotto, conforme alla UNI EN 15804.**

Consultare la documentazione di progetto e verificare quanti prodotti sono dotati di EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) conforme alla UNI EN 15804 “Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole chiave di sviluppo per categoria di prodotto”.

**4. Verificare il numero (D) complessivo di prodotti dotati di marchio/dichiarazione di Tipo III conforme alla UNI EN ISO 14025.**

Consultare la documentazione di progetto e verificare quanti prodotti sono dotati di marchio/dichiarazione di Tipo III, conforme alla UNI EN ISO 14025 “Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure”.

**5. Verificare il numero (E) complessivo di prodotti dotati di una auto-dichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma UNI EN ISO 14021, validata da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del DM 23/06/2022 e fino alla scadenza della convalida stessa.**

Consultare la documentazione di progetto e verificare quanti prodotti sono dotati di marchio/dichiarazione di Tipo II, conforme alla UNI EN ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate Dichiarazioni ambientali di Tipo II”.

**6. Calcolare il numero di prodotti dotati di marchi/dichiarazioni ambientali di Tipo I e III.**

Calcolare il numero di prodotti dotati di marchi/dichiarazioni ambientali di Tipi I e III come:

$$A * 1,5 + B * 0,5 + C * 1,25 + D * 1 + E * 0,5 \quad (1)$$

dove:

- A = numero complessivo di prodotti dotati di marchio/dichiarazione di Tipo I, conforme alla UNI EN ISO 14024;
- B = numero complessivo di prodotti dotati di EPD di categoria, conforme alla norma UNI EN 15804;
- C = numero complessivo di prodotti dotati di EPD specifica di prodotto, conforme alla norma UNI EN 15804;
- D = numero complessivo di prodotti dotati di marchio/dichiarazione di Tipo III conforme alla norma UNI EN ISO 14025;
- E = numero complessivo di prodotti dotati di una auto-dichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma UNI EN ISO 14021, *validata da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del DM 23/06/2022 e fino alla scadenza della convalida stessa.*

## 7. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**Nota 1** I prodotti considerati nel calcolo devono appartenere a categorie diverse, secondo la seguente proporzione:

- *fino a 5 prodotti: 2 categorie;*
- *fino a 10 prodotti: 3 categorie;*
- *fino a 15 prodotti: 4 categorie;*
- *fino a 20 prodotti: 5 categorie;*
- *oltre i 20 prodotti: 6 categorie.*

Le categorie di riferimento sono le seguenti: *Drenaggi-vespai, Murature, Cementi-malte-sottofondi, Solai, Manti copertura, Intonaci, Rivestimenti, Pavimenti, Impermeabilizzazioni, Barriere al Vapore, Isolanti, Controsoffitti, Infissi, Carpenteria metallica per opere edili, Carpenteria lignea.*

ENERGIA E CONSUMO DI RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE		B.4.3		
B.4 Acqua						
Consumo d'acqua per usi indoor						
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi		
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA				
B. Energia e consumo di risorse		B.4 Acqua				
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO				
Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l'impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d'uso dell'acqua.		nella categoria nel sistema completo				
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA				
Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato.		%				
SCALA DI PRESTAZIONE						
	ALBERGHI EDIFICI COMMERCIALI NO ALIMENTI SCUOLE %	EDIFICI COMMERCIALI CON ALIMENTI %	UFFICI EDIFICI INDUSTRIALI %	PUNTI		
NEGATIVO	-	-	-	-1		
SUFFICIENTE	0	0	0	0		
BUONO	30	20	45	3		
OTTIMO	50	33,30	75	5		

#### Metodo e strumenti di verifica

1. Calcolare il volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico annuo per usi indoor, come sotto riportato per ciascuna destinazione d'uso:

- Uffici pari a: 50 litri a persona al giorno;
- Edifici commerciali pari a: 50 litri a persona al giorno a cui si aggiungono gli usi tecnologici da calcolare in relazione alle caratteristiche della struttura commerciale;
- Edifici industriali pari a: 50 litri a persona al giorno;
- Edifici scolastici, asili nido e scuole dell'infanzia 50 litri a persona al giorno;
- Edifici scolastici Scuole secondarie di primo e secondo grado 30 litri a persona al giorno;
- Edifici ricettivi: Pensioni, BeB, Ostelli, Residence 77 litri a posto letto al giorno, alberghi fino a 3 stelle 97 litri a posto letto, alberghi a 4 stelle e oltre 117 litri a posto letto, a cui si aggiungono i consumi relativi alla ristorazione se presente.

Ai fini del calcolo dell'indicatore di prestazione effettuare una stima del numero previsto di occupanti dell'edificio in esame e dei posti letto per gli alberghi, da desumere per la rispettiva destinazione d'uso, qualora fossero assenti metodi più dettagliati, con le seguenti formule:

Uffici	$Occ = Su / 10$	(1a)
Edifici commerciali	$Occ = Su / 7$	(1b)
Edifici industriali	$Occ = Su / 7$	(1c)
Edifici Scolastici: asili nido scuole materne	$Occ = Su / 8$	(1d)
Scuole superiori di primo e secondo grado	$Occ = Su / 8$	(1e)
Edifici ricettivi	$N. Letti da progetto$	(1f)
Ristoranti	$Occ = m^2 sala / 1,5$	(1g)

dove:

Occ.= numero stimato di occupanti l'edificio in progetto, [-];

Su = superficie utile dell'edificio [-], [m<sup>2</sup>].

**Nota 1** Per superficie utile si intende la superficie di pavimento delle unità immobiliari misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi. (Art. 3 DMLLPP n. 801/1977).

Calcolare il volume di acqua potabile di riferimento (A) necessario per soddisfare annualmente il fabbisogno idrico per usi indoor degli occupanti dell'edificio, tramite la seguente formula:

$$F_{ind,std} = Occ * F_{pc,std} * n_{gg} / 1000 \quad (2)$$

dove:

- $F_{ind,std}$  = fabbisogno idrico annuale standard per gli usi indoor, [m<sup>3</sup>/anno];
- Occ = numero di occupanti previsti per l'edificio in progetto, [-];
- $F_{pc,std}$  = fabbisogno idrico pro capite standard per usi indoor, [litri/gg ab];
- $n_{gg}$  = numero di giorni del periodo di calcolo, pari a 246 per gli uffici, 310 per gli edifici commerciali e industriali, 246 per i nidi d'infanzia e le scuole di infanzia, 210 per le scuole primarie e secondarie, 365 per gli edifici ricettivi [-].

## 2. Calcolare la quantità effettiva di acqua potabile annua risparmiata (B).

**Prerequisito 1:** si deve prevedere in progetto:

- a. l'impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell'acqua. In particolare, tramite l'utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d'acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d'acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri;
- b. orinatoi senz'acqua.

Le predette condizioni devono essere soddisfatte, se non sono soddisfatte, assegnare il punteggio di -1.

Qualora il progetto preveda l'adozione di tecnologie atte a diminuire il fabbisogno idrico rispetto a quello di riferimento diverse da quelle indicate nel prerequisito 1 (come ad esempio aeratori frangiletto, riduttori di flusso, cassette a doppio scarico con volumi inferiori a 6 l e 3 l, etc.), procedere al calcolo del volume annuale di acqua potabile risparmiata come segue ed allegare la relativa documentazione tecnica a supporto dei valori impiegati nei calcoli.

Deve essere inoltre previsto un sistema di monitoraggio dei consumi idrici. Procedere al calcolo del volume annuale di acqua potabile risparmiata come segue:

- consultare le specifiche di progetto relative agli impianti e ai sistemi di erogazione dell'acqua ed individuare le eventuali tecnologie/apparecchiature previste e lo specifico coefficiente di riduzione dei consumi R [%];
- calcolare il volume annuale di acqua potabile risparmiata moltiplicando il fabbisogno idrico di ciascuna attività per il relativo coefficiente di riduzione dei consumi:

$$V_{ris,i} = \sum (V_i * R_i) * Occ * n_{gg} / 1000 \quad (3)$$

dove:

- $V_{ris,i}$  = acqua potabile risparmiata grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, [m<sup>3</sup>/anno];
- $V_i$  = acqua pro-capite necessaria per l'attività i-esima, [l/AB(occ)-gg];
- $R_i$  = coefficiente di riduzione dei consumi idrici per l'attività i-esima, [%];
- Occ = numero di occupanti previsti per l'edificio in progetto, [-];
- $n_{gg}$  = numero di giorni del periodo di calcolo [-].

Nelle tabelle B.4.3.a, b, c sono riassunti i consumi idrici pro-capite di riferimento per le principali attività da considerare in assenza di dati più dettagliati da dimostrare nella documentazione di progetto.

### UFFICI – EDIFICI COMMERCIALI - EDIFICI INDUSTRIALI

Utilizzo indoor Edifici Residenziali: Uffici - Edifici commerciali - Edifici industriali	Consumo V [l/Occ-gg]
Usi alimentari (se presenti)	-

Pulizia ambienti	7,2
Igiene personale	12,8
WC	30
<b>Totale</b>	<b>50</b>

#### EDIFICI SCOLASTICI

Utilizzo indoor	Consumo V	Consumo V
	Nidi di infanzia e Scuole di infanzia [l/Occ-gg]	Scuola primaria Scuola secondaria [l/Occ-gg]
Pulizia ambienti	7,5	5
Igiene personale	22,5	5
WC	20	20
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>30</b>

#### EDIFICI RICETTIVI

Utilizzo indoor	Consumo V		
	Pensioni residence ostelli	Alberghi 2-3 stelle	Alberghi 4-5 stelle
Usi alimentari (cottura cibi bevande) (consumo di progetto se l'attività è presente)	-	-	-
Lavaggio biancheria	7	17	30
Lavaggio stoviglie (indicare il consumo se l'attività è presente)	-	-	-
Pulizia ambienti	7	7	7
Igiene personale (escluso bagno/doccia)	13	13	13
WC	30	30	30
Bagno, doccia	20	30	37
<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>97</b>	<b>117</b>

Tabelle B.4.3.a, b, c - Consumo idrico pro-capite per le principali attività.

**Prerequisito 2:** deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo e/o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti. La condizione deve essere soddisfatta, se non è soddisfatta, assegnare il punteggio di -1.

Qualora sia previsto in progetto l'impiego di sistemi per la raccolta e il riuso di acqua non potabile per usi indoor (risciacquo dei WC e pulizia ambienti), calcolarne il contributo ovvero consultare la relativa documentazione tecnica di progetto e ricavare il volume di acqua potabile  $V_{nis,ii}$  [m<sup>3</sup>/anno] che verrà risparmiato grazie all'uso di tale strategia.

**Nota 3** In caso di impianto di raccolta e riutilizzo delle acque non potabili (grigie, meteoriche, da impianti, etc.) per usi indoor, se la cisterna di raccolta è destinata ad alimentare anche la rete di irrigazione delle aree verdi esterne, il calcolo del volume di acqua destinata ad usi indoor deve tenere conto della proporzione tra i due fabbisogni e/o di eventuali priorità assegnate alla gestione dell'acqua raccolta.

**Nota 4** E' accettabile l'utilizzo del metodo semplificato della UNI/TS 11445.

**Nota 5** Dal momento che le acque meteoriche possono essere recuperate e riutilizzate sia per irrigazione che per usi indoor, qualora  $V_{ris,ii}$  per usi indoor risulti pari a 0 ma le acque meteoriche vengono impiegate per irrigazione e quantificate nel criterio B.4.4, il prerequisito 2 può ritenersi verificato.

Calcolare la quantità effettiva di acqua potabile risparmiata  $V_{ris}$  per usi domestici (B) sommando i contributi calcolati nei passaggi precedenti:

$$V_{ris} = V_{ris,i} + V_{ris,ii} \quad (4)$$

dove:

- $V_{ris,i}$  = volume di acqua potabile risparmiato grazie all'utilizzo di tecnologie per la riduzione dei consumi, [m<sup>3</sup>/anno];
- $V_{ris,ii}$  = volume di acqua potabile risparmiato derivante dall'impiego di acqua non potabile, [m<sup>3</sup>/anno].

**3. Calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor: B/A x 100.**

Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il volume  $V_{ris}$  [m<sup>3</sup>/anno] di acqua potabile risparmiato (B) e quello di riferimento (A) necessario per soddisfare il fabbisogno di acqua per usi indoor  $F_{ind,std}$  [m<sup>3</sup>/anno]:

$$\text{Indicatore} = B / A * 100 = V_{ris} / F_{ind,std} * 100 \quad (5)$$

**4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

ENERGIA E CONSUMO DI RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE	B.4.4
		RISTRUTTURAZIONE	
B.4 Acqua			
Consumo d'acqua per irrigazione			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi. Per l'analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.			
AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA		
B. Energia e consumo di risorse	B.4 Acqua		
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO		
Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l'impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d'uso dell'acqua.	nella categoria nel sistema completo		
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA		
Riduzione del fabbisogno di acqua potabile per irrigazione rispetto al fabbisogno base calcolato.	%		
SCALA DI PRESTAZIONE			
	NUOVA COSTRUZIONE	RISTRUTTURAZIONE	
	%	%	PUNTI
NEGATIVO	- Prerequisito non verificato	-	-1
SUFFICIENTE	0	0	0
BUONO	48	48	3
OTTIMO	80	80	5

### Metodo e strumenti di verifica

**Prerequisito:** relativamente al recupero delle acque meteoriche, deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle stesse. Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo e/o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti. La condizione deve essere soddisfatta per gli interventi di nuova costruzione, se non è soddisfatta, assegnare il punteggio di -1.

#### 1. Calcolare il fabbisogno di riferimento (A) per irrigazione considerando un volume d'acqua a metro quadro di area a verde pari a 0,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> annui.

Individuare le aree verdi appartenenti al lotto di intervento e misurarne l'estensione superficiale complessiva, S<sub>v</sub> [m<sup>2</sup>];

Calcolare il fabbisogno idrico di riferimento (A) per l'irrigazione di tali aree verdi tramite la seguente formula:

$$F_{irr,std} = S_v * F_{sp,std}$$

dove

- F<sub>irr,std</sub> = fabbisogno idrico annuale standard per irrigazione, [m<sup>3</sup>/anno];
- S<sub>v</sub> = estensione superficiale complessiva delle aree verdi di pertinenza, [m<sup>2</sup>];
- F<sub>sp,std</sub> = fabbisogno idrico standard per l'irrigazione di un metro quadro di area verde, pari a 0,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> anno.

#### 2. Calcolare il il bilancio annuale tra il quantitativo di acqua dovuta alle precipitazioni e quella evapotraspirata

Individuare i dati annuali della località oggetto di intervento relativi alla quantità di acqua per precipitazioni (P) e per evapotraspirazione (Et), ovvero la quantità d'acqua che dal terreno passa nell'aria allo stato di vapore per effetto congiunto della traspirazione, attraverso le piante, e dell'evaporazione, direttamente dal terreno.

**Nota 1.** I dati meteo-climatici relativi alle precipitazioni e all'evapotraspirazione possono essere reperiti dal seguente sito:  
[https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/miepfy700\\_riferimentiAgro.php/L/IT?name=P#](https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/miepfy700_riferimentiAgro.php/L/IT?name=P#)

Calcolare il bilancio annuale C (mm/anno) tra il quantitativo di acqua dovuta alle precipitazioni (mm/anno) e quella evapotraspirata (mm/anno) come segue:

$$C = P - Et$$

Dove:

- $C$  è il bilancio annuale (mm/anno) tra il quantitativo di acqua dovuta alle precipitazioni (mm/anno) e quella evapotraspirata (mm/anno);
- $P$  è la quantità di acqua per precipitazioni (mm/anno);
- $Et$  è la quantità di acqua evapotraspirata (mm/anno).

### 3. Calcolare il fabbisogno idrico netto per irrigazione dovuto all'utilizzo di piantumazioni a basso fabbisogno idrico e a sistemi di irrigazione efficienti

Definire le tipologie di vegetazione adoperate e per ogni tipologia di vegetazione (i) calcolare il coefficiente della tipologia di vegetazione ( $Kv_i$ ) calcolata come segue:

$$Kv_i = Kf_i * Km_i * Kd_i$$

Dove:

- $Kf_i$  è il coefficiente che tiene conto del fabbisogno idrico della tipologia di vegetazione scelta (i) e si desume dalla tabella 1;
- $Km_i$  è il coefficiente che tiene conto del microclima/effetto isola di calore causato dalla tipologia di vegetazione scelta (i) e si desume dalla tabella 1;
- $Kd_i$  è il coefficiente che tiene conto della densità della vegetazione della tipologia di vegetazione scelta (i) e si desume dalla tabella 1;

Tabella 1 - Coefficienti in funzione della tipologia vegetazione

Tipologia di vegetazione (i)	Kf			Km			Kd		
	alta	media	bass a	alta	media	bass a	alta	media	bass a
cespuglio	0,7	0,5	0,2	1,3	1	0,5	0,5	1	1,1
piante rampicanti	0,7	0,5	0,2	1,2	1	0,5	0,5	1	1,1
prato	0,8	0,7	0,6	1,2	1	0,8	0,6	1	1
piantagione mista	0,9	0,5	0,2	1,4	1	0,5	0,6	1,1	1,3
alberi	0,9	0,5	0,2	1,4	1	0,5	0,5	1	1,3

Calcolare il fabbisogno idrico annuale netto per irrigazione ( $m^3/anno$ )  $F_{ir}$  come segue:

$$F_{ir} = \sum_{i=1}^n \frac{-C * Kv_i * S_i}{1000 * I_{ef}}$$

Dove:

- $C$  è il bilancio annuale (mm/anno) tra il quantitativo di acqua dovuta alle precipitazioni (mm/anno) e quella evapotraspirata (mm/anno);
- $Kv_i$  il coefficiente della tipologia di vegetazione i-esima;
- $S_i$  è l'estensione superficiale della tipologia di vegetazione i-esima;
- $I_{ef}$  è il coefficiente che tiene conto dell'efficienza del sistema di irrigazione e si desume dalla tabella 2;

**Nota 2.** Come riferimento per il calcolo delle superfici di vegetazione si consideri la specie arborea o arbustiva allo stato adulto.

Tabella 2 - Coefficienti di efficienza del sistema di irrigazione

Sistema di irrigazione	$I_{ef}$
Tubi perforati installati nel sottosuolo	0,95
Tubi perforati installati sul suolo	0,9
Diffusori e microirrigatori	0,8
Irrigatori	0,7
Manuale o altro	0,6

**Nota 3.** Si noti che il calcolo per l'acqua di irrigazione rappresenta la quantità minima di acqua necessaria per compensare l'evapotraspirazione. L'irrigazione è ritenuta necessaria soltanto quando i valori di C sono negativi.

#### 4. Calcolare il volume di acque meteoriche raccolte e riutilizzate

In presenza di impianto di raccolta e riutilizzo di acque meteoriche per irrigazione, individuare il volume di acqua non potabile riutilizzato per irrigazione.

In assenza di dati relativi al dimensionamento del volume di acqua non potabile riutilizzabile per irrigazione si può procedere come segue:

- Individuare i dati annuali del comune oggetto di intervento relativi alla quantità di acqua per precipitazioni (P) (m<sup>3</sup>/anno).
- Calcolare l'estensione superficiale complessiva delle superfici scolanti (Se).
- Calcolare il volume totale di acque meteoriche raccolte e recuperate come segue V<sub>r</sub> (m<sup>3</sup>/anno).

$$V_r = P * Se * 0,70$$

**Nota 4.** Nel caso in cui la cisterna di raccolta delle acque meteoriche è destinata ad alimentare anche la rete per usi indoor, il calcolo del volume di acqua destinata all'irrigazione deve tenere conto della proporzione tra i due fabbisogni e/o di eventuali priorità assegnate alla gestione dell'acqua raccolta. Pertanto, il volume su calcolato andrà moltiplicato per un coefficiente riduttivo (<1) in funzione dell'effettivo quantitativo di acqua non potabile riutilizzato per irrigazione.

#### 5. Calcolare la riduzione del fabbisogno di acqua per irrigazione

Calcolare la riduzione del fabbisogno di acqua per irrigazione a seguito dell'utilizzo di piantumazioni a basso fabbisogno idrico, di sistemi di irrigazione efficienti e di recupero acque meteoriche rispetto al fabbisogno di riferimento (A) necessario per soddisfare il fabbisogno di acqua per irrigazione F<sub>irr, std</sub> [m<sup>3</sup>/anno] come segue:

$$\text{indicatore} = \left(1 - \frac{F_{irr} - V_r}{F_{irr, std}}\right) * 100$$

#### 6. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

ENERGIA E CONSUMO DI RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.6.1	
B.6 Prestazioni dell'involucro				
<b>Energia termica utile per il riscaldamento</b>				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
B. Energia e consumo di risorse		B.6 Prestazioni dell'involucro		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento ( $EP_{H,nd}$ ) durante la fase operativa dell'edificio		nella categoria nel sistema completo		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>		
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.)		%		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		<b>%</b>		<b>PUNTI</b>
NEGATIVO		> 100		-1
SUFFICIENTE		100		0
BUONO		80		3
OTTIMO		66,7		5

#### Metodo e strumenti di verifica

- Calcolare il valore dell'indice di prestazione energetica utile per il riscaldamento invernale dell'involucro edilizio dell'edificio da valutare  $EP_{H,nd}$  (B).
- Calcolare il valore dell'indice di prestazione energetica utile per il riscaldamento invernale dell'involucro edilizio dell'edificio di riferimento  $EP_{H,nd,lim}$  (A) (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.).
- Calcolare il rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica utile per il riscaldamento invernale dell'involucro edilizio dell'edificio da valutare  $EP_{H,nd}$  (B) e l'indice di prestazione energetica utile per il riscaldamento invernale dell'involucro edilizio dell'edificio di riferimento  $EP_{H,nd,lim}$  (A) secondo la seguente formula:

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 = EP_{H,nd} / EP_{H,nd,limite} * 100 \quad (1)$$

dove:

- $EP_{H,nd}$  = indice di prestazione termica utile per il riscaldamento invernale dell'edificio da valutare, [ $\text{kWh}/\text{m}^2$ ], da calcolare secondo le indicazioni specifiche della UNI TS 11300-1;
- $EP_{H,nd,limite}$  = indice di prestazione termica utile per il riscaldamento invernale dell'edificio di riferimento secondo i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015, [ $\text{kWh}/\text{m}^2$ ].

- Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**N.B.** Qualora siano presenti più unità immobiliari effettuare il calcolo per singole unità immobiliari: calcolare le prestazioni medie di  $EP_{H,nd}$  e di  $EP_{H,nd,limite}$  parametrare rispetto alla superficie utile climatizzata (media ponderata) con la seguente equazione:

$$EP_{H,nd,media} = \sum_j (EP_{H,nd,j} * S_j) / \sum_j S_j \quad (2)$$

$$EP_{H,nd,limite,media} = \sum_j (EP_{H,nd,limite,j} * S_j) / \sum_j S_j \quad (3)$$

## **Progetto UNI/PdR 13.2:2023**

Calcolare l' $EP_{H,nd}$  per ciascuna unità immobiliare (indice j) e poi calcolare l' $EP_{H,nd}$  media dell'edificio facendo una media ponderata rispetto alle superfici utili climatizzate.

Svolgere il medesimo procedimento per calcolare l' $EP_{H,nd \ limite,media}$  e poi calcolare l'indicatore.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ENERGIA E CONSUMO DI RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	B.6.2
B.6 Prestazioni dell'involucro			
Energia termica utile per il raffrescamento			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA	
B. Energia e consumo di risorse		B.6 Prestazioni dell'involucro	
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO	
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento ( $EP_{C,nd}$ ) durante la fase operativa dell'edificio		nella categoria nel sistema completo	
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA	
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.)		%	
SCALA DI PRESTAZIONE			
		%	PUNTI
NEGATIVO		> 100,0	-1
SUFFICIENTE		100,0	0
BUONO		80,0	3
OTTIMO		66,7	5

#### Metodo e strumenti di verifica

- Calcolare il valore dell'indice di prestazione energetica utile per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio da valutare  $EP_{C,nd}$  (B).
- Calcolare il valore dell'indice di prestazione energetica utile per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio di riferimento  $EP_{C,nd,lim}$  (A) (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015).
- Calcolare il rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica utile per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio da valutare  $EP_{C,nd}$  (B) e l'indice di prestazione energetica utile per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio di riferimento  $EP_{C,nd,lim}$  (A) secondo la seguente formula:

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 = EP_{C,nd} / EP_{C,nd,limite} * 100 \quad (1)$$

dove:

- $EP_{C,nd}$  = indice di prestazione termica utile per il raffrescamento estivo dell'edificio da valutare, [ $\text{kWh}/\text{m}^2$ ], da calcolare secondo le indicazioni specifiche della UNI TS 11300-1;
- $EP_{C,nd,limite}$  = indice di prestazione termica utile per il raffrescamento estivo dell'edificio di riferimento secondo i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 [ $\text{kWh}/\text{m}^2$ ].

- Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**N.B.** Qualora siano presenti più unità immobiliari effettuare il calcolo per singole unità immobiliari: calcolare le prestazioni medie di  $EP_{C,nd}$  e di  $EP_{C,nd,limite}$  parametrata rispetto alla superficie utile climatizzata (media ponderata) con la seguente equazione:

$$EP_{C,nd,media} = \sum_j (EP_{C,nd,j} * S_j) / \sum_j S_j \quad (2)$$

$$EP_{C,nd,limite,media} = \sum_j (EP_{C,nd,limite,j} * S_j) / \sum_j S_j \quad (3)$$

**Progetto UNI/PdR 13.2:2023**

Calcolare l' $EP_{Cnd}$  per ciascuna unità immobiliare (indice j) e poi calcolare l' $EP_{C,nd}$  media dell'edificio facendo una media ponderata rispetto alle superfici utili climatizzate.

Svolgere il medesimo procedimento per calcolare l' $EP_{C,nd\ limite,media}$  e poi calcolare l'indicatore.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ENERGIA E CONSUMO DI RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE	B.6.3
		RISTRUTTURAZIONE	
B.6 Prestazioni dell'involucro			
<b>Coefficiente medio globale di scambio termico</b>			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
AREA DI VALUTAZIONE			CATEGORIA
B. Energia e consumo di risorse			B.6 Prestazioni dell'involucro
ESIGENZA			PESO DEL CRITERIO
Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il periodo invernale			nella categoria nel sistema completo
INDICATORE DI PRESTAZIONE			UNITÀ DI MISURA
Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico $H'_T$ dell'edificio in esame e quello corrispondente ai limiti di legge			%
SCALA DI PRESTAZIONE			
	%		PUNTI
NEGATIVO	> 100,0		-1
SUFFICIENTE	100,0		0
BUONO	64,0		3
OTTIMO	40,0		5

### Metodo e strumenti di verifica

1. Calcolare il rapporto fra il valore del coefficiente medio globale di scambio termico dell'edificio da valutare  $H'_T$  (B) e il valore limite di legge  $H'_{T,limite}$  (A) ed esprimere in percentuale:

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 = H'_T / H'_{T,limite} * 100 \quad (1)$$

dove  $H'_T$  è il coefficiente medio globale di scambio termico dell'edificio reale [ $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ ];

$$H'_T = H_{tr,adj} / \sum_k A_k \quad (2)$$

dove:

- $H_{tr,adj}$  è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro calcolato con la UNI TS 11300-1 ( $\text{W}/\text{K}$ ) comprensivo di tutti i ponti termici;
- $A_k$  è la superficie del K-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro.

Il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente  $H'_T$  è determinato per l'intero involucro, in caso di edificio di nuova costruzione, mentre, in caso di ristrutturazione, per l'intera porzione di involucro oggetto dell'intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

$H'_{T,limite}$  è il limite di legge del coefficiente medio globale di scambio termico limite così come riportato alla Tabella 10, dell'Appendice A, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e ss.mm.ii., in funzione del rapporto di forma S/V dell'edificio [ $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ ] come di seguito rappresentato:

Numero Riga	RAPPORTO DI FORMA (S/V)	Zona climatica				
		A e B	C	D	E	F
1	S/V≥0,7	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48
2	0,7>S/V≥0,4	0,63	0,60	0,58	0,55	0,53
3	0,4>S/V	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70
Numero Riga	Tipologia di intervento	Zona climatica				
		A e B	C	D	E	F
4	Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62

**Tabella B.6.3.a - Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'T (W/m<sup>2</sup>K).**

**2. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**Nota 1** Le aree e le trasmittanze termiche lineari devono essere valutate come descritto dalla UNI EN ISO 13789 - Appendice B.

Il coefficiente globale di scambio termico è determinato per l'intero involucro sia in caso di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione importante di primo livello.

ENERGIA E CONSUMO DI RISORSE		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE		B.6.4		
B.6 Prestazioni dell'involucro						
Controllo della radiazione solare						
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali		
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>				
B. Energia e consumo di risorse		B.6 Prestazioni dell'involucro				
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>				
Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo		nella categoria		nel sistema completo		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>				
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile $A_{sol,est}/A_{utile}$ Fattore solare vetro + schermo $g_{gl+sh}$ o $g_{tot}$		-				
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>						
		<b>EDIFICI PRIVATI</b>		<b>EDIFICI PUBBLICI</b>		
		$A_{sol,est} / A_{utile}$		<b>PUNTI</b>		
NEGATIVO	> 0,030	> 0,35		-1		
SUFFICIENTE	0,030	0,35 e rispetto del valore di legge di $A_{sol,est} / A_{utile}$		0		
BUONO	0,024	0,23		3		
OTTIMO	0,020	0,15		5		

### Metodo e strumenti di verifica

#### EDIFICI PRIVATI

1. Calcolare l'area equivalente estiva  $A_{sol,est}$  dell'edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k:

$$A_{sol,est} = \sum k F_{sh,ob} * g_{gl+sh} * (1 - F_F) * A_{w,p} * F_{sol,est} [m^2] \quad (1)$$

dove:

$F_{sh,ob}$  = è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k-esima, riferito al mese di luglio;

$g_{gl+sh}$  = è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura solare è in uso;

$F_F$  = è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;

$A_{w,p}$  = è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);

$F_{sol,est}$  = è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.

2. Calcolare l'Area area solare equivalente estiva per unità di superficie utile

Calcolare il rapporto tra l'Area solare equivalente e la superficie utile

**3. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**EDIFICI PUBBLICI**

Per gli edifici pubblici, è necessario verificare il rispetto del valore minimo di legge dell'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile

- 1. Calcolare il valore di  $g_{tot}$  per ogni finestra oggetto di intervento di ristrutturazione con orientamento da EST a OVEST passando per SUD. Il valore di  $g_{tot}$  di ogni finestra deve poi essere rapportato ai valori della scala di prestazione.**

Il calcolo deve essere effettuato secondo quanto indicato nella serie UNI TS 11300

- 2. Confrontare il valore più alto di  $g_{tot}$  (tra quelli relativi alle finestre oggetto di intervento) con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

\* i valori limite sono stati definiti secondo la classificazione proposta dalla norma UNI EN ISO 52022-1:2018

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

CARICHI AMBIENTALI		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	C.1.2		
C.1 Emissione di gas a effetto serra					
Emissione di gas a effetto serra in fase operativa					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
AREA DI VALUTAZIONE				CATEGORIA	
C. Carichi ambientali				C.1. Emissioni di gas a effetto serra	
ESIGENZA				PESO DEL CRITERIO	
Ridurre la quantità di emissioni di CO <sub>2</sub> equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio				nella categoria nel sistema completo	
INDICATORE DI PRESTAZIONE				UNITÀ DI MISURA	
Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO <sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in esame e la quantità di emissioni di CO <sub>2</sub> equivalente corrispondente all'edificio di riferimento (requisiti minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.)				%	
SCALA DI PRESTAZIONE					
		%			PUNTI
NEGATIVO		> 100			-1
SUFFICIENTE		100			0
BUONO		85			3
OTTIMO		75			5

### Metodo e strumenti di verifica

#### 1. Calcolare la quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da valutare (B).

Riportare il valore della CO<sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da valutare calcolata da un software certificato.

Il dato può essere individuato nell'xml esteso prodotto dai software certificati. Essendo un file di testo è possibile individuare i valori dell'edificio reale ("edificioReale") cercando "emissioniCO2"

Verificare se il dato inserito nell'xml sia complessivo o al mq, nel caso dividere il dato per la superficie utile.

#### 2. Calcolare la quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio di riferimento (A).

L'edificio di riferimento è definito alla lettera I-novie), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 192/2005 e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A del Decreto 26 giugno 2015 (DM requisiti minimi).

Riportare il valore della CO<sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio di riferimento (DM requisiti minimi) calcolata da un software certificato.

Il dato può essere individuato nell'xml esteso prodotto dai software certificati. Essendo un file di testo è possibile individuare i valori dell'edificio di riferimento dei requisiti minimi ("edificioRiferimentoRM") cercando "emissioniCO2"

Verificare se il dato inserito nell'xml sia complessivo o al mq, nel caso dividere il dato per la superficie utile.

#### 3. Calcolare l'indicatore secondo la seguente formula:

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 \quad (3)$$

dove:

- B è la quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da valutare [kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>];

- A è la quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio di riferimento (DM requisiti minimi), [kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>].

**4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

**N.B.** Qualora siano presenti più unità immobiliari effettuare il calcolo per singole unità immobiliari: calcolare le prestazioni medie parametrata rispetto alla superficie utile climatizzata (media ponderata) mediante le seguenti formule:

$$CO_{2 \text{ reale,media}} = \sum_j (CO_{2 \text{ reale,j}} * S_j) / \sum_j S_j \quad (4)$$

$$CO_{2 \text{ rif,media}} = \sum_j (CO_{2 \text{ rif,j}} * S_j) / \sum_j S_j \quad (5)$$

Calcolare l'indice di CO<sub>2</sub> per ciascuna unità immobiliare (CO<sub>2</sub> reale,j) e poi calcolare la CO<sub>2</sub> reale,media dell'edificio facendo una media ponderata rispetto alle superfici utili climatizzate utilizzando la formula (4).

Effettuare il medesimo procedimento per calcolare la CO<sub>2</sub> rif,media utilizzando la formula (5) e poi calcolare l'indicatore.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

CARICHI AMBIENTALI		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	C.3.3
C.3 Rifiuti solidi			
Riuso delle terre			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
<b>Il criterio è applicabile unicamente qualora siano previsti scavi per la sistemazione dell'area e la realizzazione dell'edificio. In assenza di scavi il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.</b>			
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA	
C. Carichi ambientali		C.3 Rifiuti solidi	
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO	
Favorire il riutilizzo delle terre di scavo in situ.		nella categoria nel sistema completo	
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA	
Percentuale in volume di terre di scavo riutilizzate in situ.		%	
SCALA DI PRESTAZIONE			
	%	PUNTI	
NEGATIVO	-	-1	
SUFFICIENTE	0	0	
BUONO	60	3	
OTTIMO	100	5	

#### Metodo e strumenti di verifica

**Prerequisito:** devono essere rispettate le condizioni seguenti:

- lo strato superficiale di terreno naturale\* prelevato dalle aree soggette a scavi e rinterri deve essere accantonato in cantiere per essere riutilizzato nelle opere a verde. Non può essere rinterrato ma utilizzato solo superficialmente;
- per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui alla precedente nota) proveniente dal cantiere stesso.

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte, se una delle due non è soddisfatta, seppur applicabile, assegnare il punteggio di -1.

\*Si intende per terreno naturale lo strato superficiale con resti organici manifesti e lo strato di *Humus rappresentato da materiale organico decomposto mescolato a materiale terroso*. Lo spessore è variabile in relazione alle caratteristiche geo-pedologiche del sito.

#### BILANCIO DELLE TERRE

##### 1. Calcolare:

- il volume totale  $V_{S\text{tot}}$  [m<sup>3</sup>] degli scavi in progetto o effettuati (A);
- il volume totale  $V_{tr\text{tot}}$  [m<sup>3</sup>] delle terre di risulta riutilizzate in situ (B);
- il valore dell'indicatore di prestazione relativo alle terre come rapporto percentuale tra il volume totale  $V_{tr\text{tot}}$  [m<sup>3</sup>] delle terre di risulta riutilizzate in situ (B), e il volume totale  $V_{S\text{tot}}$  [m<sup>3</sup>] degli scavi (A):

$$\text{Indicatore}_{tr} = \frac{B}{A} \cdot 100 = \frac{V_{tr\text{tot}}}{V_{S\text{tot}}} \cdot 100 \quad (1)$$

**Nota 1** Per terre di scavo si intendono materiali naturali, privi di sostanze che possano essere classificate come rifiuti.

2. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e ricavare il punteggio relativo alle terre di risulta riutilizzate in situ. Il punteggio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR	NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	D.1.5	
D.1 Qualità dell'aria e della ventilazione			
Radon			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	
Edifici commerciali	Edifici ricettivi		
<p><b>Il criterio si applica ad edifici con presenza di locali utilizzati al piano terra o seminterrato/interrato nelle zone a rischio radon. Nel caso non vi siano informazioni relative al rischio radon il criterio va comunque applicato. Nel caso le fonti normative (ad esempio la carta regionale del rischio radon) indicano un'assenza di rischio il criterio va disattivato.</b></p>			
AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA		
D. Qualità ambientale indoor	D.1 Qualità dell'aria e della ventilazione		
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO		
Minimizzare l'esposizione al radon, controllandone la migrazione dai terreni agli ambienti interni	nel sistema completo	nella categoria	
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA		
Presenza/assenza di strategie progettuali per il controllo della migrazione del radon	-		
SCALA DI PRESTAZIONE			
	EDIFICI PRIVATI	EDIFICI PUBBLICI	PUNTI
NEGATIVO	Non sono presenti strategie per il controllo della migrazione del radon	Non sono presenti strategie per il controllo della migrazione del radon	-1
SUFFICIENTE	È presente una strategia per il controllo della migrazione del radon	È presente almeno una strategia per il controllo della migrazione del radon. È pianificata la misurazione della concentrazione di radon nei locali abitati. Il livello massimo, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon è di 200 Bq/m <sup>3</sup>	0
BUONO	Sono presenti più strategie combinate per il controllo della migrazione del radon		3
OTTIMO	Sono presenti più strategie combinate per il controllo della migrazione del radon. È pianificata la misurazione della concentrazione di radon nei locali abitati	Sono presenti più strategie combinate per il controllo della migrazione del radon. È pianificata la misurazione della concentrazione di radon nei locali abitati. Il livello massimo, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon è di 200 Bq/m <sup>3</sup>	5

### Metodo e strumenti di verifica

- Verificare la presenza e le caratteristiche delle soluzioni progettuali adottate per controllare la migrazione di gas Radon all'interno dell'edificio.

I sistemi principali per la riduzione del radon nei nuovi edifici sono:

- sistema di deppressurizzazione passiva sub-soletta controterra (Fig.1) o sub-membrana (Fig. 2)
- sistema di deppressurizzazione attiva (Fig. 3) sub-soletta controterra o sub-membrana.

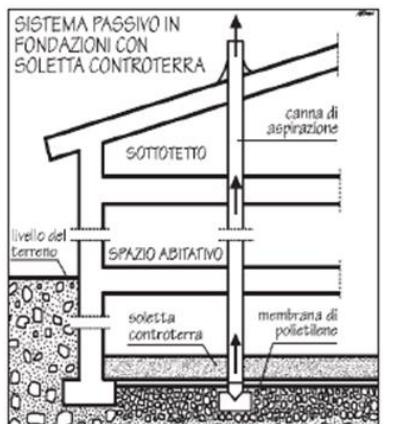


Fig.1 – Sistema passivo in fondazioni con soletta controterra;

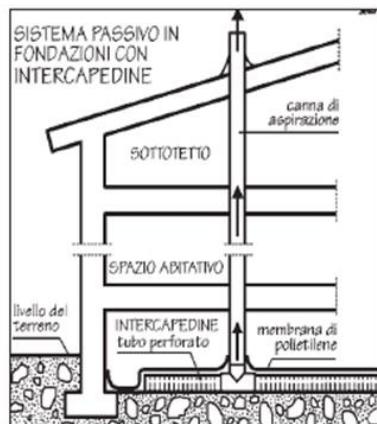


Fig 2 – Sistema passivo in fondazione con intercapedine.

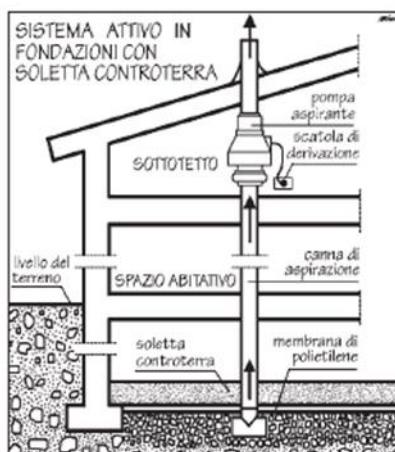


Fig.3 Sistema attivo.

Le azioni di risanamento, analogamente alle azioni per la protezione preventiva dei nuovi edifici, devono essere concepite in maniera da eliminare o almeno ridurre in modo significativo la risalita di radon negli edifici dovuta alla depressione dei locali abitati rispetto al suolo e/o all'infiltrazione.

Gli interventi si possono generalmente suddividere in:

- eliminazione dei fattori che generano depressione nei locali abitativi;
- deppressurizzazione dell'area sottostante l'edificio;
- generazione di una sovrappressione artificiale nell'edificio;
- espulsione mediante ventilazione dell'aria ricca di radon dalla cantina;
- espulsione mediante ventilazione dell'aria ricca di radon dai locali abitativi e/o filtrazione dell'aria;
- isolamenti e sigillatura.

Ulteriori indicazioni possono essere reperite nei siti internet delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Per esempio Arpa FVG ha realizzato una brochure "Indicazioni e proposte per la protezione degli edifici dal radon" : [http://cmsarpa.regionefvg.it/export/sites/default/tema/radiazioni/radioattività/radon/allegati/radon-protezione\\_edifici.pdf](http://cmsarpa.regionefvg.it/export/sites/default/tema/radiazioni/radioattività/radon/allegati/radon-protezione_edifici.pdf)

2. **Per gli edifici pubblici, verificare le caratteristiche dimensionali e funzionali dei sistemi di controllo della migrazione di gas Radon nell'edificio e redigere una relazione a firma di un "esperto in interventi di risanamento da radon" con i requisiti di cui all'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.ii., con i relativi elaborati grafici, nella quale siano evidenziati gli interventi che concorrono alla mitigazione degli impatti da esposizione al Radon e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei componenti, utili alla mitigazione del rischio.**
3. **Pianificare adeguate attività di misurazione** (media annuale) per verificare che il livello di concentrazione di Radon nei volumi con la presenza continuativa di persone e verificare che il livello massimo, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon sia di 200 Bq/m<sup>3</sup>. Le misurazioni vanno eseguite almeno in un locale privilegiando i piani più bassi e i locali con più alto fattore di occupazione.

4. **Individuare** lo scenario che descrive le caratteristiche degli interventi previsti e attribuire il punteggio.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	D.1.8
D.1 Qualità dell'aria e della ventilazione			
Ventilazione			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA	
D. Qualità ambientale indoor		D.1 Qualità dell'aria e della ventilazione	
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO	
Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità nell'aria		nella categoria nel sistema completo	
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA	
Strategie progettuali per garantire i ricambi d'aria necessari nei locali		-	
SCALA DI PRESTAZIONE			
EDIFICI PRIVATI			PUNTI
	VENTILAZIONE NATURALE	VENTILAZIONE MECCANICA	
NEGATIVO			-1
SUFFICIENTE	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall'apertura di un solo serramento che garantisca il minimo di legge stabilito dai regolamenti edili locali		0
	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall'apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni		1
	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall'apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni e con una delle seguenti tecnologie:  - utilizzo di serramenti con VMC integrata (o presente nel cassonetto o in prossimità del serramento) - apertura dei serramenti in modo automatico tramite attuatori motorizzati applicati ai serramenti apribili, connessi a sensori di CO2 e della velocità e temperatura dell'aria esterna - ventilazione meccanica puntuale (o decentralizzata) a singolo flusso alternato o doppio flusso continuo - senza filtrazione - presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che non riesca a garantire almeno una portata di categoria III della UNI EN 16798-1 very low polluting building		2

## Progetto UNI/PdR 13.2:2023

BUONO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca la portata richiesta dalla Categoria III della UNI EN 16798-1 very low polluting building	3
BUONO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca la portata richiesta dalla Categoria II della UNI EN 16798-1 very low polluting building	4
OTTIMO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca la portata richiesta dalla Categoria I della UNI EN 16798-1 very low polluting building	5
EDIFICI PUBBLICI			PUNTI
	VENTILAZIONE NATURALE	VENTILAZIONE MECCANICA	
NEGATIVO	Rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti oppure portata d'aria reale inferiore a quella minima consentita per la categoria II della UNI EN 16798-1		-1
SUFFICIENTE		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca, nel 100 % dei locali - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building	0
BUONO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca, nel 60% dei locali - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la Categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building	3
OTTIMO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca, nel 100 % dei locali - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la Categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building	5

### Metodo e strumenti di verifica

Le strategie utilizzate per garantire i ricambi d'aria nei locali vengono individuate sulla base della tipologia di ventilazione presente: ventilazione naturale o ventilazione meccanica.

**N.B.** Per gli edifici pubblici, i Criteri Ambientali Minimi prevedono attualmente l'installazione obbligatoria della ventilazione meccanica.

**A. Strategie utilizzate:** PRESENZA DI VENTILAZIONE NATURALE - soltanto per gli edifici privati

**1.a Verificare, per tutti gli ambienti principali delle unità immobiliari dell'edificio<sup>1</sup> dotati di ventilazione naturale, le seguenti caratteristiche:**

- presenza e numero di aperture per ventilazione naturale discontinua (finestre, porte-finestra);
- presenza di eventuali sistemi di ventilazione meccanica integrati nei serramenti o nei cassonetti o in prossimità dei serramenti;
- presenza di eventuali sistemi di apertura automatica dei serramenti, tramite attuatori motorizzati applicati ai serramenti apribili, connessi a sensori di CO<sub>2</sub> e della velocità e temperatura dell'aria esterna, in modo da innescare il flusso quando le condizioni di qualità dell'aria interna lo rendono necessario (oltre una soglia massima predefinita di concentrazione di CO<sub>2</sub>) e quelle dell'aria esterna lo rendono possibile (al di sotto di valori prestabiliti di velocità dell'aria e al di sopra di valori prefissati di temperatura dell'aria);
- presenza di ventilazione meccanica puntuale (o decentralizzata) a singolo flusso alternato o doppio flusso continuo - senza filtrazione;
- presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che non riesca a garantire almeno una portata di categoria III.

Descrivere in modo qualitativo le caratteristiche di ventilazione di ciascun ambiente considerato.

**2.a Assegnare a ciascun ambiente principale il punteggio relativo allo scenario che ne rappresenta meglio il sistema di ventilazione.**

**3.a Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuire il punteggio**

Calcolare la moda dei punteggi ottenuti dagli ambienti principali dell'edificio.

Qualora non sia possibile individuare un unico valore di moda, scegliere il valore inferiore tra quelli individuati.

**Nota 1** Si considerano ambienti principali tutti i locali ad esclusione di servizi igienici, sgabuzzini e disimpegni.

**B. Strategie utilizzate PRESENZA DI VENTILAZIONE MECCANICA che garantisca almeno una portata di categoria III negli edifici privati o di categoria II per gli edifici pubblici**

Nel caso di ventilazione meccanica è necessario rispettare le prescrizioni della UNI 10339.

**1.b Calcolare la portata di aria di rinnovo minima (per ciascun locale con diversa destinazione d'uso) per definire la categoria della UNI EN 16798-1 secondo la seguente formula:**

$$q_{\text{tot}} = n * q_p + A_R * q_B$$

dove:

n è il numero degli occupanti calcolato secondo la UNI 10339 (fatto salvo ulteriori obblighi).

q<sub>p</sub> è la portata d'aria richiesta per diluire l'inquinamento dagli occupanti (l/s\*persona)

A<sub>R</sub> è la superficie utile (m<sup>2</sup>)

q<sub>B</sub> è la portata d'aria richiesta per diluire le emissioni da elementi edilizi e impiantistici (l/s\* m<sup>2</sup>)

I valori di q<sub>p</sub> devono essere ricavati dalle tabelle A.6 e A.11 e q<sub>B</sub> dalle tabelle A.7 e A.12 dell'Annex A della EN 16798-1

La portata calcolata è quella minima per l'attribuzione della categoria e deve essere calcolata per ciascuna tipologia di locale.

Nelle more della pubblicazione dell'Annex A, è necessario utilizzare i valori riportati nelle tabelle che sono riportate alla fine del metodo di verifica.

*Esempio*

ufficio di 10 mq con una sola persona – very low polluting building

Categoria	Very low polluting building	Airflow per non-adapted person l/(s*person)

	$l/(s \cdot mq)$	
I	0.25	8.5
II	0.20	7.5
III	0.15	5.5

Portata minima per Categoria I- Very low polluting building

$$q_{tot} = n * q_p + A_R * q_B = 1 * 8.5 + 10 * 0.25 = 8.5 + 2.5 = 11 l/s$$

Portata minima per Categoria II- Very low polluting building

$$q_{tot} = n * q_p + A_R * q_B = 1 * 7.5 + 10 * 0.20 = 7.5 + 2 = 9.5 l/s$$

Portata minima per Categoria III- Very low polluting building

$$q_{tot} = n * q_p + A_R * q_B = 1 * 5.5 + 10 * 0.15 = 5.5 + 1.5 = 7 l/s$$

## 2.b Confrontare la portata d'aria di rinnovo di progetto (per ciascun locale con diversa destinazione d'uso) con quella calcolata al punto precedente

Per assegnare una determinata categoria alla portata dell'aria del locale la portata dell'aria di progetto dovrà essere superiore a quella minima calcolata per ciascuna categoria al punto precedente.

portata minima per categoria II > portata dell'aria di progetto $\geq$ portata minima per categoria III	categoria III
portata minima per categoria I > portata dell'aria di progetto $\geq$ portata minima per categoria II	categoria II
portata dell'aria di progetto $\geq$ portata minima per categoria I	categoria I

## 3.b Assegnare il punteggio relativo allo scenario che rappresenta meglio il sistema di ventilazione dell'edificio.

### EDIFICI PRIVATI

Nel caso in cui i locali con diversa destinazione d'uso non siano tutti della stessa categoria, dovrà essere calcolato il punteggio di ciascun locale e il punteggio dell'edificio corrisponderà al punteggio medio parametrato rispetto alla superficie climatizzata di ciascun locale(media ponderata) con la seguente equazione

$$P_{medio} = \sum_j (P_j * S_j) / \sum_j S_j$$

Il punteggio medio dovrà essere approssimato al numero intero più vicino (se la cifra dopo la virgola è minore di 5 allora si approssima per difetto; se invece è uguale o maggiore di 5 si approssima per eccesso).

### EDIFICI PUBBLICI

Per l'assegnazione del punteggio è necessario verificare le portate nei vari locali, calcolare la percentuale di locali corrispondenti alla categoria I e alla categoria II e calcolare il punteggio a scenario

Tabelle di riferimento nelle more di pubblicazione dell'Annex A della EN 16798-1**Table A.11— — Design ventilation rates for diluting emissions from people (bio effluents)**

Building	Type of space	$q_p$ [l/(s pers.)]		
		I	II	III
Homes, apartments <sup>1</sup>	Whole residential unit	10,0	7,0	4,0
Special residences	Dormitories, bedrooms <sup>2,3</sup>	10,0	6,0	4,0
	Meeting rooms	8,5	7,0	5,0
	Hotel rooms	8,0	6,0	4
	Reception, Lobbies	8,5	7,0	5,0
	Conference Rooms	8,5	7,0	5,0
	Dining Rooms	8,5	7,0	5,0

<sup>1,2</sup> Values also based on CO<sub>2</sub> requirements  
<sup>3</sup>Without bunkbeds; in such case the ventilation flow rate should be double

**Table A.12— — Design ventilation rates for diluting emissions from buildings**

Building	Type of space	Very Low Polluting B. $q_B$ [l/s m <sup>2</sup> ]			Low Polluting B. $q_B$ [l/s m <sup>2</sup> ]			No-low Polluting B. $q_B$ [l/s m <sup>2</sup> ]		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
Homes, apartments	Whole residential unit without wet rooms	0,0	0,0	0,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Special residences <sup>2</sup>	Dormitories, bedrooms	0,38	0,30	0,23	0,75	0,60	0,45	1,50	1,20	0,90
	Meeting rooms	0,30	0,25	0,15	0,50	0,40	0,30	1,00	0,80	0,60
	Hotel rooms	0,35	0,30	0,20	0,70	0,60	0,40	1,40	1,20	0,80
	Reception, Lobbies	0,50	0,40	0,30	1,00	0,80	0,60	2,00	1,60	1,20
	Conference Rooms	0,19	0,15	0,12	0,38	0,30	0,23	0,76	0,60	0,46
	Dining Rooms	0,63	0,50	0,38	1,25	1,00	0,75	2,50	2,00	1,50

**Table A.6 — Design ventilation rates for non-adapted persons for diluting emissions (bio effluents) from people for different categories**

Building	Type of space	Airflow per non-adapted person l/(s pers.)		
		Category I	Category II	Category III
Offices	Small offices	8,5	7,5	5,5
	Open-space offices, Conference rooms	8,5	7	5
	Call center	8,5	7	5
Hospitals <sup>3</sup>	Bedrooms, wards, diagnostic and examination rooms	11,5	10	8,7
	Treatment room	11,5	10	8,7
	Sitting rooms	11,5	10	8,7
Places of assembly	Auditoriums, cinemas, theaters, museums, exhibition's halls, churches	8,75	7	5,25
	Libraries, reading rooms	8,75	7	5,25
	games rooms, betting rooms	8,75	7	5,25
	dance halls, discos	18,75	15	11,25
Commercial	grocery stores, dry cleaning, pharmacies	8,75	7	5,25
	barbers and beauty salons	8,75	7	5,25
	All other retail stores, department stores, supermarkets	8,75	7	5,25
Restaurants	Cafeterias, Bars, Dining rooms	8,75	7	5,25
Educational	kindergartens and nursery schools	7,5	6	4,5
	Primary and high schools, university class rooms, labs and teachers' rooms	7,5	6	4,5
	libraries, reading rooms	6,9	5,5	4,1
	languages and music classrooms	6,9	5,5	4,1
Sport	Covered sport facilities: play fields	6,25	5	3,75
	Covered sport facilities: spectators areas	8,75	7	5,25
	Swimming Pools (water pool area)	8,75	7	5,25
	locker rooms	8,75	7	5,25
General	Service rooms, Corridors	10	7	4

**Table A.7a — Design ventilation rates for diluting emissions from buildings: very low-polluting building.**

<b>Building</b>	<b>Type of space</b>	<b>Airflow per floor area 1/(s m<sup>2</sup>)</b>		
		<b>Category I</b>	<b>Category II</b>	<b>Category III</b>
<b>Offices</b>	Small offices	0,25	0,20	0,15
	Open-space offices, Conference rooms	0,35	0,30	0,20
	Call center	0,40	0,35	0,25
<b>Hospitals<sup>3</sup></b>	Bedrooms, wards, diagnostic and examination rooms	0,25	0,20	0,15
	Treatment room	0,50	0,40	0,30
	Sitting rooms	0,38	0,30	0,23
<b>Places of assembly</b>	Auditoriums, cinemas, theaters, museums, exhibition's halls, churches	0,25	0,20	0,15
	Libraries, reading rooms	0,32	0,25	0,15
	games rooms, betting rooms	0,38	0,30	0,23
	dance halls, discos	0,69	0,55	0,42
<b>Commercial</b>	grocery stores, dry cleaning, pharmacies	0,50	0,40	0,30
	barbers and beauty salons	0,30	0,25	0,20
	All other retail stores, department stores, supermarkets	0,25	0,20	0,15
<b>Restaurants</b>	Cafeterias, Bars, Dining rooms	0,63	0,50	0,38
<b>Educational</b>	kindergartens and nursery schools	0,63	0,50	0,38
	Primary and high schools, university class rooms, labs and teachers' rooms	0,32	0,25	0,19
	libraries, reading rooms	0,32	0,25	0,19
	languages and music classrooms	0,19	0,15	0,12
<b>Sport</b>	Covered sport facilities: play fields	0,38	0,30	0,23
	Covered sport facilities: spectators areas	0,25	0,20	0,15
	Swimming Pools (water pool area)	0,38	0,30	0,23
	locker rooms	0,19	0,15	0,12
<b>General</b>	Service rooms, Corridors	0,50	0,35	0,2

**Table A. 7b— Design ventilation rates for diluting emissions from buildings: low-polluting building**

Building	Type of space	Airflow per floor area 1/(s m <sup>2</sup> )		
		Category I	Category II	Category III
Offices	Small offices	0,50	0,40	0,30
	Open-space offices, Conference rooms	0,70	0,60	0,40
	Call center	0,80	0,70	0,50
Hospitals <sup>3</sup>	Bedrooms, wards, diagnostic and examination rooms	0,50	0,40	0,30
	Treatment room	1,00	0,80	0,60
	Sitting rooms	0,75	0,60	0,45
Places of assembly	Auditoriums, cinemas, theaters, museums, exhibition's halls, churches	0,50	0,40	0,30
	Libraries, reading rooms	0,63	0,50	0,30
	games rooms, betting rooms	0,75	0,60	0,45
	dance halls, discos	1,38	1,10	0,83
Commercial	grocery stores, dry cleaning, pharmacies	1,00	0,80	0,60
	barbers and beauty salons	0,60	0,50	0,40
	All other retail stores, department stores, supermarkets	0,50	0,40	0,30
Restaurants	Cafeterias, Bars, Dining rooms	1,25	1,00	0,75
Educational	kindergartens and nursery schools	1,25	1,00	0,75
	Primary and high schools, university class rooms, labs and teachers' rooms	0,63	0,50	0,38
	libraries, reading rooms	0,63	0,50	0,38
	languages and music classrooms	0,38	0,30	0,23
Sport	Covered sport facilities: play fields	0,75	0,60	0,45
	Covered sport facilities: spectators areas	0,50	0,40	0,30
	Swimming Pools (water pool area)	0,75	0,60	0,45
	locker rooms	0,38	0,30	0,23
General	Service rooms, Corridors	1,00	0,70	0,40

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR	NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	D.2.5	
D.2 Comfort Termico			
Temperatura operativa nel periodo estivo			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	
Edifici commerciali	Edifici ricettivi		
<b>Il criterio non si applica per gli edifici in zona climatica F e per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva sia maggiore o uguale a 290 W/m<sup>2</sup>.</b> <b>Per l'analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.</b>			
AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA		
D. Qualità ambientale indoor	D.2 Comfort Termico		
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO		
Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico durante il periodo estivo	nel sistema completo	nella categoria	
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA		
Rapporto percentuale tra il valore di trasmittanza termica periodica delle pareti dell'edificio da valutare e il corrispondente limite di legge e numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all'85% delle ore di occupazione del locale stesso	W/m <sup>2</sup> K - numero ore		
SCALA DI PRESTAZIONE			
	EDIFICI PRIVATI	EDIFICI PUBBLICI	
NEGATIVO	<100	Mancato rispetto di quanto indicato come "sufficiente"	-1
SUFFICIENTE	100	<p>La trasmittanza termica periodica <math>Y_{IE}</math> riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) e per le pareti opache orizzontali e inclinate è inferiore al valore di 0,09 W/m<sup>2</sup>K per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) e al valore di 0,16 W/m<sup>2</sup>K per le pareti opache orizzontali e inclinate oppure</p> <p>La massa superficiale di cui al comma 29 dell'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno è di almeno 250 kg/m<sup>2</sup></p>	0
BUONO	90		3
OTTIMO	Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all'85% delle ore di occupazione del locale	Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all'85% delle ore di occupazione del locale	5

#### Metodo e strumenti di verifica EDIFICI PRIVATI

##### 1. Determinare il valore della trasmittanza termica periodica media di tutte le pareti dell'edificio $Y_{IE}$ (B).

Determinare i valori della trasmittanza termica periodica  $Y_{IE}$

- per le pareti verticali opache (con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est)
- per le pareti opache orizzontali e inclinate

come valore medio pesato rispettivamente sulle superfici verticali e orizzontali/inclinate.

**2. Determinare il valore dell' $Y_{IE, lim}$  limite di legge secondo quanto previsto dal DM 26/06/2015 e ss.mm.ii. (A).**

Determinare quindi i valori della trasmittanza termica periodica limite  $Y_{IE, lim}$

- per le pareti verticali opache (con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est)
- per le pareti opache orizzontali e inclinate

**3. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il valore di  $Y_{IE}$  (B), e il valore di  $Y_{IE, lim}$  (A) per le pareti verticali opache (con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est) e per le pareti opache orizzontali e inclinate.**

$$\text{Indicatore} = B/A * 100 = Y_{IE} / Y_{IE, lim} * 100 \quad (2)$$

**4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

- Per il rispetto del limite di legge corrispondente al punteggio 0, il rapporto di cui al punto 3 deve essere pari a 100% sia per le pareti verticali che per le pareti orizzontali o inclinate.
- Per attribuire un punteggio tra 0 e 3 è necessario considerare il valore inferiore di rapporto di cui al punto 3 e calcolare il punteggio per interpolazione lineare
- Per attribuire il punteggio pari a 5 è necessario verificare che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, sia superiore all'85% delle ore di occupazione del locale, considerando che nella UNI EN 16798-1 gli edifici residenziali sono considerati occupati H24

Il metodo di verifica è il seguente:

1. Calcolare, per ciascun ambiente dell'edificio destinato alla permanenza delle persone, la temperatura operante estiva ( $\theta_{o,t}$ ) con la UNI EN ISO 52016-1 in assenza di impianto di raffrescamento, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno-21 settembre).

La verifica del criterio deve essere effettuata per gli ambienti dell'edificio destinati alla permanenza delle persone, ovvero per tutti i locali esclusi quelli di servizio e i disimpegni.

2. Per la verifica dinamica oraria del comfort termico estivo, individuare il numero di ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante estiva ( $\theta_{o,t}$ ) (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C.

$$|\theta_{o,t} - \theta_{rif}| < 4^{\circ}\text{C}$$

dove:  $\theta_{rif} = (0.33 \theta_{rm}) + 18.8$

dove:  $\theta_{rm}$  = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1.

3. Verificare che il numero di ore di occupazione del locale, calcolate al punto precedente, sia superiore all'85% delle ore di occupazione del locale, considerando che nell'Allegato C della UNI EN 16798-1 gli edifici residenziali sono considerati occupati H24.

**Metodo e strumenti di verifica EDIFICI PUBBLICI**

- Il rispetto del valore limite di legge e quindi il punteggio corrispondente a 0 può essere verificato attraverso due differenti approcci:
  - verifica che la trasmittanza termica periodica  $Y_{IE}$  riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) e per le pareti opache orizzontali e inclinate, sia inferiore al valore di 0,09 W/m<sup>2</sup>K per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) e al valore di 0,16 W/m<sup>2</sup>K per le pareti opache orizzontali e inclinate;
  - verifica che la massa superficiale di cui al comma 29 dell'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno sia di almeno 250 kg/m<sup>2</sup>.
- Per attribuire il punteggio pari a 5 è necessario verificare che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, sia superiore all'85% delle ore di occupazione del locale, considerando che nella UNI EN 16798-1 gli edifici residenziali sono considerati occupati H24.

Il metodo di verifica è il seguente:

1. Calcolare, per ciascun ambiente dell'edificio destinato alla permanenza delle persone, la temperatura operante estiva ( $\theta_{o,t}$ ) con la UNI EN ISO 52016-1 in assenza di impianto di raffrescamento, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno-21 settembre).

La verifica del criterio deve essere effettuata per gli ambienti dell'edificio destinati alla permanenza delle persone, ovvero per tutti i locali esclusi quelli di servizio e i disimpegni.

2. Per la verifica dinamica oraria del comfort termico estivo, individuare il numero di ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante estiva ( $\theta_{o,t}$ ) (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C.

$$|\theta_{o,t} - \theta_{rif}| < 4^{\circ}\text{C}$$

dove:  $\theta_{rif} = (0.33 \theta_{rm}) + 18.8$ ;

dove:  $\theta_{rm}$  = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1.

3. Verificare che il numero di ore di occupazione del locale, calcolate al punto precedente, sia superiore all'85% delle ore di occupazione del locale, considerando che nell'Allegato C della UNI EN 16798-1 gli edifici residenziali sono considerati occupati H24.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	D.3.2
D.3 Comfort visivo			
<b>Sufficienza della luce naturale</b>			
Edifici per uffici	Edifici scolastici		Edifici ricettivi
AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA		
D. Qualità ambientale indoor	D.3 Comfort visivo		
ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO		
Ottimizzare la disponibilità di luce naturale nel corso dell'anno solare garantendo un adeguato livello di comfort visivo e riducendo l'impiego della luce artificiale.	nella categoria nel sistema completo		
INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITÀ DI MISURA		
Indice di categoria relativo al livello di sufficienza della luce naturale ( $Z_m$ ).	-		
SCALA DI PRESTAZIONE			
	Valore indice	PUNTI	
NEGATIVO	-1	-1	
SUFFICIENTE	0	0	
BUONO	3	3	
OTTIMO	5	5	

#### Metodo e strumenti di verifica

1. Calcolare, per ogni ambiente principale di ogni unità immobiliare, il fattore medio di luce diurna utilizzando la norma UNI 10840 per gli edifici scolastici e la norma UNI 15193-1 per tutte le altre destinazioni d'uso.

Il fattore di luce diurna va calcolato ad un'altezza di 85 cm dal pavimento e per una porzione della superficie di ogni locale pari al 50% e al 95%. Considerare le porzioni del locale più favorevoli, ovvero quelle adiacenti alle superfici trasparenti.

**Nota 1:** si intende come locale principale quello in cui si prevede che almeno un occupante svolga mediamente attività di tipo lavorativo ovvero e/o residenziale per almeno un'ora al giorno.

2. In base ai valori del fattore medio di luce diurna calcolati al punto precedente, verificare per ogni locale il valore dell'indice di categoria Z relativo al livello di sufficienza della luce naturale utilizzando le tabelle che seguono (rif. norma UNI EN 17037:2022 – Luce diurna negli edifici). Nel caso in un locale sia presente sia una superficie vetrata verticale sia una orizzontale, assegnare al locale un solo indice di categoria Z considerando la superficie vetrata più favorevole tra le due.

Livello di sufficienza della luce naturale	Requisiti fattore medio luce diurna		Indice di categoria $Z_i$
Insufficiente	<1,6% almeno nel 50% della superficie del locale	<0,5% in almeno il 95% della superficie del locale	-1
Minimo	$\geq 1,6\%$ almeno nel 50% della superficie del locale	$\geq 0,5\%$ in almeno il 95% della superficie del locale	0

Medio	$\geq 2,6\%$ in almeno nel 50% della superficie del locale	$\geq 1,6\%$ in almeno il 95% della superficie del locale	3
Elevato	$\geq 3,9\%$ in almeno nel 50% della superficie del locale	$\geq 2,6\%$ in almeno il 95% della superficie del locale	5

Tab. D.3.2.a - Superfici trasparenti verticali

**Nota 2:** per l'assegnazione di un determinato valore di indice di categoria Z, entrambi i requisiti relativi al fattore medio di luce diurna devono essere soddisfatti. Esempio: se un locale soddisfa il requisito " $\geq 0,3\%$  in almeno il 95% della superficie del locale" e non il requisito " $\geq 1,0\%$  in almeno nel 50% della superficie del locale", l'indice di categoria Z da assegnare è -1.

**Nota 3:** il livello minimo richiesto per le scuole primarie e secondarie è quello "Medio". Nel caso non fosse raggiunto va assegnato al locale un indice di categoria Z pari a -1.

**Nota 4:** il livello minimo richiesto per le scuole materne e gli asili nido è quello "Elevato". Nel caso non fosse raggiunto va assegnato al locale un indice di categoria Z pari a -1.

Livello di sufficienza della luce naturale	Requisiti fattore medio luce diurna		Indice di categoria Z <sub>i</sub>
Insufficiente	$<1,0\%$ almeno nel 50% della superficie del locale	$<0,3\%$ in almeno il 95% della superficie del locale	-1
Minimo	$\geq 1,0\%$ in almeno nel 50% della superficie del locale	$\geq 0,3\%$ in almeno il 95% della superficie del locale	0
Medio	$\geq 1,6\%$ in almeno nel 50% della superficie del locale	$\geq 1,0\%$ in almeno il 95% della superficie del locale	3
Elevato	$\geq 2,4\%$ in almeno nel 50% della superficie del locale	$\geq 1,6\%$ in almeno il 95% della superficie del locale	5

Tab. D.3.2.b - Superfici trasparenti orizzontali (vetro diffondente)

**Nota 5:** per l'assegnazione di un determinato valore di indice di categoria Z, entrambi i requisiti relativi al fattore medio di luce diurna devono essere soddisfatti. Esempio: se un locale soddisfa il requisito " $\geq 0,3\%$  in almeno il 95% della superficie del locale" e non il requisito " $\geq 1,0\%$  in almeno nel 50% della superficie del locale", l'indice di categoria Z da assegnare è -1.

**Nota 6:** il livello minimo richiesto per le scuole primarie e secondarie è quello "Medio". Nel caso non fosse raggiunto va assegnato al locale un indice di categoria Z pari a -1.

**Nota 7:** il livello minimo richiesto per le scuole materne e gli asili nido è quello “Elevato”. Nel caso non fosse raggiunto va assegnato al locale un indice di categoria Z pari a -1.

3. Calcolare il valore dell'indicatore Zm riferito all'edificio come media pesata degli indici di categoria Zi assegnati ai locali verificati sulle relative superfici utili:

$$Z_m = \frac{\sum Z_i \cdot S_{u,i}}{\sum S_{u,i}} = [-]$$

dove:

Zi = indice di categoria dell'ambiente i-esimo, [-];

S<sub>u,i</sub> = superficie utile dell'ambiente i-esimo, [m<sup>2</sup>].

4. Confrontare il valore dell'indicatore con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	D.4.6
D.4 Comfort acustico			
Qualità acustica interna			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA	
D. Qualità ambientale indoor		D.4 Comfort acustico	
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO	
Garantire una qualità acustica interna adeguata negli ambienti principali		nella categoria	nel sistema completo
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA	
Verifica dei requisiti acustici di qualità interna		-	
SCALA DI PRESTAZIONE			
	Edifici privati	Edifici pubblici	PUNTI
NEGATIVO	Nessuno degli indici acustici verifica il limite dello standard	Nessuno o uno degli indici acustici verifica il limite dello standard	-1
SUFFICIENTE	Uno degli indici acustici verifica il limite dello standard	La maggioranza degli indici acustici verifica il limite dello standard	0
BUONO	La maggioranza degli indici acustici verifica il limite dello standard		3
OTTIMO	Tutti gli indici acustici verificano il limite dello standard	Tutti gli indici acustici verificano il limite dello standard	5

#### Metodo e strumenti di verifica

*Prerequisiti e condizioni di applicabilità del criterio*

Edifici non residenziali ad esclusione delle scuole, ospedali e case di cura: applicare il criterio considerando per "ambienti principali" uffici singoli, uffici open space, locali riunione e altri [MB1] ambienti destinati alla permanenza di persone. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d'uso specifica (p.e. mensa, bagni/servizi, depositi).

Edifici scolastici: applicare il criterio considerando per "ambienti principali" aule scolastiche e laboratori didattici, aula magna, mensa e refettori, biblioteche e sale lettura, uffici a servizio dell'istituto scolastico (p.e. sala docenti, presidenza, uffici amministrativi), palestre e piscine. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d'uso specifica (p.e. bagni/servizi, depositi).

### **Descrittori utilizzati e valori di riferimento**

- **Tutti ambienti interni non residenziali ad esclusione delle scuole, ospedali e case di cura**

La valutazione del comfort acustico interno può essere svolta attraverso la determinazione dei parametri acustici dell'Appendice C della UNI 11367:2023. L'Appendice C della norma fornisce valori consigliati per ciascuno dei descrittori utilizzati.

- **Ambienti interni - Settore scolastico**

La valutazione del comfort acustico interno deve essere svolta secondo quanto indicato nella norma UNI 11532-2 che definisce i descrittori acustici che rappresentano la qualità acustica, ed i valori di riferimento per il settore scolastico(comunicativo/collettivo, piccole sale conferenze e sale polifunzionali) e tutte le altre destinazioni d'uso ad esso correlate. Per i metodi di previsione la norma rimanda alla UNI 11532-1. La norma **UNI 11532-2** definisce le diverse destinazioni d'uso dei singoli ambienti ed i relativi valori di riferimento in relazione alle loro dimensioni.

### **Modelli di calcolo previsionale**

Per la scelta dei metodi di calcolo previsionale dei descrittori acustici necessari a valutare il comfort acustico interno di tutti gli edifici non residenziali si può fare riferimento alle indicazioni contenute nella norma UNI 11532-1. La norma fornisce infatti i riferimenti alle norme tecniche internazionali e/o ai metodi di calcolo reperibili nella letteratura tecnico/scientifica utilizzabili per la previsione dei descrittori acustici di interesse.

La norma UNI 11532-1:2018 definisce i valori di riferimento [MB2] , i metodi previsionali e di verifica per:

- Tempo di riverberazione T (s)

La norma europea UNI EN ISO 12354-6 descrive un modello di calcolo per valutare l'area totale di assorbimento equivalente o il tempo di riverberazione degli ambienti chiusi negli edifici. Il calcolo [125Hz a 4000 Hz] si basa sull'utilizzo dei dati di assorbimento acustico dei materiali e degli oggetti presenti nell'ambiente. I dati di assorbimento acustico possono essere acquisiti tramite la documentazione tecnica dei materiali e/o stimati utilizzando gli abachi presenti in UNI EN ISO 12354-6, in UNI 11532-2 Appendice e nella letteratura tecnica. Nel caso in cui i dati di assorbimento acustico vengano forniti dal produttore è utile ricordare che tali dati sono derivati da misure di laboratorio in conformità alla norma internazionale EN ISO 354.

- I descrittori acustici C<sub>50</sub> (dB) e STI (%)

Le caratteristiche interne di un ambiente, soprattutto quando sia essenziale garantire una buona intelligenza del parlato, sono descritte attraverso i parametri C<sub>50</sub> (Chiarezza) e STI (speech transmission index). Le modalità di misurazione e valutazione sono descritte nella serie UNI EN ISO 3382 e CEI EN IEC 60268-16.

#### **1. Calcolo dell'indicatore di prestazione**

Confrontare il valore calcolato con il benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE		D.4.7		
D.4 Comfort acustico						
Qualità acustica dell'edificio						
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi		
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>				
D. Qualità ambientale indoor		D.4 Comfort acustico				
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>				
Protezione dai rumori esterni ed interni all'edificio.		nella categoria nel sistema completo				
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>				
Classe acustica globale dell'edificio.		-				
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>						
		<b>PUNTI</b>				
NEGATIVO	classe acustica globale IV	-1				
SUFFICIENTE	classe acustica globale III	0				
BUONO	classe acustica globale II	3				
OTTIMO	classe acustica globale I	5				
<b>SCALA DI PRESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI</b>						
		<b>PUNTI</b>				
NEGATIVO	Uno o più requisiti acustici non raggiungono la prestazione base	-1				
SUFFICIENTE	La maggioranza dei requisiti acustici raggiunge la prestazione base	0				
BUONO	La maggioranza dei requisiti acustici raggiunge la prestazione superiore	3				
OTTIMO	Tutti i requisiti acustici raggiungono la prestazione superiore	5				

#### Metodo e strumenti di verifica

- Calcolare, per ciascuna unità immobiliare, i requisiti acustici (pertinenti all'unità immobiliare considerata) del prospetto 1 punto 6.1. della norma **UNI 11367**, applicando il modello di calcolo definito nella **UNI EN 12354 e UNI 11175**. Per gli edifici alberghieri e le scuole calcolare anche i requisiti acustici del prospetto 2 punto 6.1 della **UNI 11367**.

Calcolare, per ciascuna unità immobiliare, i requisiti acustici (pertinenti all'unità immobiliare considerata) del prospetto 1 punto 6.1. della norma **UNI 11367**, applicando il modello di calcolo definito nella **UNI EN 12354 e UNI 11175** e in particolare:

- Indice di valutazione dell'isolamento di facciata  $D_{2m,nT,w}$ : UNI 11175 - UNI EN 12354-3;
- Indice di valutazione del potere fonisolante apparente  $R'w$ : UNI 11175 - UNI EN 12354-1;
- Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato  $L'_{n,w}$ : UNI 11175 - UNI EN 12354-2;
- Livello di rumore immesso da impianti tecnologici  $L_{Aeq}$  e  $L_{ASmax}$ : UNI 11175 - UNI EN 12354-5.

Aggiungere per gli edifici scolastici e gli edifici alberghieri, per ciascuna unità immobiliare, il calcolo degli ulteriori requisiti acustici:

- Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali tra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare  $D_{nT,w}$  - UNI EN 12354-1;
- Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni orizzontali tra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare  $D_{nT,w}$  - UNI EN 12354-1;
- Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare  $L'_{n,w}$  - UNI EN 12354-2.

**Nota 1** Qualora gli edifici fossero composti da un'unica unità immobiliare non devono essere valutati l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni orizzontali e verticali tra ambienti di differenti unità immobiliari  $R'_{nw}$  e l'indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari  $L'_{nw}$ .

**2. Calcolare, per ciascun requisito acustico, la classe dell'unità immobiliare secondo il prospetto 1 punto 6.1 della UNI 11367.**

Confrontare i valori dei descrittori calcolati al punto 1 con i valori di riferimento riportati nella seguente tabella (prospetto 1 del punto 6.1 della UNI 11367) e definire la classe per requisito dell'unità immobiliare:

Classe	Indici di valutazione				
	Isolamento acustico normalizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ [dB]	Potere fono isolante apparente di partizioni $R'_{nw}$ [dB]	Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato $L'_{nw}$ [dB]	Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo $L_{ic}$ [dB]	Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo $L_{id}$ [dB]
I	≥43	≥56	≤53	≤25	≤30
II	≥40	≥53	≤58	≤28	≤33
III	≥37	≥50	≤63	≤32	≤37
IV	≥32	≥45	≤68	≤37	≤42

Tabella D.4.7.a - Prospetto 1 punto 6.1 norma UNI 11367

Aggiungere per gli edifici alberghieri il confronto con i valori di riferimento del prospetto seguente (dal prospetto 2 del punto 6.1 della UNI 11367) e definire la classe dall'insieme per requisito dell'unità immobiliare:

Classe	Indici di valutazione	
	Isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti della stessa unità immobiliare $D_{nT,w}$ [dB]	Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti della stessa unità immobiliare $L'_{nw}$ [dB]
I	≥56	≤53
II	≥53	≤58
III	≥50	≤63
IV	≥45	≤68

Tabella D.4.7.b - Prospetto 2 punto 6.1 norma UNI 11367

**3. Calcolare la classe acustica globale dell'unità immobiliare  $C_{UI}$ , secondo la procedura descritta al punto 6.4 della UNI 11367.**

Stabilire per ogni requisito dell'unità immobiliare la corrispondenza tra la classe di prestazione acustica individuata al punto 2 e il coefficiente di peso Z secondo la seguente tabella (prospetto 3 del punto 6.4 della UNI 11367):

Classe	I	II	III	IV	Prestazioni fino a 5 dB (dB(A)) peggiori rispetto alla classe IV	Prestazioni per più di 5 dB (dB(A)) peggiori rispetto alla classe IV
Coefficiente z	1	2	3	4	5	10

Tabella D.4.7.c - Prospetto 3 punto 6.4 norma UNI 11367

Calcolare il valore  $Z_{UI}$  secondo la seguente formula e arrotondando il risultato all'intero più vicino:

$$Z_{UI} = \frac{\sum_{r=1}^P z_r}{P} \quad (13)$$

dove:

- P = numero di requisiti r considerati per unità immobiliare, [-];
- $z_r$  = valore del coefficiente di peso relativo all'r-esimo requisito, con  $r = 1, \dots, P$ , [-];

Determinare la classe acustica  $C_{UI}$  dell'unità immobiliare in funzione del valore  $Z_{UI}$  calcolato:  $C_{UI} = Z_{UI}$

**Nota 2** Qualora  $C_{UI}$  risultasse maggiore di 4, l'unità immobiliare risulta non classificata (NC).

**4. Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuire il punteggio (moda dei punteggi ottenuti)**

Calcolare, per ciascuna unità immobiliare, il punteggio confrontando la classe acustica ottenuta con gli scenari della scala prestazionale.

Individuare la classe acustica globale dell'edificio calcolando la moda dei punteggi ottenuti.

## EDIFICI SCOLASTICI

Definire, per ciascun requisito acustico calcolato, la tipologia di prestazione secondo il prospetto A.1 dell'Appendice A della norma UNI 11367.

	Prestazione di base	Prestazione superiore
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, $D_{2m,nT,w}$ [dB]	38	43
Descrittore del potere fono isolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, $R_w$ [dB]	50	56
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, $L'_{nw}$ [dB]	63	53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, $L_{ic}$ in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	32	28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo $L_{id}$ in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	39	34
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	50	55
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni /fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	45	50
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $L'_{nw}$ [dB]	63	53

Tabella D.4.7.d - Prospetto 4 punto A.1 Appendice A UNI 11367

- Attribuire a ciascun ambiente dell'edificio il punteggio calcolando la moda dei punteggi ottenuti da ciascun requisito.
- Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuire il punteggio (moda dei punteggi ottenuti).

**Nota 3** \*Per unità immobiliare si intende “porzione di fabbricato o fabbricato che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale” (norma UNI 11367).

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	D.5.1	
D.5 Inquinamento elettromagnetico				
Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
D. Qualità ambientale indoor		D.5 Inquinamento elettromagnetico		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Minimizzare l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti principali.		Nel sistema completo nella categoria		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>		
Impatto delle sorgenti interne ed esterne.		-		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
	<b>LIVELLO</b>			<b>PUNTI</b>
NEGATIVO	<0			-1
SUFFICIENTE	0			0
BUONO	5			3
OTTIMO	10			5

#### Metodo e strumenti di verifica

La produzione, il trasporto e il consumo di energia generano campi magnetici a frequenza industriale (50 Hz). Le sorgenti di campo magnetico possono essere sia esterne (es. elettrodotti) sia interne (es. quadri elettrici) all'edificio. Il livello di un campo magnetico dipende dal valore dell'intensità di corrente che fluisce nei conduttori. Per minimizzare l'esposizione degli occupanti di un edificio è opportuno adottare delle specifiche strategie ed evitare l'adiacenza tra una sorgente di campo magnetico e un ambiente principale.

#### 1. Verificare la presenza e l'ubicazione di sorgenti significative di campo magnetico a frequenza industriale (50 Hertz) all'interno o nelle immediate vicinanze dell'edificio.

Le sorgenti di campo magnetico da considerare nella verifica del criterio sono:

- cabine di trasformazione e stazioni primarie. Le cabine di trasformazione si dividono in cabine primarie (CP) e cabine secondarie (CS). Le CP eseguono la trasformazione da Alta Tensione a Media Tensione mentre le CS eseguono la trasformazione da Media Tensione a Bassa Tensione. Le stazioni primarie sono quelle cui avviene la trasformazione da AAT ad AT;
- linee interrate a media (MT - da 1 kV a 40 kV) e alta tensione (AT - da 40 kV a 150 kV);
- linee aeree (elettrodotti) a media (MT - da 1 kV a 40 kV), alta (AT - da 40 kV a 150 kV) e altissima tensione (AAT - 220 kV e 380 kV);
- quadri elettrici e parti costituenti gli impianti elettrici dell'edificio in progetto, solo qualora siano previste correnti di fase superiori a 20 A.

#### 2. Valutare la distanza tra le sorgenti di cui al punto precedente e gli ambienti principali delle unità immobiliari, come distanza in linea d'aria tra l'elemento che costituisce la sorgente di campo magnetico (cavo, quadro, ecc.) e qualsiasi area accessibile degli ambienti principali

**Nota 1:** La verifica deve essere condotta rispetto agli ambienti principali dell'edificio (ambienti destinati alla permanenza di persone per almeno 4 ore al giorno).

L'esempio nello schema seguente evidenzia la misura delle distanze dalle diverse sorgenti di campo magnetico presenti all'interno di una cabina di trasformazione. Qualora non si disponga della pianta con la dislocazione delle sorgenti all'interno della cabina, le distanze vanno valutate dalla parete della cabina stessa.

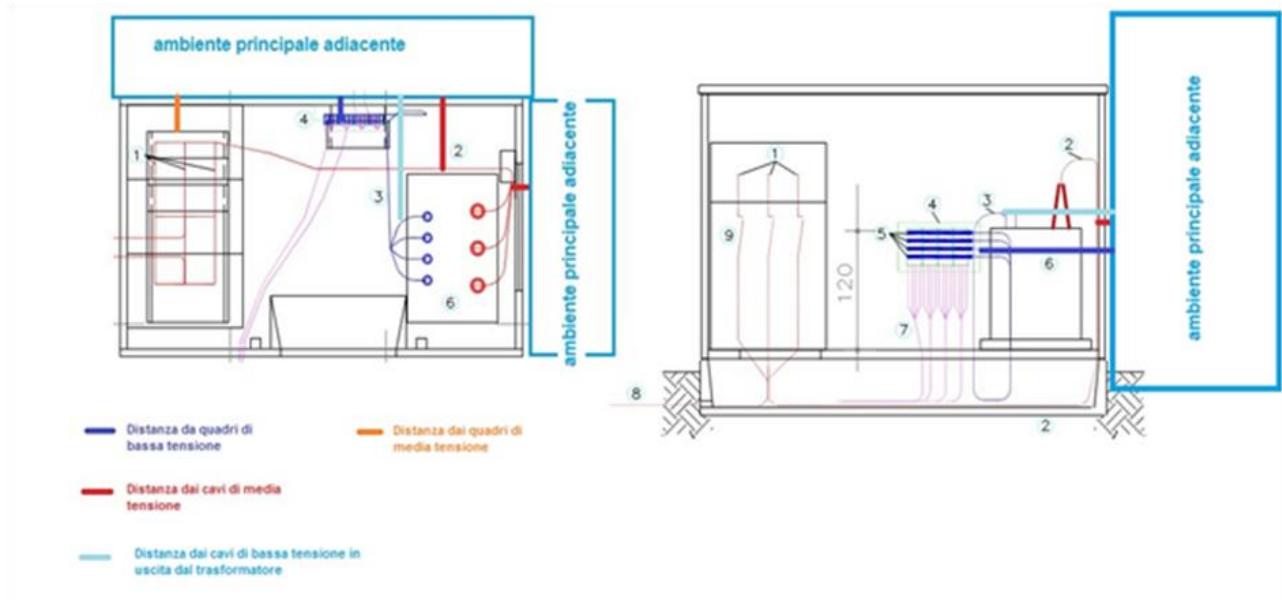


Figura D.5.1.a - schema cabina MT/BT - Elaborazione ARPA Piemonte

### 3. Verificare l'adozione di strategie per la riduzione dell'esposizione.

Le strategie per la riduzione dell'esposizione di riferimento sono:

- per le linee trifase MT e bt, uso del cavo cordato a elica;
- per i cavi di bassa tensione in uscita da trasformatori, l'applicazione di fascettatura per avvicinare al massimo le tre fasi;
- in caso di presenza di più sistemi trifase, opportuna disposizione geometrica delle fasi stesse per la minimizzazione delle emissioni;
- disposizione delle sorgenti in modo da garantire la massima distanza possibile dalle aree accessibili (ad esempio con l'uso di distanziatori per allontanare i quadri elettrici dalla parete che confina con gli ambienti accessibili);
- schermature intorno alle sorgenti e/o schermature degli ambienti principali. Le schermature devono essere realizzate con materiali adeguati a garantire l'abbattimento del livello di campo magnetico negli ambienti principali. Tali materiali possono essere conduttori (es.alluminio) e/o ferromagnetici (es. mu-metal) in funzione dell'efficienza di schermatura al variare della distanza dallo schermo. La schermatura deve essere realizzata senza aperture/fessure e con un'opportuna messa a terra;
- configurazione a "stella" o ad "albero" o a "lisca di pesce" dell'impianto elettrico nelle unità immobiliari. Minimizzare la distanza tra i conduttori (effettuare la posa razionale dei cavi elettrici in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile).

### 4. In base alle verifiche effettuate, calcolare il valore di impatto delle sorgenti interne all'edificio, $I_{int}$ , in base alla seguente tabella:

Esito della verifica	Valore di impatto delle sorgenti interne $I_{int}$
Presenza di sorgenti interne di campo magnetico a meno di 2 metri in linea d'aria da un punto accessibile di un qualsiasi ambiente principale.	-5
Presenza di sorgenti interne di campo magnetico a meno di 2 metri in linea d'aria da un punto accessibile di un qualsiasi ambiente principale con presenza di strategie per la riduzione dell'esposizione.	0

<p>Assenza di sorgenti interne di campo magnetico a meno di 2 metri in linea d'aria da un punto accessibile di un qualsiasi ambiente principale e configurazione ottimale (a stella) dell'impianto elettrico per minimizzare le emissioni.</p>	<p>+5</p>
--	-----------

*Tabella D.5.1.a - impatto sorgenti interne*

5. Reperire le informazioni circa l'ampiezza delle fasce di rispetto (DPCM 08/07/2003 e DPCM 29/05/2008 e ss.mm.ii.) per le cabine di trasformazione AT/MT o MT/bt e le linee a media o alta/altissima tensione
6. In base alle verifiche effettuate, calcolare il valore di impatto delle sorgenti esterne all'edificio,  $I_{est}$ , in base alla seguente tabella:

Esito della verifica	Valore di impatto delle sorgenti esterne, $I_{est}$
Edificio ubicato all'interno di una fascia di rispetto di una cabina di trasformazione (AT/MT o MT/bt) o elettrodotto (linee a media o alta tensione).	-5
Edificio non ubicato all'interno di una fascia di rispetto di una cabina di trasformazione (AT/MT o MT/bt) o elettrodotto (linee a media o alta tensione).	+5

*Tabella D.5.1.b - impatto sorgenti esterne*

7. Calcolare l'indicatore di prestazione, ovvero il livello d'impatto delle sorgenti interne ed esterne, sommando il valore assegnato all'impatto delle sorgenti interne e quello assegnato all'impatto delle sorgenti esterne:

$$\text{Indicatore} = I_{int} + I_{est}$$

8. Confrontare il valore calcolato con gli scenari della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

QUALITÀ DEL SERVIZIO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	E.1.1
E.1 Controllabilità			
Efficienza dei sistemi di controllo			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
AREA DI VALUTAZIONE			CATEGORIA
E. Qualità del servizio			E.1. Controllabilità
ESIGENZA			PESO DEL CRITERIO
Aumentare il livello di risparmio energetico, sicurezza e comfort degli utenti			Nel sistema completo nella categoria
INDICATORE DI PRESTAZIONE			UNITÀ DI MISURA
Numero di funzioni domotiche presenti			%
SCALA DI PRESTAZIONE			
	Edifici privati	Edifici pubblici	PUNTI
NEGATIVO	< 100% dei sistemi di automazione in Classe B o Classe C o D		-1
SUFFICIENTE	100% dei sistemi di automazione in Classe B		0
	20% dei sistemi di automazione in Classe A		1
	40% dei sistemi di automazione in Classe A		2
BUONO	60% dei sistemi di automazione in Classe A		3
	80% dei sistemi di automazione in Classe A		4
OTTIMO	100% dei sistemi di automazione in Classe A		5

### Metodo e strumenti di verifica

#### PREREQUISITO per gli edifici pubblici

Gli edifici devono essere previsti sistemi di automazione in classe A per il controllo dell'illuminazione: sistemi in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali. La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria.

Tali controlli concorrono alla formazione del punteggio.

Nel caso di mancato rispetto del prerequisito assegnare punteggio -1.

		Definizione delle classi			
		Non Residenziale			
		D	C	B	A
5	<b>REGOLAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE</b>				
5.1	Regolazione in base alla presenza				
	0	Interruttore manuale di accensione e spegnimento			
	1	Interruttore manuale di accensione e spegnimento + segnale di spegnimento automatico. L'illuminazione è controllata con un interruttore manuale. In aggiunta un segnale automatico spegne le luci almeno una volta al giorno, tipicamente alla sera per evitare una illuminazione non necessaria			

	2	Rilevazione automatica Auto ON/Auto OFF: Accensione automatica in presenza di persone, in assenza di persone spegnimento automatico Auto ON/Dimmed OFF: Accensione automatica in presenza di persone, in assenza di persone, riduzione del flusso luminoso ad un valore prefissato.					
	3	Rilevazione automatica – Accensione manuale Manual ON/Partial Auto ON Auto OFF: Accensione manuale o automatica in presenza di persone. In assenza di persone, spegnimento automatico. Manual ON/Partial auto ON/Dimmed OFF: Accensione manuale o automatica in presenza di persone. In assenza di persone, del flusso luminoso ad un valore prefissato					
5.2	Regolazione in base alla luce diurna						
	0	Manuale centralizzata					
	1	Manuale per ogni locale					
	2	Crepuscolare ON/OFF					
	3	Crepuscolare con regolazione del flusso luminoso					

### Metodo e strumenti di verifica

#### 1. Calcolare la classe di efficienza energetica dell'edificio da valutare secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 52120-1:2021 e ss.mm.ii.

In caso di edificio con più unità immobiliari, calcolare la classe B.A.C.S. per ciascuna unità immobiliare.

La norma UNI EN ISO 52120-1:2021 definisce quattro diverse classi "BACS" di efficienza energetica per classificare i sistemi di automazione degli edifici, che rappresentano sistemi di automazione con efficienza energetica crescente:

- **Classe D "NON-ENERGY EFFICIENT BAC"**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- **Classe C "STANDARD BAC"**: corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità.
- **Classe B "ADVANCED BAC + SOME SPECIFIC TBM FUNCTIONS"**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti. I dispositivi di controllo delle stanze devono essere in grado di comunicare con il sistema di automazione dell'edificio.
- **Classe A "HIGH-ENERGY PERFORMANCE BAC + TBM FUNCTIONS"**: corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto. I dispositivi di controllo delle stanze devono essere in grado di gestire impianti HVAC tenendo conto di diversi fattori (ad esempio, valori prestabiliti basati sulla rilevazione dell'occupazione, sulla qualità dell'aria ecc.) ed includere funzioni aggiuntive integrate per le relazioni multidisciplinari tra HVAC e vari servizi dell'edificio (ad esempio, elettricità, illuminazione, schermatura solare ecc.).

La specifica tecnica UNI/TS 11651:2023 fornisce la procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) come definiti nella UNI EN ISO 52120-1. L'asseverazione consente pertanto di verificare la conformità del sistema BACS, come realizzato, a una classe di efficienza (A, B, C e D) per gli edifici residenziali e non residenziali.

La procedura di asseverazione valuta le funzioni di regolazione controllo pertinenti per i servizi sottoelencati:

- riscaldamento;
- produzione di acqua calda sanitaria (mandata di acqua calda sanitaria);
- raffrescamento;
- ventilazione e condizionamento dell'aria;
- illuminazione;

- schermature solari;
- gestione tecnica dell'edificio.

Ai sensi della UNI EN ISO 52120-1, l'appartenenza a una classe comporta che tutte le funzioni di regolazione controllo per il sistema BACS installato, ove applicabili, corrispondano alla classe stessa o a una classe di efficienza superiore.

*Se si può dimostrare che l'applicazione di una funzione di controllo genera un risparmio energetico inferiore al 5% del totale (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione), questa può essere ignorata nella procedura di asseverazione. .*

*Nota: La UNI EN ISO 52120-1 cita solo il caso di una singola funzione con impatto inferiore al 5% del fabbisogno totale dell'edificio. Nel caso esistano più funzioni con queste caratteristiche non è specificato se considerare singolarmente ciascuna funzione o tenere conto dell'effetto cumulativo. Si ritiene rilevante il rispetto del livello del 5% del fabbisogno totale come limite massimo, conseguenza di una valutazione costo-beneficio come richiesto dalla direttiva EPBD. Pertanto, si può escludere dall'asseverazione un numero di funzioni che nel loro complesso impattano meno del 5%.*

2. Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuire il punteggio, considerando la percentuale dei sistemi di automazione e di gestione tecnica dell'edificio effettivamente installati.

In caso di edificio con più unità immobiliari, scegliere il valore inferiore tra quelli individuati.

QUALITÀ DEL SERVIZIO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	E.2.1
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa			
Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>			<b>CATEGORIA</b>
E. Qualità del servizio			E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
<b>ESIGENZA</b>			<b>PESO DEL CRITERIO</b>
Ottimizzare l'operatività dell'edificio e dei suoi sistemi tecnici			Nel sistema completo nella categoria
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>			<b>UNITÀ DI MISURA</b>
Presenza, caratteristiche e dettaglio della documentazione tecnica dell'edificio			-
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>			
		<b>Edilizia privata</b>	<b>PUNTI</b>
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici		-1
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici		0
BUONO	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici e documentazione edificio "come costruito" • modello BIM così articolato nelle sue parti a) definito almeno alla scala di dettaglio assimilabile al LOD B (livelli di dettaglio informativo) o superiore relativamente alla componente Architettonica.		3
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio "come costruito" unitamente a una delle due soluzioni seguenti piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in: a) Manuale d'uso; b) Manuale di manutenzione; c) Programma di manutenzione: • modello BIM così articolato nelle sue parti a) definito almeno alla scala di dettaglio LOD B o superiore relativamente alle componenti: Architettonica, Strutturali ed Impiantistiche. b) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.		5
		<b>Edilizia pubblica non soggetta a obbligo BIM</b>	<b>PUNTI</b>
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici		-1
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito		0
BUONO	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti: a) definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e agli aspetti Strutturali ed Impiantistici. b) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.		3
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti: a) definito alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche b) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOD, LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.		5
		<b>Edilizia pubblica soggetta a obbligo BIM</b>	<b>PUNTI</b>
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici		-1
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti: a) definito relativamente alla componente Architettonica, Strutturale ed Impiantistica sulla base di uno specifico Capitolato Informativo che ne identifichi i contenuti di Livello di dettaglio LOD e LOIN.		0

BUONO	<p>Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) definito alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche</li> <li>b) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOD, LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.</li> </ul>	3
OTTIMO	<p>Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) definito alla scala di dettaglio LOD D, o superiore, relativamente alle componenti Architettoniche, LOD C o superiore, relativamente alle componenti Strutturali ed Impiantistiche</li> <li>b) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD D, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOD, LOIN così come da specifico Capitolato Informativo</li> </ul>	5

Livelli LOD norme UNI 11337 – 4 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

LOD A - oggetto simbolico;

LOD B - oggetto generico;


LOD C - oggetto definito;

LOD D - oggetto dettagliato;

LOD E - oggetto specifico;

LOD F - oggetto eseguito (as built);

LOD G - oggetto aggiornato (manutenzione e gestione su elementi esistenti; questa voce è presente solo nelle norme italiane per ora).

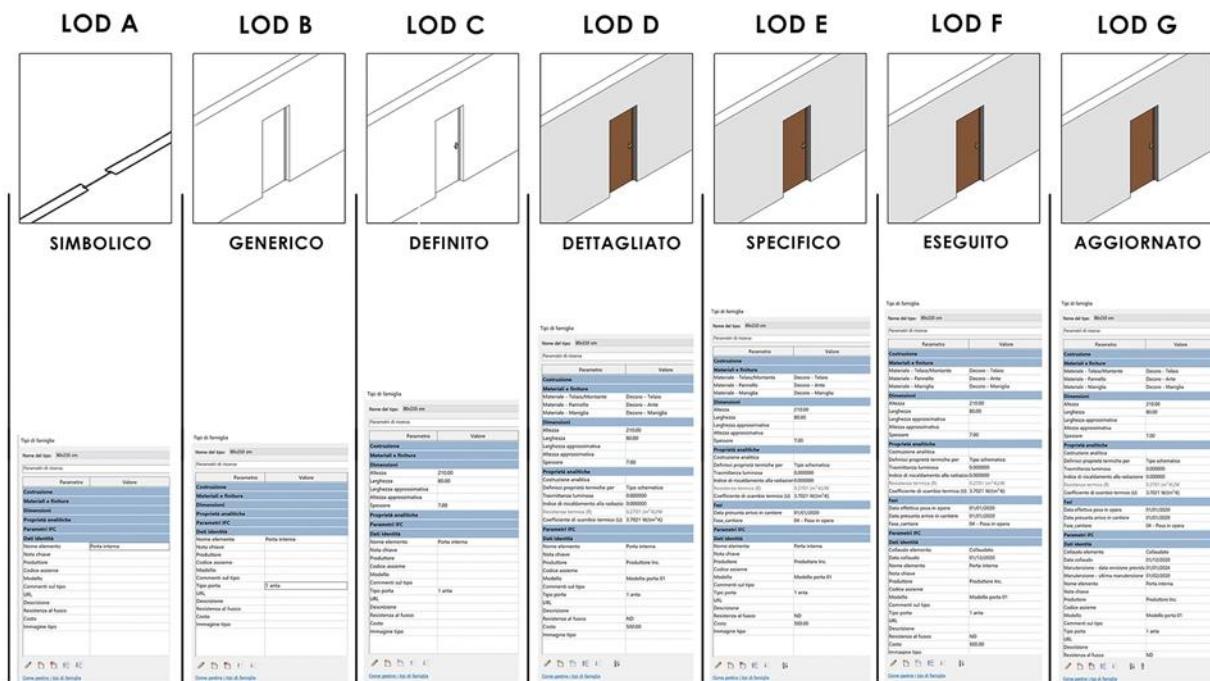

Livelli LOIN norme UNI EN ISO 19650. Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili.

## Metodo e strumenti di verifica

### 1. Verificare

- a. che sia prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, e che risulti accessibile al gestore dello stesso in modo da ottimizzarne la gestione e gli interventi di manutenzione
- b. la Tipologia dell'Opera se Privata o Pubblica. Se Pubblica, verificare il campo di obbligo normativo relativo alla necessità di dotarsi di un modello digitale del fabbricato afferente ai sistemi BIM così come da decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo del 18 Aprile 2016, n. 50, e successive varianti, Codice dei Contratti Pubblici.

### 2. Per EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA,

- a. verificare quali tra i seguenti documenti risultano, o risulteranno, archiviati e il loro livello di dettaglio:
  - Relazione generale;
  - Relazioni specialistiche;
  - Elaborati grafici;
  - Piani di manutenzione;
  - Elaborati grafici dell'edificio "come costruito", inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici e documentazione inerente la fase realizzativa/costruttiva dell'edificio (ad esempio: documentazione fotografica/video, relazioni tecniche, ecc.)
- b. verificare che sia prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione "digitale - virtuale" realizzata con l'ausilio di strumenti software afferenti ai sistemi BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato. Verificare la presenza del Capitolato Informativo e i suoi contenuti rispetto ai livelli di sviluppo degli oggetti del modello virtuale (LOD) ai sensi delle norma UNI 11337.
- c. Verificare il livello dei LOD del modello BIM rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G (così come identificati della norma UNI 11337-4) e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo: Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.
  - LOD A - oggetto simbolico
  - LOD B - oggetto generico
  - LOD C - oggetto definito
  - LOD D - oggetto dettagliato
  - LOD E - oggetto specifico
  - LOD F - oggetto eseguito (as built)
  - LOD G - oggetto aggiornato (manutenzione e gestione su elementi esistenti)

### 3. Per EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA senza obbligo normativo relativo alla necessità di dotarsi di un modello digitale del fabbricato afferente ai sistemi BIM, verificare quali tra i seguenti documenti risultano, o risulteranno, archiviati e il loro livello di dettaglio:

- a. verificare quali tra i seguenti documenti risultano, o risulteranno, archiviati e il loro livello di dettaglio:
  - Relazione generale;
  - Relazioni specialistiche;
  - Elaborati grafici;
  - Elaborati grafici dell'edificio "come costruito" (as built) e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;
  - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in:
    - a) Manuale d'uso;
    - b) Manuale di manutenzione;
    - c) Programma di manutenzione:
      - c.1. Sottoprogramma delle prestazioni;
      - c.2. Sottoprogramma dei controlli (comprensivo del programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria interna all'edificio);
      - c.3. Sottoprogramma degli interventi di manutenzione;
  - Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;

Piano di fine vita in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edili e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati

- b. verificare che sia prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione "digitale - virtuale" realizzata con l'ausilio di strumenti software afferenti ai sistemi BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

Verificare la presenza del Capitolato Informativo e i suoi contenuti rispetto ai livelli di sviluppo degli oggetti del modello virtuale (LOD) ai sensi della norma UNI 11337-4.

- c. Verificare il livello dei LOD del modello BIM rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G (così come identificati della norma UNI 11337-4) e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo: Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.

LOD A - oggetto simbolico

LOD B - oggetto generico

LOD C - oggetto definito

LOD D - oggetto dettagliato

LOD E - oggetto specifico

LOD F - oggetto eseguito (as built)

LOD G - oggetto aggiornato (manutenzione e gestione su elementi esistenti)

4. Per EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA con obbligo normativo relativo alla necessità di dotarsi di un modello digitale del fabbricato afferente ai sistemi BIM, verificare quali tra i seguenti documenti risultano, o risulteranno, archiviati e il loro livello di dettaglio:

- a. verificare quali tra i seguenti documenti risultano, o risulteranno, archiviati e il loro livello di dettaglio:

Relazione generale;

Relazioni specialistiche;

Elaborati grafici;

Elaborati grafici dell'edificio "come costruito" e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in:

a) Manuale d'uso;

b) Manuale di manutenzione;

c) Programma di manutenzione:

c.1. Sottoprogramma delle prestazioni;

c.2. Sottoprogramma dei controlli (comprensivo del programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria interna all'edificio);

c.3. Sottoprogramma degli interventi di manutenzione;

Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;

Piano di fine vita in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edili e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati

- b. verificare che sia prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione "digitale - virtuale" realizzata con l'ausilio di strumenti software afferenti ai sistemi BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

Verificare la presenza del Capitolato Informativo e i suoi contenuti rispetto ai livelli di sviluppo degli oggetti del modello virtuale (LOD) ai sensi della norma UNI 11337.

- c. Verificare il livello dei LOD del modello BIM rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G (così come identificati della norma UNI 11337-4) e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo: Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.

LOD A - oggetto simbolico

LOD B - oggetto generico

- LOD C - oggetto definito
- LOD D - oggetto dettagliato
- LOD E - oggetto specifico
- LOD F - oggetto eseguito (as built)
- LOD G - oggetto aggiornato (manutenzione e gestione su elementi esistenti)

5. In base alla documentazione tecnica archiviata e a disposizione del gestore dell'edificio, individuare lo scenario che meglio si adatta al progetto in esame e attribuire al criterio il relativo punteggio.

**Nota 1** L'attribuzione di un punteggio è subordinata all'archiviazione di tutta la documentazione tecnica elenca nel relativo scenario, in caso contrario si attribuirà il punteggio dello scenario inferiore che risulta completo.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

QUALITÀ DEL SERVIZIO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	E.2.2	
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa				
Monitoraggio dei consumi				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
E. Qualità del servizio		E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Monitorare i consumi energetici per ottimizzare gli impianti e fornire informazioni agli occupanti e agli addetti alla gestione degli edifici, sull'uso dell'energia nell'edificio con dati in tempo reale ottenuti da sensori combinati.		nella categoria nel sistema completo		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>		
Presenza di apparecchiature per la contabilizzazione di dettaglio dei consumi di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi informatici di acquisizione dati.		-		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
				<b>PUNTI</b>
NEGATIVO	-			-1
SUFFICIENTE	Presenza di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici per zona per unità immobiliare			0
BUONO	Presenza di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici per zona			3
OTTIMO	Presenza di sistemi di monitoraggio per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici per singolo ambiente			5

### Metodo e strumenti di verifica

- Verificare la predisposizione e la realizzazione di sistemi per il monitoraggio dei consumi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici con il relativo livello di dettaglio:  
  - Per unità immobiliare;
  - Per zona termica;
  - Per singolo ambiente.
- Verificare la presenza di un sistema di acquisizione dati in grado di fornire informazioni agli occupanti e agli addetti alla gestione degli edifici, in grado di memorizzare il dato acquisito e deve essere in grado di monitorare, in modo distinto, i principali usi energetici presenti nell'edificio (almeno riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici).
- Verificare che il sistema sia accompagnato da un piano di Misure e Verifiche in conformità con lo standard IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) ossia il protocollo internazionale di misura e verifica delle prestazioni che individui tutte le grandezze da misurare in funzione della loro significatività e illustri la metodologia di analisi e correzione dei dati al fine di fornire informazioni a utenti e/o gestori tali da consentire l'ottimizzazione della gestione energetica dell'edificio. Il piano di Misure e Verifiche può in alternativa essere conforme agli standard UNI ISO 50015 o UNI CEI EN 17267 "Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection".
- Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell'edificio e attribuire il punteggio.  
**Nota 1** L'attribuzione di un punteggio relativo ad uno scenario è subordinata alla presenza del monitoraggio per tutti i sistemi definiti nello scenario altrimenti il punteggio da assegnare è quello inferiore.

**Nota 2** L'attribuzione del punteggio 3 è assegnabile solo agli edifici che presentano più di una zona termica.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

QUALITÀ DEL SERVIZIO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE		E.3.1		
E.3 Servizi per gli utenti						
<b>Dotazione di spazi funzionali</b>						
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA				
E. Qualità del servizio		E.3 Servizi per gli utenti				
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO				
Assicurare una buona funzionalità nella struttura scolastica, con spazi esterni ed interni adeguati		Nel sistema completo nella categoria				
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA				
Percentuale di spazi accessori oltre a quelli ritenuti di base		%				
SCALA DI PRESTAZIONE						
		%		PUNTI		
NEGATIVO		Non conformità alle prescrizioni normative		-1		
SUFFICIENTE		0		0		
BUONO		42		3		
OTTIMO		70		5		

#### Metodo e strumenti di verifica

1. Distinguere gli spazi per le attività scolastiche fra spazi di base e spazi accessori in riferimento al Decreto Interministeriale 11 aprile 2013 recante “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”.

Per spazio di base si intende una dotazione ritenuta necessaria per una determinata tipologia di istituto scolastico.

Per spazio accessorio si intende una dotazione che aumenta sensibilmente la funzionalità e l'efficienza dell'istituto.

**Nota 1** Il criterio valorizza il numero di spazi proposti nell'offerta formativa di ogni percorso scolastico; le attività si contano singolarmente anche se svolte nello stesso ambiente.

2. Individuare la presenza e adeguatezza degli spazi di base e la presenza degli eventuali spazi accessori indicati nella colonna di riferimento, in relazione al tipo di scuola della tabella allegata.

Spazi per attività scolastiche		A – Nido d’infanzia	B - Infanzia	C - Primaria	D – Secondaria di primo grado	E – Secondaria di secondo grado
ATRIO	Ingresso alla palestra, se questa viene utilizzata dalla comunità fuori dall’orario scolastico	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	ingresso dedicato per ambulanze, mezzi per la manutenzione, per i Vigili del Fuoco	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	presenza di pensilina esterna	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI	spogliatoi per l’auditorium o aula magna	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
	spogliatoi per le attività motorie o per la palestra	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE	BASE
	servizi igienici - personale amministrativo e docente	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE

# Progetto UNI/PdR 13.2.2023

	servizi igienici - personale ausiliario	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
	servizi igienici - utenti degli spogliatoi per attività motorie o palestra	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE	BASE
	servizi igienici – pubblico delle attività sportive	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE, AMBIENTI INSEGNANTI E PERSONALE	Segreteria e Amministrazione	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE
	ambienti insegnanti	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE	BASE
	Personale ausiliario	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
	Infermeria e pronto soccorso	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Biblioteca, zona studio	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE	BASE
PIAZZA – AGORÀ	Piazza	BASE	BASE	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Agorà	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Aula magna – Auditorium Specializzato	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE
	Civic center	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Biblioteca	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE
CUCINA E MENSA	Cucina interna	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Cucina sporzionamento	BASE	BASE	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Ingresso per il rifornimento delle cucine	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Mensa	BASE	BASE	BASE/ ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	bar	-	-	-	ACCESS.	ACCESS.
SEZIONE /AULA	Flessibilità degli spazi	BASE	BASE	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
ATELIER LABORATORI	Atelier	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Laboratori	-	-	ACCESS.	ACCESS.	BASE
	Sala musica	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS./ BASE
SPAZI DI APPRENDIMENTO INFORMALE	Spazi connettivi con spazi relazionali	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
	Spazi connettivi con spazi individuali	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
IMPIANTI SPORTIVI	Piccola palestra per attività motorie	ACCESS.	ACCESS.	BASE	BASE	BASE
	Palestre per giochi di squadra con campi di dimensione amatoriale	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	BASE	BASE
	Impianti attrezzati anche ad uso extrascolastico con spazi x pubblico	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
Spazi per attività scolastiche		A – Nido d’infanzia	B - Infanzia	C - Primaria	D – Secondaria di primo grado	E – Secondaria di secondo grado
SPAZI ALL'APERTO	Spazio/giardino esterno/area gioco	BASE	BASE	BASE	ACCESS.	ACCESS.
	Orto	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Spazi per attività sportive all’aperto	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
MAGAZZINI ARCHIVI	Magazzino generico	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
	Magazzini per manutenzione del verde	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Magazzini, deposito attrezzi palestra	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Magazzini, deposito per materiali per pulizia	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
	Archivio materiale didattico – elaborati esercitazione, analogico	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
	Archivio materiale didattico – elaborati esercitazione, digitale	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.	ACCESS.
<b>Totale spazi accessori</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>27</b>

*Tabella E.3.1 - Tabella spazi di base e accessori per tipo di edificio scolastico*

- 3. Valutare la dotazione degli spazi di base offerti, in caso di mancanza di servizi di base assegnare il punteggio -1.**

Valutare il numero degli spazi accessori presenti in riferimento al tipo di scuola indicato nella colonna della tabella.

- 4. Calcolare la percentuale degli spazi accessori presenti, rispetto al totale degli spazi accessori, confrontare con la scala di prestazione e assegnare il punteggio.**

Se i valori sono intermedi i relativi punteggi si assegnano per interpolazione lineare.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

QUALITÀ DEL SERVIZIO		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE	E.4.1
E.4 Aspetti sociali			
Accesso universale al sito e all'edificio			
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali
AREA DI VALUTAZIONE			CATEGORIA
E. Qualità del servizio			E.4 Aspetti sociali
ESIGENZA			PESO DEL CRITERIO
Garantire anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio, nelle sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.			nella categoria nel sistema completo
INDICATORE DI PRESTAZIONE			UNITÀ DI MISURA
Percentuale di prescrizioni migliorative nella documentazione tecnica relativa all'accessibilità e alla fruibilità dell'edificio.			%
SCALA DI PRESTAZIONE			
			%
NEGATIVO	Non conformità alle prescrizioni normative		-1
SUFFICIENTE			0
BUONO			36
OTTIMO			60
			PUNTI

#### Metodo e strumenti di verifica

1. Tenendo anche in considerazione quanto riportato dalla UNI/PdR 24:2016 sull'Abattimento barriere architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design, dalla relazione di accompagnamento e dai disegni del progetto, si identificano gli edifici, e per ognuno di essi, le funzioni tipologiche omogenee (FTO).

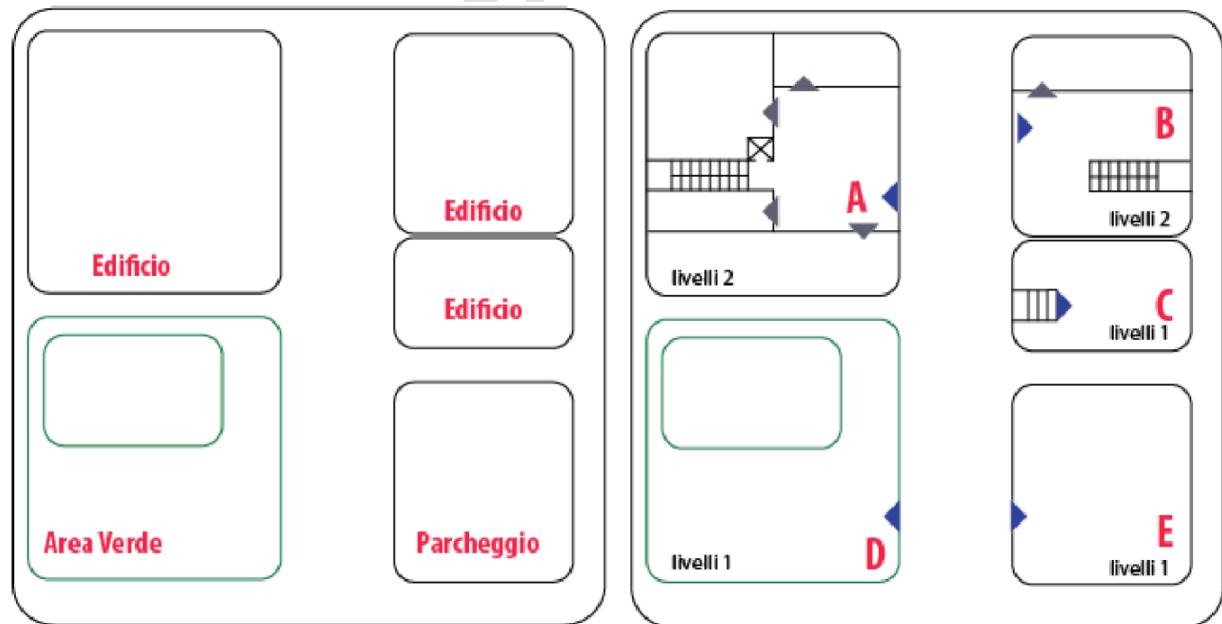


Figura E.4.1.a – Funzioni tipologiche omogenee (FTO)

2. Per ogni FTO identificare le superfici lorde di riferimento, sia in ambito esterno all'edificio (Parcheggi, Aree Verdi, Giardini), sia in ambito interno, conteggiando solo le aree pubbliche o private aperte al pubblico (si escludono magazzini, locali tecnici, ambienti di lavoro non aperti al pubblico, etc.)

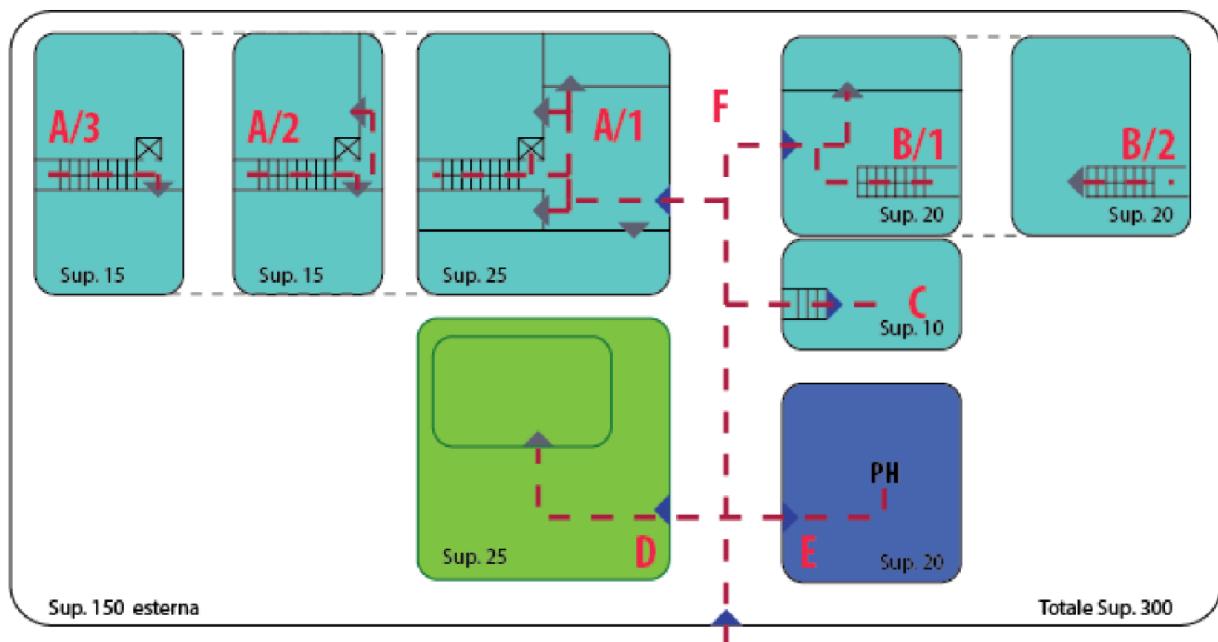


Figura E.4.1.b – Identificazione area per ciascuna FTO

- Dalla relazione di accompagnamento e dai disegni del progetto, si identificano i percorsi di accesso alla/le strutture e l'articolazione dei percorsi interni alle FTO dei soli spazi pubblici o privati aperti al pubblico.

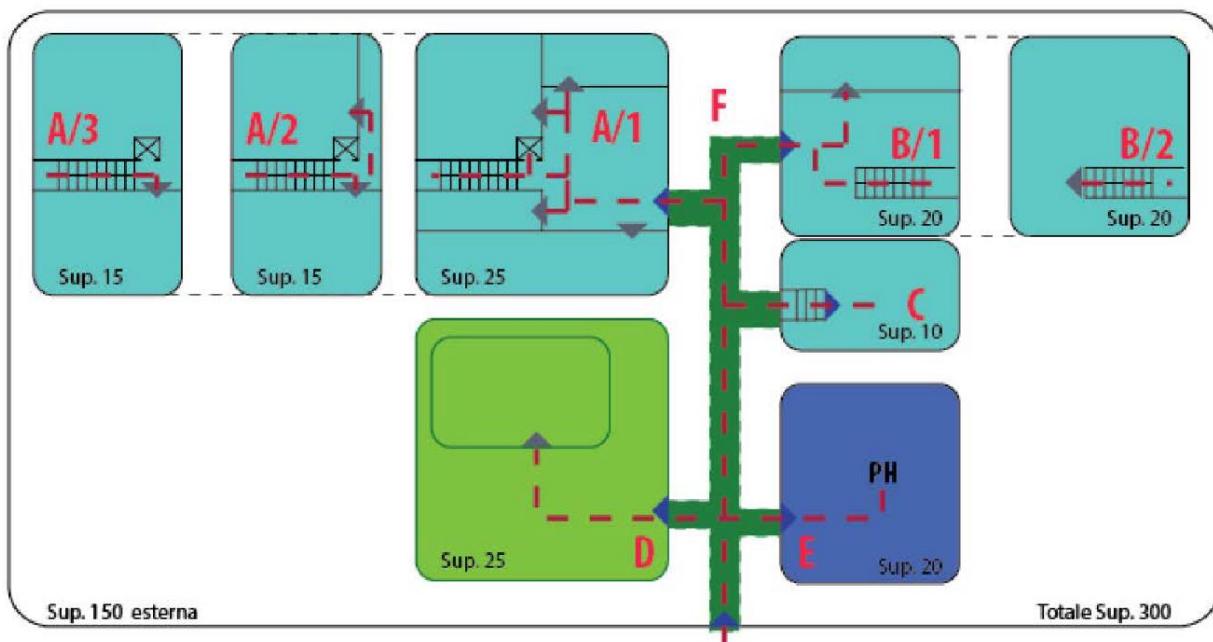


Figura E.4.1.c – Identificazione percorsi a ciascuna FTO

- Su ognuna di queste verificare, per ciascuna unità ambientale, elencate di seguito, la conformità normativa secondo la Legge 13/89, e successive modifiche/integrazioni, di tutti i requisiti presenti nella check list allegata: Unità ambientali:

- Parcheggi
- Percorsi pedonali
- Raccordi verticali scivoli e rampe
- Raccordi verticali scale
- Raccordi verticali montascale, ascensori e piattaforme elevatrici
- Accessi

- G. Connettivi – porte, percorsi interni, passaggi e segnaletica
- H. Servizi igienici
- I. Aree verdi e zone di sosta esterne

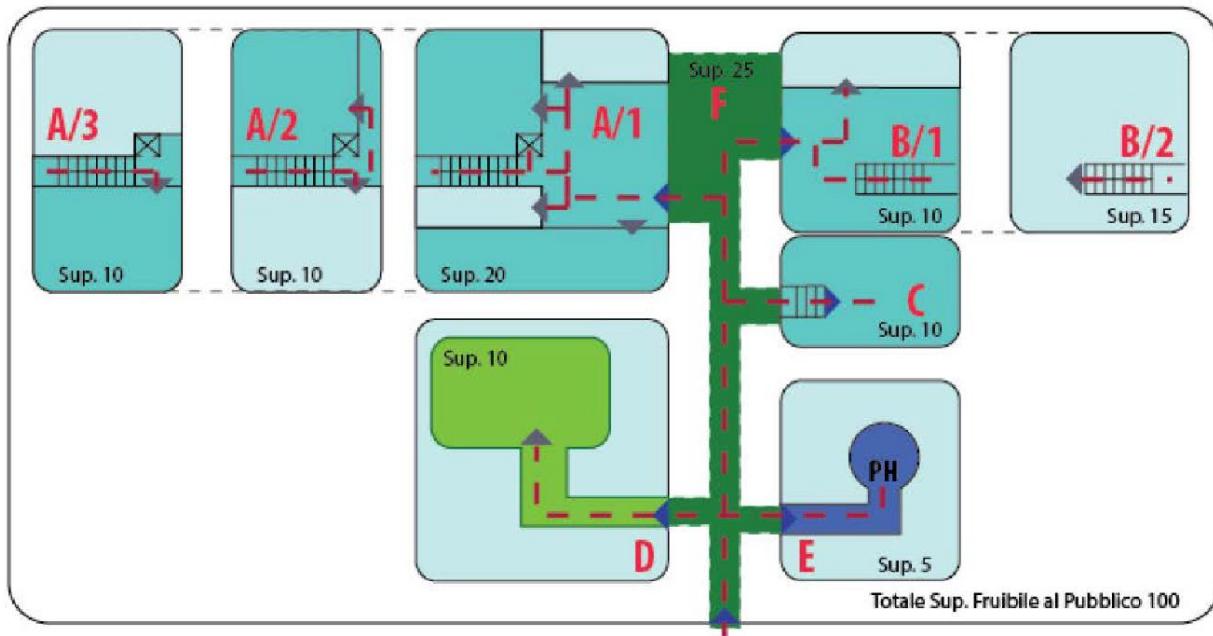


Figura E.4.1.d – Identificazione unità ambientale

4. Per ciascuno dei cluster verificare la conformità dei requisiti relativi alle prescrizioni normative e individuare la presenza di soluzioni migliorative indicate nella check list della tabella.

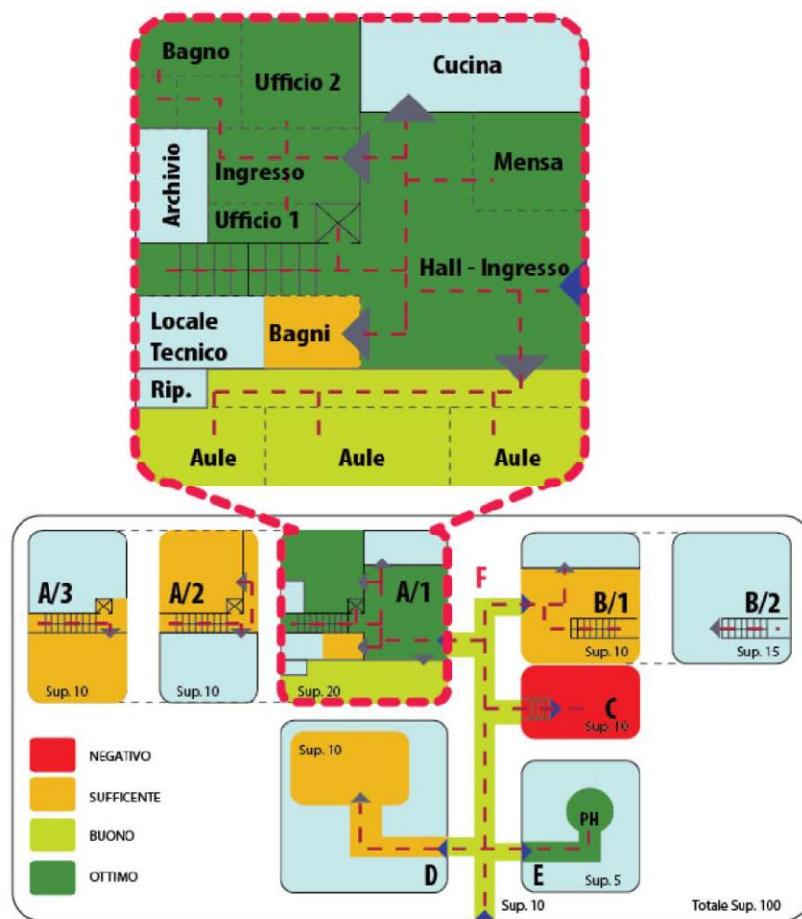


Figura E.4.1.e – Identificazione unità ambientale

5. Qualora non siano presenti difformità normative, considerate un prerequisito necessario per accedere ai punteggi di sufficiente – buono – ottimo, si valutano le percentuali dei punteggi sulla base delle percentuali delle consistenze delle funzioni tipologiche omogenee (FTO).
6. Calcolare la percentuale di soluzioni migliorative presenti nella check list di seguito illustrata rispetto al totale;

Quesito			Normativo	Migliorativo
A-Parcheggi	1	Viene garantito il numero di posti auto per disabili è della misura di 1 su 50 o su frazioni di 50? È presente opportuna segnaletica verticale ed orizzontale che identifica l'area di sosta riservata?	X	
	2	Esiste un percorso pedonale che collega l'area del parcheggio all'ingresso dell'edificio o al percorso pedonale di raccordo all'ingresso dell'edificio? È previsto un raccordo accessibile tra il percorso pedonale e la zona di parcheggio riservato? Qualora il dislivello tra posto auto e percorso pedonale sia compreso tra i 15 cm e i 2,5 cm, è presente una rampa di raccordo con pendenza $\leq$ del 15%?	X	
	3	La larghezza del parcheggio è minimo di 3,2 ml e, se il parcheggio è disposto parallelamente alla sede stradale ha una lunghezza minima di 6 ml? È presente opportuna segnaletica verticale ed orizzontale che identifica l'area di sosta riservata?	X	
	4	Il raccordo tra il percorso pedonale e l'area di parcheggio è complanare o realizzato con una rampa con pendenza massima del 8%? Il parcheggio è realizzato in una area in piano o con pendenze comprese entro il 2%? Le aree di manovra per la sedia a ruote sono realizzate con pavimentazioni continue?		X
	5	Il parcheggio Riservato alle persone disabili dista a meno di 50 ml dall'accesso alla struttura? Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in condizioni atmosferiche sfavorevoli, detti posti auto riservati sono dotati di copertura?		X
	6	Qualora il parcheggio sia realizzato parallelamente alla sede stradale esiste una corsia laterale, segnalata a terra come area di manovra protetta, o in alternativa l'area di sosta del parcheggio riservato a dimensioni tali da garantire adeguate manovre di trasferimento dall'autoveicolo?		X
B-Percorsi pedonali	1	Il percorso di approccio all'edificio è sempre protetto e/o regolamentato rispetto al traffico veicolare, ovvero in grado di garantire la fruizione delle cosiddette utenze deboli così come definite dal Codice della Strada? Esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedisce capacità motorie o sensoriali? La pendenza longitudinale del percorso pedonale è $<$ del 5% e quella trasversale $<1\%$ ? Qualora la pendenza longitudinale sia compresa tra il 5% e 8% ogni 15ml - 10ml, e in prossimità di ogni cambio di pendenza, è prevista un'area in piano con una larghezza minima di 150 cm? Il percorso ha le caratteristiche tali da essere accessibile da una persona cieca che usa il bastone lungo per l'orientamento? Sono presenti "guide naturali" o "guide artificiali" in grado di orientare un utente cieco che usa il bastone lungo?	X	
	2	In prossimità di ogni cambio di pendenza è prevista un'area complanare larga almeno 150 cm o comunque tale da permettere i cambi di direzioni in maniera adeguata? La larghezza del percorso pedonale è minimo di 90 cm? Le aree di svolta ortogonale sono prive di qualsiasi interruzione è in piano per almeno 170 cm su ciascun lato?	X	
	3	I pavimenti dei percorsi sono fissi, stabili ed antisdruciolevoli esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi e privi di elementi degradati e sconnessi? I risalti tra gli elementi contigui della pavimentazione sono $\leq$ 2 mm, i giunti dei pavimenti a griglia sono $<$ di 2 cm? Le eventuali aree di intersezione tra i percorsi pedonali e le aree carrabili sono segnalate da opportuna segnaletica tattile? I percorsi pedonali sono liberi da ostacoli a terra, sporgenti o ad altezze inferiori ai 220 cm?	X	
	4	I percorsi pedonali hanno una dimensione tale da favorire il transito di due persone su sedia a ruota ( $\geq$ 150 cm)? Nelle zone dove avviene un cambio di direzione il percorso è in piano?		X
	5	Sono presenti pavimentazioni tattili e/o variazioni cromatiche del piano di calpestio in grado di segnalare in maniera puntuale eventuali cambi di direzione o la presenza di dislivelli? Se non sono presenti pavimentazioni tattili un lato del percorso pedonale, come un cordonato di un marciapiede, presenta le caratteristiche di continuità tali da essere una linea guida di riferimento sicura per una persona non vedente che usa il bastone lungo? Qualora il percorso attraversi uno spazio privo di guide di riferimento sono presenti pavimentazioni tattili in grado di agevolare la persona cieca o ipovedente nell'orientamento? Esiste adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni in grado di agevolare la sua fruizione a persone con deficit visivi?		X
	6	Ogni 20 ml di percorso pedonale è prevista una rampa di raccordo in grado di raccordare con la sede stradale limitrofa al percorso pedonale? Sono previsti dei corrimani in corrispondenza di percorsi in pendenza?		X
C-Raccordi verticali scivoli	1	La larghezza della rampa è minimo di 90 cm, qualora progettate per il transito di una persona, è minimo di 150 cm se progettate per il transito di due persone, e il dislivello massimo superato pari a 3,2 metri di altezza? La pendenza della rampa è massimo del 8% e qualora la sua lunghezza sia superiore a 10 ml sono previste zone di sosta in piano con raggio di rotazione libero da impedimenti di minimo 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia?	X	

e rampe	2	Qualora la rampa non sia compresa dentro parapetti, sono presenti dei cordoli laterali rialzati con altezza di minimo 10 cm? Sono presenti corrimano laterali prolungati oltre 30 cm all'inizio e alla fine di ogni rampa?	<b>X</b>	
	3	La pavimentazione della rampa è stabile antisdruciolevole, esente da protuberanze cavità, i risalti tra gli elementi contigui della pavimentazione sono $\leq$ 2 mm, i giunti dei grigliati sono < di 2 cm? Le aree prospicienti ai cambi di pendenza sono segnalate da opportuna segnaletica tattile?	<b>X</b>	
	4	Qualora la rampa sia esterna alla struttura è protetta dagli agenti atmosferici (esistenza di una pensilina)?		<b>X</b>
	5	La pendenza della rampa è al massimo del 6%?		<b>X</b>
	6	I corrimano sono presenti in entrambi i lati della rampa con doppia altezza del mancorrente (ad altezza sfalsata)?		<b>X</b>
	7			
D- Raccor di verticali scale	1	Il rapporto alzata pedata della scala è costante in tutti i gradini e rispetta la formula $2a+p=62-64$ cm? La pedata delle scale ha una pianta rettangolare, con profilo continuo, bordo arrotondato e una profondità di almeno 30 cm? La larghezza della rampa è di minimo 120cm? La pedata è realizzata con materiali e/o accorgimenti tali da renderla antisdruciolevole? Esiste una pavimentazione tattile che segnala l'inizio e la fine della rampa di scale situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, atto ad indicare l'inizio e la fine della rampa?	<b>X</b>	
	2	Esiste un parapetto laterale continuo o una ringhiera con una altezza da terra minimo di 100 cm? Sono presenti corrimano laterali con un'altezza compresa tra i 90÷100 cm prolungati oltre i 30 cm all'inizio e alla fine di ogni rampa di scale? Il parapetto e/o la ringhiera è realizzato in modo che non sia né scalabile né arrampicabile? L'eventuale ringhiera è realizzata con montanti verticali con passo < di cm 9,5? Il corrimano è facilmente prendibile, non tagliente e in materiale resistente? Le rampe che superano i 6 metri di larghezza sono attrezzate anche con corrimano centrale?	<b>X</b>	
	3	Le porte con apertura verso la scala hanno uno spazio antistante di adeguata profondità, e preferibilmente si aprano in direzione dei pianerottoli con il senso di uscita non in asse con le rampe delle scale? Sono presenti ostacoli ad altezza inferiore a 2,10 m dal piano di calpestio?	<b>X</b>	
	4	Il numero dei gradini è costante in ogni rampa? È presente il marca-gradino? Sono assenti fonti luminose possibili cause di abbagliamento? La rampa di scale è realizzata con una articolazione tipologica (tipologia a L,C,U) atta a ridurre i danni di una eventuale caduta?		<b>X</b>
	5	I corrimano sono presenti in entrambi i lati della rampa con doppia altezza del mancorrente (ad altezza sfalsata)? l'altezza dal piano di calpestio è compresa tra 90÷100 cm; il mancorrente supplementare, a beneficio dei bambini, è posto ad una altezza di circa 75 cm? L'angolo di inclinazione delle rampe di scale è compreso nei 30°?		<b>X</b>
	6	Qualora la rampa di scale sia esterna alla struttura è presente una protezione dagli agenti atmosferici (esistenza di una pensilina)? Se la larghezza della rampa di scale è $\geq$ 3,60 m è previsto un terzo corrimano centrale?		<b>X</b>
	7	È prevista un'opportuna segnaletica che evidenzi le tipologie e le modalità di utilizzo dei collegamenti verticali? Sul corrimano delle scale sono presenti elementi, in rilievo, che siano in grado di identificare, con il tatto, la posizione raggiunta (es. numero in rilievo riferito al piano)? Il contrasto cromatico tra rampa, pareti e parapetto è adeguato ovvero in grado di far identificare chiaramente lo sviluppo dei piani di calpestio orizzontali?		<b>X</b>
E - Raccor di verticali montas cale, ascens ori e piattafo rme elevatri ci	1	La cabina dell'ascensore/piattaforma-elevatrice ha dimensioni minime di 140 cm x 110 cm e porta con l.u.p. (larghezza utile di passaggio) di minimo 80 cm? Lo spazio antistante all'ascensore e/o montascale (area di entrata e uscita) garantisce l'accesso e l'uscita di persona su sedia a ruote (spazio libero di manovra minimo 150 cm)?	<b>X</b>	
	2	Le porte della cabina hanno un tempo di apertura $\geq$ 8 sec. e un tempo di chiusura $\geq$ 4 sec.? Il sistema di auto-livellamento della cabina ascensore, rispetto al piano di sbarco, ha una tolleranza massima $\pm$ 2 cm?	<b>X</b>	
	3	I terminali dei comandi (pulsantieri di chiamata, citofoni, etc..) sono presenti, funzionanti, e ad un'altezza tale da essere utilizzati da tutte le tipologie d'utenza (altezza massima compresa tra i 110 e 140 cm)? Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, è presente un citofono ad altezza compresa tra i 110 cm e 130 cm? I pulsanti di comando prevedono una numerazione in rilievo e/o scritte con traduzione in Braille? In caso di ascensore con dispositivo di memoria che gestisce la fermata ai vari piani, l'ascensore è dotato di segnalazione vocale di piano?	<b>X</b>	
	4	Se è presente il montascale, sono utilizzati per superare differenze di quote $\leq$ 4,00 m? Le dimensioni della piattaforma del montascale sono $\geq$ 70 x 75 cm (escluse costole mobili)? L'altezza dei comandi è tra i 70 ÷110 cm in maniera tale da essere accessibili a tutti? Gli accessi al montascale sono muniti di cancelletti di sicurezza? La pendenza dello scivolo di raccordo tra pavimento e piattaforma del montascale è $\leq$ 15%?	<b>X</b>	
	5	Le dimensioni interne della cabina sono sufficienti a contenere una persona in carrozzella ed un accompagnatore (spazio libero di rotazione di 150 cm)? È presente uno specchio posto su un lato opposto all' accesso/uscita, che faciliti le manovre di accesso-uscita dall'ascensore?		<b>X</b>
	6	È previsto uno zoccolo antiurto, a 40 cm da terra, che protegga il vano dal contatto accidentale delle pedane delle carrozze? L'ingresso dell'ascensore è opportunamente segnalato anche con pavimentazioni tattili?		<b>X</b>
	7	Se presente il montascale è corredata di opportuna segnaletica che ne indichi le modalità di utilizzo? Il montascale presenta un sistema di chiamata di emergenza? Nella cabina ascensore è presente un sistema di chiamata e di allarme vocale e visivo (videocitofono)? L'ascensore è dotato di opportuna segnaletica anche di carattere sonoro?		<b>X</b>

	8	Quando il montascale è posto esternamente, quantomeno nelle aree d'ingresso e uscita, è dotato di opportuna copertura dagli agenti atmosferici? Quando ascensore/piattaforma-elevatrice è posta esternamente all'edificio è presente una copertura degli agenti atmosferici rispetto agli accessi uscite?		<b>X</b>
<b>F - Acces si</b>	1	Qualora esistano dislivelli tra l'area di accesso e il percorso pedonale per il raggiungimento del fabbricato, l'accesso all'edificio è garantito attraverso un percorso con pendenza inferiore o uguale al 8% o con sistemi di superamento dei dislivelli meccanizzati?	<b>X</b>	
	2	Lo spazio prospiciente e antistante all'accesso (area di distribuzione) anche se servito da apposita rampa, è complanare e presenta uno spazio di manovra libero da impedimenti tale da garantire un'area libera da impedimenti >150 cm? La pavimentazione dell'area di distribuzione è in piano e realizzata con materiali o accorgimenti tali da essere antisdruccevole? La pavimentazione è esente da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, di elementi degradati e sconnessi, i risalti tra gli elementi contigui della pavimentazione è ≤ 2 mm, qualora siano attraversati pavimenti grigliati i giunti sono < di 2 cm?	<b>X</b>	
	3	Il varco libero di passaggio (l.u.p.) della porta di accesso è > 80 cm? La larghezza delle singole ante della porta ha dimensione < di 120 cm? Sono garantiti passaggi con altezza > 2,10 m dal piano di calpestio? Il risalto in prossimità della soglia d'ingresso è <2,5 cm?	<b>X</b>	
	4	Sono rispettate le dimensioni dell'accesso in rapporto al numero di persone presenti nell'edificio scolastico così come definite dall'allegato IV, Art. 1.6 del DGLS 81/2008	<b>X</b>	
	5	Le porte sono apribili, con facilità, nel verso della via di esodo? Sono assenti porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato?	<b>X</b>	
	6	Qualora l'accesso sia realizzato con un infisso trasparente, sul piano delle porte sono presenti segnali identificativi capaci di far riconoscere l'accesso? Se l'infisso è in vetro, è prevista una "fascia-paracolpi" posta ad una altezza di 40 cm da terra? Le porte possono essere aperte con uno sforzo inferiore a 8 kg?	<b>X</b>	
	7	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 140 cm? La maniglia della porta è posta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm?	<b>X</b>	
	8	E' presente adeguata segnaletica in grado di facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi dell'edificio? L'accesso è segnalato da opportuna segnaletica tattile a terra?	<b>X</b>	
	9	L'accesso al fabbricato è garantito attraverso un percorso con pendenza inferiore o uguale al 6%? L'area prospiciente l'accesso è protetta dagli agenti atmosferici da una opportuna pensilina?		<b>X</b>
	10	L'infisso è del tipo a scorrere o è apribile con uno sforzo inferiore a 5 kg? La maniglia della porta è di tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata? Il varco libero di passaggio (l.u.p.) della porta di accesso è compreso tra i 90 cm e 120 cm?		<b>X</b>
	11	Qualora l'accesso dedicato a persone disabili sia differente da quello principale è riconoscibile e raggiungibile tramite le indicazioni di opportuna segnaletica?		<b>X</b>
	12	Sono segnalate a terra i versi e gli ingombri del sistema di apertura? Gli eventuali zerbini sono opportunamente incassati o ancorati? La soglia e la battuta della porta sono inferiori ad 1 cm e/o hanno gli spigoli smussati? Le porte di accesso, grazie al contrasto delle ante o delle cornici rispetto alla parete che le contiene, sono facilmente identificabili?		<b>X</b>
	13	La segnaletica con le informazioni sinottiche relative alla distribuzione degli ambienti è integrata con la segnaletica di sicurezza?		<b>X</b>
	14	I sistemi di chiusura/apertura delle porte automatiche sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a persone con ridotta capacità motoria?		<b>X</b>
<b>G - Connettivi – porte, percorsi interni, passaggi e segnalistica</b>	1	Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, sono garantiti raccordi verticali accessibili a tutti? (ascensore, piattaforma-elevatrice, etc.). Qualora la struttura sia dotata di sale, luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, è dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due?	<b>X</b>	
	2	Gli eventuali dislivelli (salti di quota > 2,5 cm) presenti nei percorsi interni sono opportunamente raccordati da apposite "rampette"? La pendenza di tale rampette è < dell'8% o comunque rispetta le indicazioni del DMLP n. 236/89 art.8.1?	<b>X</b>	
	3	Il varco libero di passaggio (l.u.p.) delle porte interne è almeno di 75 cm? Gli spazi antistanti e retrostanti le porte hanno dimensioni adeguate alla manovra di una sedia a ruote considerando il tipo di apertura? Le porte sono apribili, con facilità, nel verso della via di esodo?	<b>X</b>	
	4	Almeno ogni 10 ml di sviluppo dei connettivi orizzontali, sono presenti spazi di manovra con una larghezza > di 150 cm? La larghezza dei percorsi interni è minimo di 100 cm? La maniglia della porta è posta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm? Le porte possono essere aperte con uno sforzo inferiore a 8 kg?	<b>X</b>	
	5	I pavimenti dei percorsi sono fissi, stabili ed antisdruccevoli esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, privi di elementi degradati e sconnessi, i risalti tra gli elementi contigui della pavimentazione è ≤ 2 mm, qualora siano presenti pavimenti grigliati i giunti sono < di 2 cm?	<b>X</b>	
	6	E' presente adeguata segnaletica in grado di facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi dell'edificio scolastico?	<b>X</b>	
	7	Qualora non siano presenti efficaci guide naturali e la pavimentazione non presenti elementi tali da poter essere utilizzata come linea di riferimento, vi sono percorsi tattili che raggiungono ambienti con particolari funzioni? La pavimentazione è realizzata con materiali che non creino condizioni di abbagliamento?		<b>X</b>

	8	Le porte vetrate sono facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali? Qualora siano presenti porte opache lungo spazi di distribuzione di particolare importanza, è garantita la sicurezza di un fruitore posto in maniera opposta al senso dell'apertura dell'infisso?		<b>X</b>
	9	La soglia e la battuta della porta sono inferiori ad 1 cm e hanno gli spigoli smussati?		<b>X</b>
	10	I principali percorsi connettivi orizzontali hanno una dimensione almeno compresa tra i 140-180 cm consentendo l'eventuale transito di due persone su sedia a ruote? I percorsi connettivi presentano condizioni tali da essere utilizzabili come linee di riferimento per persone cieche?		<b>X</b>
	11	Eventuali rampe interne sono segnalate a terra con pavimentazioni tattili?		<b>X</b>
	12	La segnaletica di orientamento è integrata con la segnaletica di sicurezza? È presente un sistema integrato per l'orientamento delle persone con disabilità visiva, o quantomeno segnaletica che indichi le vie di fuga e le uscite di sicurezza tenendo conto dei diversi campi visivi delle varie tipologie di utenti? La segnaletica contiene i codici di comportamento da utilizzare sia per le persone su sedia a ruote, sia per le persone cieche e sordi, sia per coloro che devono prestare soccorso?		<b>X</b>
H – Servizi Igienici	1	Lungo i percorsi per accedere al servizio igienico non sono presenti dislivelli (salti di quota) superiori a 2,5 cm di altezza?	<b>X</b>	
	2	Per ogni nucleo di servizi installato esiste un servizio igienico accessibile? Il varco libero di passaggio (l.u.p.) delle porte è >= 75cm?	<b>X</b>	
	3	Il servizio igienico rispetta i requisiti dimensionali relativi alla tipologia dei sanitari e degli arredi ed attrezzature così come richiesti dall'art. 4.1.6 e 8.1.6. del DMLP n. 236/89? I lavandini sono del tipo a mensola? Il servizio igienico prevede almeno un corrimano in prossimità della tazza w.c.?	<b>X</b>	
	4	All' interno del servizio igienico esiste un diametro libero di rotazione pari a cm 150? Ovvero uno spazio di manovra libero da ostacoli ad un'altezza di 70 cm da terra.	<b>X</b>	
	5	I pavimenti dei percorsi sono fissi, stabili e continui, antisdruciolevoli esenti da piani inclinati pericolosi, privi di elementi degradati?	<b>X</b>	
	6	Il servizio igienico è dotato di opportuni sistemi per segnalare la richiesta di aiuto (campanello di emergenza) posto in prossimità del W.C.?	<b>X</b>	
	7	La maniglia della porta è posta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm, o ad una altezza tale da essere utilizzata dagli alunni? Le porte possono essere aperte con uno sforzo inferiore a 8 kg?	<b>X</b>	
	8	Per ogni piano, o per ogni ambito funzionale dell'edificio, esiste un servizio igienico accessibile?		<b>X</b>
	9	Le porte sono realizzate con apertura scorrevole o con apertura verso l'esterno?		<b>X</b>
	10	E' garantita la possibilità di approccio al W.C. latero-frontale sia destro (dx) che sinistra e (sx)?		<b>X</b>
	11	I rubinetti sono dotati di miscelatore a leva lunga? Gli arredi e le attrezzature sono posizionati in modo da essere facilmente utilizzabili da persone su sedie a ruote? La maniglia della porta permette una facile presa anche per persone con ridotta capacità di utilizzo delle mani? Il pulsante per attivare lo sciacquone è posizionato in modo tale da essere comodamente raggiungibile e di facile utilizzo? I campanelli d'allarme hanno un sistema di chiamata tale da poter essere utilizzati da persona non deambulante nel caso che questa sia riversa a terra?		<b>X</b>
	12	Esiste un sistema di chiusura della porta del bagno tale da essere utilizzabile da persone con problemi di uso degli arti superiori e che garantisca una facile apertura dall'esterno in caso di emergenza? Per le persone con problemi di udito vi è un avvisatore luminoso che confermi alla persona in difficoltà la richiesta di intervento?		<b>X</b>
	13	Le dimensioni dei servizi igienici sono tali da permettere la compresenza di un assistente alla persona disabile?		<b>X</b>
	14	E' prevista un'opportuna segnaletica identificativa e direzionale che rimanda all'ingresso del servizio igienico accessibile?		<b>X</b>
I- Aree verdi e zone di sosta esterne	1	Sono previsti percorsi accessibili per persone su sedia a ruote che riconnettono le aree esterne con gli accessi principali dell'edificio?	<b>X</b>	
	2	La pavimentazione dei percorsi è costituita da materiale adeguato all'utilizzo da parte di persona su sedie a ruote? Lungo i percorsi esistono le condizioni tali per essere facilmente identificabili ed utilizzabili anche da persone cieche?	<b>X</b>	
	3	La posizione di eventuali elementi di arredo urbano o di elementi impiantistici o di segnaletica verticale o orizzontale, o di espositori mobili non costituiscono ostacoli e/o impedimenti? Non sono presenti ostacoli ad un'altezza < 2,10 m dal piano di calpestio o comunque ostacoli sporgenti posti ad altezza di petto o di viso?	<b>X</b>	
	4	Sono previste zone di ombra e/o di copertura dagli agenti atmosferici correlate alle principali zone esterne?		<b>X</b>
	5	Nella realizzazione dei giochi ad uso dei bambini e/o delle attrezzature sono utilizzati materiali a bassa conducibilità termica? Sono previsti giochi per bambini con problemi motori e/o bambini ciechi? Le attrezzature sono realizzate in modo da non contenere potenziali pericoli (assenza di spigoli vivi, utilizzo di sistemi di aggancio e componenti meccaniche con opportuni dispositivi di sicurezza, etc...)?		<b>X</b>

Tabella E.4.1.a – Cluster ambientali con prescrizioni normative e soluzioni migliorative.

**Nota 1** Qualora risultasse la non conformità al rispetto alle prescrizioni normative relative alla Legge n. 13/1989 e alla Legge n. 104/1994, assegnare il punteggio -1.

**Nota 2** In assenza di soluzioni migliorative assegnare la valutazione di 0 punti.

7. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio. Se i valori sono intermedi i relativi punteggi si assegnano per interpolazione lineare.

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI		NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE		H.1.1
H.1 Incremento della temperatura				
Albedo delle superfici				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>AREA DI VALUTAZIONE</b>		<b>CATEGORIA</b>		
H. Adattamento ai cambiamenti climatici		H.1 Incremento della temperatura		
<b>ESIGENZA</b>		<b>PESO DEL CRITERIO</b>		
Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo.		nella categoria nel sistema completo		
<b>INDICATORE DI PRESTAZIONE</b>		<b>UNITÀ DI MISURA</b>		
<u>Per nuove costruzioni</u> Rapporto tra l'indice di riflessione solare normalizzato delle superfici oggetto di intervento e l'indice di riflessione solare minimo di riferimento (ai sensi del DMiTE n. 256/2022) <u>Per ristrutturazioni</u> Rapporto tra le superfici totali in grado di ridurre il fenomeno dell'isola di calore e la superficie totale di intervento				
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
	Nuove costruzioni (in presenza di aree esterne)	Nuove costruzioni (in assenza di aree esterne)	Ristrutturazioni	PUNTI
NEGATIVO	in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o <1	in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o <1	0	-1
SUFFICIENTE	1	1	0,25	0
BUONO	1,9	1,18	0,7	3
OTTIMO	2,5	1,30	1	5

### Metodo e strumenti di verifica

#### Prerequisiti (solo per nuove costruzioni di edilizia pubblica):

- la superficie da destinare a verde dell'area di intervento deve essere maggiore o uguale al 60% delle superfici permeabili di cui al criterio C.4.3;
- le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e delle aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli devono avere un indice di riflessione solare (SRI) pari o superiore a 29;
- le coperture degli edifici (ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi) devono prevedere o sistemazione a verde, oppure tetti ventilati o materiali che garantiscono un indice di riflessione solare (SRI) pari o superiore a:
  - 76 per le superfici piane o con inclinazione pari o minore del 15%;

- 29 per le superfici inclinate con pendenza maggiore del 15%.

In mancanza dei prerequisiti su riportati il punteggio da assegnare al criterio è pari a -1.

#### Per interventi di nuova costruzione

##### **1. Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza e delle superfici di copertura**

Analizzare il progetto di sistemazione di tutte le aree esterne di pertinenza ad esclusione delle aree a verde, indipendentemente dalla pendenza, includendo strade carrabili, percorsi pedonali, aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli e qualsiasi altra area esterna di pertinenza e calcolare l'estensione superficiale complessiva ( $S_e$ ) al netto delle aree a verde. Per area esterna di pertinenza si intende l'area di intervento al netto dell'impronta dell'edificio) [ $m^2$ ].

Analizzare il progetto di sistemazione delle coperture ad esclusione dei tetti verdi ed individuare le estensioni delle superfici piane o con inclinazione pari o minore del 15% ( $S_{c,1}$ ) e delle superfici con pendenza maggiore del 15% ( $S_{c,2}$ ) (al netto delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi) dove:

$$S_{c,1} = S_{c,1 \text{ tot}} - S_i$$

$$S_{c,2} = S_{c,2 \text{ tot}} - S_i$$

- $S_{c,1 \text{ tot}}$  = estensione totale della superficie di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15%, esclusi i tetti verdi [ $m^2$ ];
- $S_i$  = estensione della superficie utilizzata per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari ed altri dispositivi [ $m^2$ ];
- $S_{c,2 \text{ tot}}$  = estensione totale della superficie di copertura con inclinazione superiore al 15%, esclusi i tetti verdi [ $m^2$ ];

Calcolare la superficie totale di intervento  $S_{\text{tot}}$  come segue:

$$S_{\text{tot}} = S_e + S_v + S_{c,1} + S_{c,2} + S_{c,v}$$

dove:

- $S_e$  = estensione totale della superficie esterna carrabile o pavimentata di pertinenza dell'edificio escluse le aree a verde [ $m^2$ ];
- $S_v$  = estensione totale della superficie esterna a verde [ $m^2$ ];
- $S_{c,1}$  = estensione della superficie di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15% [ $m^2$ ];
- $S_{c,2}$  = estensione della superficie di copertura con inclinazione superiore al 15% [ $m^2$ ];
- $S_{c,v}$  = estensione della superficie a tetto verde [ $m^2$ ].

##### **2. Calcolare l'area complessiva delle superfici di copertura e delle aree esterne di pertinenza in grado di diminuire l'effetto "isola di calore"**

Individuare l'estensione delle superfici di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15 % ( $S_{c1,i}$ ), delle superfici di copertura con inclinazione superiore al 15 % ( $S_{c2,i}$ ), delle superfici esterne carrabili pavimentate di pertinenza ( $S_{e,i}$ ) ed i relativi indici di riflessione solare (SRI).

I valori degli indici di riflessione solare possono essere desunti dalle schede tecniche dei materiali da costruzione in progetto o in alternativa è possibile evincere gli indici SRI da banche dati o da software di progettazione che ne consentano

la consultazione. A titolo esemplificativo si indica il database del Cool Roof Rating Council (<https://coolroofofcouncil.eu/product-rating-database/#section0>).

Calcolare gli indici di riflessione solare medi ponderati, sommando le superfici su indicate moltiplicate per il rispettivo SRI<sub>i</sub> e rapportate alla superficie totale di intervento:

$$B = \sum (S_{e,i} * SRI_i) / S_{tot}$$

$$C_1 = \sum (S_{c1,i} * SRI_i) / S_{tot}$$

$$C_2 = \sum (S_{c2,i} * SRI_i) / S_{tot}$$

dove:

- $S_{tot}$  = estensione totale della superficie di intervento [m<sup>2</sup>];
- $S_{e,i}$  = estensione della superficie esterna di pertinenza di tipologia di pavimentazione i-esima [m<sup>2</sup>] con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) [m<sup>2</sup>];
- $S_{c1,i}$  = estensione della superficie di copertura piana dell'edificio o con inclinazione pari o minore del 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) [m<sup>2</sup>];
- $S_{c2,i}$  = estensione della superficie di copertura dell'edificio con inclinazione superiore al 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) [m<sup>2</sup>];
- $SRI_i$  = indice di riflessione solare della tipologia di pavimentazione i-esima;

### 3. Calcolare il valore normalizzato dell'indice di riflessione solare

Considerato che gli indici di riflessione solare minimi di riferimento sono pari a 29 per le superfici esterne di pertinenze e per le superfici di copertura con pendenza superiore al 15%, e pari a 76 per le superfici di copertura con pendenza pari o inferiore al 15%, calcolare il valore dell'indice di riflessione solare SRI<sub>m</sub> normalizzando gli indici di riflessione solare ponderati su determinati al valore SRI minimo di riferimento pari a 29 tramite la seguente formula:

$$SRI_m = B + C_1/2,62 + C_2$$

### 4. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione dell'effetto di isola di calore dovuto alle aree esterne carrabili o pavimentate esterne e superfici di copertura

Calcolare l'indicatore di prestazione dovuto alle aree esterne e superfici di copertura (ad esclusione delle aree a verde e tetti verdi) rapportando l'indice di riflessione normalizzato su determinato al valore di SRI minimo di riferimento pari a 29 tramite la seguente formula:

$$\text{indicatore} = SRI_m / 29$$

### 5. Calcolare il punteggio parziale dovuto alle aree esterne carrabili o pavimentate esterne e superfici di copertura (A)

In presenza di aree esterne di pertinenza, il punteggio parziale da attribuire alle aree esterne carrabili o pavimentate esterne e superfici di copertura (A) si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione relativa.

In assenza di aree esterne di pertinenza, il punteggio (A) si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione in assenza di aree esterne.

### 6. Calcolare il punteggio parziale dovuto alle aree esterne a verde e dei tetti verdi in grado di diminuire l'effetto "isola di calore" (V)

In caso di aree esterne di pertinenza a verde e di tetti verdi, considerando che la presenza di vegetazione sulla superficie esterna migliora gli scambi radiativi e mitiga l'oscillazione delle temperature limitando il rischio di surriscaldamento estivo, calcolare il punteggio dovuto alla presenza di aree a verde e tetti verdi mediante la seguente formula:

$$V = (S_V + S_{c,v}) * 5 / S_{tot}$$

### 7. Calcolare il punteggio totale del criterio

Il punteggio totale da attribuire al criterio si ricava sommando i due punteggi parziali dovuti a i) le aree esterne pavimentate/carrabili e copertura pavimentata e ii) aree esterne a verde e tetti verdi mediante la seguente formula.

$$\text{punteggio} = A + V$$

### Per interventi di ristrutturazione

#### **1. Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza e delle superfici di copertura**

Analizzare il progetto di sistemazione delle aree esterne di pertinenza, indipendentemente dalla pendenza, delle strade carrabili e delle aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli. e calcolare l'estensione superficiale complessiva ( $S_e$ ). Per area esterna di pertinenza si intende l'area di intervento al netto dell'impronta dell'edificio) [m<sup>2</sup>].

Analizzare il progetto di sistemazione delle coperture ed individuare le estensioni delle superfici piane o con inclinazione pari o minore del 15% ( $S_{c,1}$ ) e delle superfici con pendenza maggiore del 15% ( $S_{c,2}$ ) (ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi).

Calcolare la superficie totale di intervento  $S_{tot}$  come segue:

$$S_{tot} = S_e + S_v + S_{c,1} + S_{c,2} + S_{c,v}$$

dove:

- $S_e$  = estensione totale della superficie esterna carrabile o pavimentata di pertinenza dell'edificio [m<sup>2</sup>];
- $S_v$  = estensione totale della superficie esterna a verde [m<sup>2</sup>];
- $S_{c,1}$  = estensione della superficie di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15% [m<sup>2</sup>];
- $S_{c,2}$  = estensione della superficie di copertura con inclinazione superiore al 15% [m<sup>2</sup>];
- $S_{c,v}$  = estensione della superficie a tetto verde [m<sup>2</sup>]

#### **2. Calcolare l'area complessiva delle superfici di copertura e delle aree esterne di pertinenza in grado di diminuire l'effetto "isola di calore"**

Individuare l'estensione delle superfici di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15 % ( $S_{c1,i}$ ) con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 76, delle superfici di copertura con inclinazione superiore al 15 % ( $S_{c2,i}$ ) con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 29 e delle superfici esterne di pertinenza ( $S_{e,i}$ ) con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 29.

I valori degli indici di riflessione solare possono essere desunti dalle schede tecniche dei materiali da costruzione in progetto o in alternativa è possibile evincere gli indici SRI da banche dati o da software di progettazione che ne consentano la consultazione. A titolo esemplificativo si indica il database del Cool Roof Rating Council (<https://coolroofcouncil.eu/product-rating-database/#section0>).

In caso di tetti verdi ed aree esterne verdi, considerando che la presenza di vegetazione sulla superficie esterna migliora gli scambi radiativi e mitiga l'oscillazione delle temperature limitando il rischio di surriscaldamento estivo, tali superfici possono essere incluse nella valutazione delle aree in grado di ridurre il fenomeno dell'isola di calore.

Calcolare l'estensione totale delle superfici in grado di ridurre il fenomeno dell'isola di calore tramite la seguente formula:

$$B = S_{e,i} + S_{c1,i} + S_{c2,i} + S_v + S_{c,v}$$

dove:

- $S_{e,i}$ = estensione della superficie esterna di pertinenza di tipologia di pavimentazione i-esima [m<sup>2</sup>] con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 29 [m<sup>2</sup>];

- $S_{c1,i}$  = estensione della superficie di copertura piana dell'edificio o con inclinazione pari o minore del 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 76 [m<sup>2</sup>];
- $S_{c2,i}$  = estensione della superficie di copertura dell'edificio con inclinazione superiore al 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 29 [m<sup>2</sup>];
- $S_v$  = estensione totale della superficie esterna a verde [m<sup>2</sup>];
- $S_{c,v}$  = estensione della superficie a tetto verde [m<sup>2</sup>].

**3. Calcolare il valore dell'indicatore di prestazione dell'effetto di isola di calore**

Calcolare l'indicatore di prestazione rapportando le superfici totali in grado di ridurre il fenomeno dell'isola di calore alla superficie totale di intervento tramite la seguente formula:

$$\text{indicatore} = B/S_{\text{tot}}$$

**4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.**

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI		NUOVA COSTRUZIONE	H.2.1	
H.2 Precipitazioni estreme		Permeabilità del suolo		
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>Il criterio è applicabile a interventi con aree esterne di pertinenza. Per l'analisi di progetti senza tale requisito il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.</b>				
AREA DI VALUTAZIONE		CATEGORIA		
H. Adattamento ai cambiamenti climatici		H.2 Precipitazioni estreme		
ESIGENZA		PESO DEL CRITERIO		
Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua.		nella categoria completo nel sistema		
INDICATORE DI PRESTAZIONE		UNITÀ DI MISURA		
Rapporto percentuale tra le superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio.		%		
SCALA DI PRESTAZIONE				
NEGATIVO	% <60			PUNTI
SUFFICIENTE	60			0
BUONO	66			3
OTTIMO	70			5

### Metodo e strumenti di verifica

#### 1. Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio

Individuare l'area esterna di pertinenza dell'edificio, come area del lotto al netto della superficie data dalla proiezione al livello del terreno della copertura dell'edificio, comprese logge e balconi, e calcolare l'estensione superficiale,  $S_e$  [ $m^2$ ].

#### 2. Calcolare l'estensione di ciascuna tipologia di sistemazione esterna.

Individuare l'estensione  $S_{e,i}$  [ $m^2$ ] di tutte le tipologie di pavimentazione i-esima previste per le aree esterne in modo tale che:

$$S_e = \sum S_{e,i} \quad (1)$$

dove:

- $S_e$  = estensione della superficie esterna di pertinenza dell'edificio [ $m^2$ ];
- $S_{e,i}$  = estensione della superficie esterna con la tipologia di pavimentazione i-esima [ $m^2$ ].

#### 3. Assegnare a ciascuna superficie $S_{e,i}$ il relativo coefficiente di deflusso.

Il coefficiente di deflusso ( $\Phi$ ) rappresenta il rapporto tra il volume di acqua meteorica defluito attraverso la specifica pavimentazione, e il volume di acqua piovuta su di essa.

Assegnare un coefficiente di deflusso ad ognuna delle tipologie di sistemazione delle aree esterne individuate. Ai fini del calcolo dell'indicatore di prestazione fare riferimento ai seguenti valori:

- Incarto, sterrato, superfici naturali degradate:  $\Phi 0.20$
- Pavimentazione in lastre posate a opera incerta con fuga inerbita (sup inerbita 40%):  $\Phi 0.40$
- Area con sistemi drenanti e superficie a prato:  $\Phi 0.30$
- Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden):  $\Phi 0.40$
- Pavimentazioni in elementi drenanti su sabbia:  $\Phi 0.50$
- Pavimentazioni in cubetti, pietre o lastre a fuga non sigillata:  $\Phi 0.70$
- Pavimentazioni in cubetti, pietre o lastre a fuga sigillata:  $\Phi 0.80$
- Pavimentazioni in macadam, strade, cortili, piazzali:  $\Phi 0.35$

- Superfici in ghiaia sciolta: **Φ 0.30**
- Aree con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta: **Φ 0.40**

I valori del coefficiente di deflusso su riportati fanno riferimento agli indicatori RIE del comune di Bolzano.

**Nota 1.** Il coefficiente di deflusso indicato per ognuna delle superfici elencate deve essere composto da materiali sciolti. Per altre tipologie di sottofondo è necessario determinare analiticamente il coefficiente di deflusso.

#### 4. Calcolare le superfici pertinenziali esterne permeabili totali

Per superfici permeabili si intendono le superfici con un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50. Tutte le superfici non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti interrati non possono essere considerate nel calcolo. Le superfici relative a coperture di garage o volumi interrati e ricoperti di verde sono da considerare come non permeabili.

Calcolare B, sommando le sole superfici esterne permeabili mediante la seguente formula:

$$B = \sum Sp_i \quad (2)$$

dove:

Spi = estensione della superficie esterna permeabile ovvero con coefficiente di deflusso inferiore a 0,50 [m<sup>2</sup>].

#### 5. Calcolare il rapporto (B/S<sub>e</sub>)

Calcolare il valore dell'indice di prestazione come rapporto percentuale tra il coefficiente B e l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio (S<sub>e</sub>), secondo la formula:

$$\text{Indicatore} = (B/S_e) * 100 = (\sum Sp_i / S_e) * 100 \quad (3)$$

#### 6. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

## APPENDICE – RELAZIONE DI VALUTAZIONE

La relazione di valutazione rappresenta l'output dell'attività condotta per il calcolo del punteggio di prestazione di un edificio residenziale e contiene gli esiti della valutazione rispetto ai criteri considerati.

La relazione di valutazione deve essere redatta in base al modello riportato nella presente Appendice.

### Dati generali

#### DATI EDIFICIO

Ubicazione	(inserire testo)
Codice identificativo	(inserire testo)
Tipo di intervento	(nuova costruzione o ristrutturazione)

#### PUNTEGGIO

(inserire punteggio)

#### Descrizione sintetica dell'intervento:

(inserire testo ed eventuali immagini)

### Documenti base a supporto della comprensione del progetto

Per consentire la verifica della valutazione con la Prassi di riferimento UNI 13/23 Protocollo ITACA, si allegano alla presente i seguenti documenti di progetto:

(inserire nome allegato)	Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali, sezioni longitudinali, prospetti e dettagli costruttivi).
(inserire nome allegato)	Relazione tecnica prevista dalla Legge 10/91, art. 28 completa dei dettagli di calcolo e dei dati di progetto, con data di redazione e firma del progettista responsabile.
(inserire nome allegato)	Relazione di calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio in esame e dell'edificio di riferimento (criteri minimi (DM 26 giugno 2015) Allegare il certificato del software eventualmente utilizzato o autodichiarazione.
(inserire nome allegato)	Progetto degli impianti (tavole, relazioni, computi) elettrici, meccanici, speciali.
(inserire nome allegato)	File xml esteso per il calcolo dell'APE

Inserire l'elenco e la relativa numerazione di tutti gli elaborati presentati progetto e documentazione esplicativa dell'applicazione dei criteri.

Inserire l'indicazione dei software utilizzati.

### A.1.1 Valore ecologico del suolo

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		-		PUNTI
NEGATIVO		<0		-1
SUFFICIENTE		0		0
BUONO		3		3
OTTIMO		5		5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		
PUNTEGGIO <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**  
*(inserire testo)*

**Documentazione fotografica – inquadramento territoriale – estratti di planimetria:**

*(inserire immagini)*

**Descrizione dell'area in cui si trova il sito di costruzione in situazione di pre-intervento e suddivisione nelle aree omogenee richieste per la verifica del criterio:**  
*(inserire testo ed immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Bi.	
Bii.	
Biii.	
Biv.	
A tot [m <sup>2</sup> ]	
Valore indicatore	

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	Relazione tecnica contenente la descrizione delle operazioni di bonifica eseguite (o in previsione) sul lotto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<i>(inserire nome allegato)</i>	Documentazione fotografica del lotto di intervento allo stato di fatto.

<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>
---------------------------------	------------------------------------

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

### A.1.2 Accessibilità al trasporto pubblico

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
	Capitale/Capoluogo di Regione	Capoluogo di Provincia	Centro urbano con popolazione > 5000 ab	Centro urbano con popolazione < 5000 ab	PUNTI
NEGATIVO	<2,5	<1,5	<1	<0,5	-1
SUFFICIENTE	2,5	1,5	1	0,5	0
BUONO	13	7,8	5,2	2,6	3
OTTIMO	20	12	8	4	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		

**Schema grafico con individuazione dell'ingresso pedonale del lotto di intervento, dei nodi della rete di trasporto pubblico e delle reciproche distanze:**  
*(inserire immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

Distanza a piedi dai nodi della rete di trasporto pubblico serviti da treni, bus e tram.

NODO	Distanza dall'edificio $d_n$ [m]	Linea servita
1		
2		
3		
n		

Linea di trasporto	Nodo più vicino all'edificio

Frequenza del servizio a ogni nodo che soddisfa i requisiti descritti al passo 1 ovvero determinare il numero totale dei servizi in partenza riferito alle fasce orarie ritenute valide.

NODO	Linea servita	Direzione dei mezzi	Numero di passaggi n
1			
2			
3			
n			

## Progetto UNI/PdR 13.2:2023

Indice di accessibilità al trasporto pubblico nella maniera seguente:

$$W_t = \frac{d_n}{v} = \frac{d_n}{80}$$

dove:

$W_t$  = tempo di percorrenza a piedi del tragitto nodo-edificio, [min];

$d_n$  = lunghezza del tragitto nodo-edificio, intesa secondo quanto indicato nel punto 1, [m];

$v$  = velocità teorica di camminata, pari a 80 metri al minuto, [m/min].

NODO	Linea servita	Distanza $d_n$ [m]	$v$ [m/min]	Tempo di percorrenza $W_t$ [min]
1				
2				
3				
$n$				

Tempo di attesa del servizio tramite la formula:

$$S_{wt} = 0,5 \cdot \left( \frac{60 \cdot 4}{n} \right) + R_f$$

dove:

$S_{wt}$  = tempo di attesa del servizio, [min];

$n$  = numero di passaggi dei mezzi delle singole linee nelle fasce orarie di riferimento, [-];

$R_f$  = fattore di affidabilità, pari a 2 per bus e tram, e pari a 0,75 per i treni e metro.

NODO	Linea servita	$n$	$R_f$	$S_{wt}$ [min]
1				
2				
3				
$n$				

Tempo totale di accesso al trasporto pubblico, sommando il tempo di percorrenza a piedi e il tempo di attesa del servizio precedentemente calcolati:

$$A_t = W_t + S_{wt}$$

dove:

$A_t$  = tempo totale di accesso al servizio, [min];

$S_{wt}$  = tempo di attesa del servizio, [min];

$W_t$  = tempo di percorrenza a piedi del tragitto nodo-edificio, in minuti, [min];

Frequenza equivalente di accessi al servizio dall'edificio, tramite la formula:

$$FI = \frac{30}{A_t}$$

dove:

$FI$  = frequenza equivalente di accessi al servizio dall'edificio, [-];

$A_t$  = tempo totale di accesso al servizio, [min];

NODO	Linea servita	W <sub>t</sub> [min]	S <sub>wt</sub> [min]	A <sub>t</sub> [min]	Fl
1					
2					
3					
n					

Indice di accessibilità per tipologia di trasporto, tramite la formula:

$$IA_i = Fl_{i,\max} + 0,5 \cdot (\sum(Fl_i) - Fl_{i,\max})$$

dove:

$IA_i$  = indice di accessibilità della tipologia di trasporto i-esima, [-];

$Fl_{i,\max}$  = il maggiore tra i valori Fl relativi alla tipologia di trasporto i-esima, [-];

$\sum Fl_i$  = somma dei valori Fl relativi alla stessa tipologia di trasporto i-esima, [-].

NODO	Tipologia di trasporto	Linea	Fl <sub>i</sub>	Fl <sub>i,max</sub>	IA <sub>i</sub>
1					
2					
3					
n					

Indice di accessibilità IA complessivo

$$IA = IA_{autobus} + IA_{tram} + IA_{metro} + IA_{treno}$$

### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Documentazione sulla rete di trasporto pubblico esistente.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

A.1.3 Adiacenza alle infrastrutture					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
				<b>m</b>	<b>PUNTI</b>
NEGATIVO				>100	-1
SUFFICIENTE				100	0
BUONO				55	3
OTTIMO				25	5
<b>VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE</b> ( <i>inserire valore --&gt;</i> )					
<b>PUNTEGGIO</b> ( <i>inserire valore --&gt;</i> )					

**Descrizione degli interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali di riferimento:**  
*(inserire testo ed immagini)*

**Planimetria del sito con lo schema grafico dell'individuazione delle reti infrastrutturali esistenti, dei tratti di rete da realizzare o riadeguare con relative distanze:**  
*(inserire immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

RETI INFRASTRUTTURALI	Distanza [m]
Distanza media [m]	

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Documentazione sulla situazione delle reti infrastrutturali allo stato di fatto.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

#### A.1.4 Prossimità ai servizi

Edifici per uffici	Edifici scolastici				Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
NEGATIVO					m PUNTI
NEGATIVO				> 500	-1
SUFFICIENTE				500	0
BUONO				320	3
OTTIMO				200	5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore --&gt;</i> )					
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore --&gt;</i> )					

**Elenco delle cinque strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali selezionate per la verifica del criterio, completo di ragione sociale e indirizzo:**  
*(inserire testo/immagini)*

**Planimetria del sito con lo schema grafico dell'individuazione dell'ingresso pedonale del lotto di intervento, delle strutture di commercio, di servizio, sportive e culturali in esame, e delle reciproche distanze:**  
*(inserire immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

STRUTTURA	TIPOLOGIA	Distanza [m]

Distanza media [m]

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Documentazione sulla situazione di mix funzionale dello stato di fatto.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

A.2.1 Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
		%		PUNTI	
NEGATIVO		<20		-1	
SUFFICIENTE		20		0	
BUONO		44		3	
OTTIMO		60		5	

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		
PUNTEGGIO <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**  
*(inserire testo)*

**Elaborato che evidenzia il rispetto del prerequisito**  
*(inserire testo/schema/immagini)*

**Documentazione grafica – planimetria delle aree con progettazione del verde:**

*(inserire immagini)*

**Descrizione delle aree e della loro sistemazione a verde, con indicato il tipo di manto vegetale e le essenze previste:**

*(inserire testo ed immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

superficie totale di intervento $S_{tot}$		
Essenze autoctone o naturalizzate	Nome delle essenze	Superficie [m <sup>2</sup> ]
$S_e$ estensione totale della superficie esterna di pertinenza dell'edificio		
$S_f$ estensione complessiva delle facciate verticali al netto delle superfici finestrate		
$S_c$ estensione complessiva della superficie di copertura		

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	Relazione tecnica contenente la descrizione delle essenze previste nella sistemazione a prato, nei cespugli e nelle piantumazioni.
---------------------------------	--

(inserire nome allegato)	Documentazione grafica del progetto delle aree a verde.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

### A.2.2 Aree esterne di uso comune attrezzate

Edifici per uffici	Edifici scolastici				Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
					PUNTI
NEGATIVO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio non sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente alcuna delle tre attività di riferimento.				-1
SUFFICIENTE	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente almeno una delle tre attività di riferimento.				0
BUONO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente almeno due delle tre attività di riferimento.				3
OTTIMO	Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le tre attività di riferimento.				5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**

(inserire testo/immagini/altro)

**Descrizione delle aree esterne di uso comune e delle eventuali attrezzature presenti:**  
 (inserire testo e immagini)

**Elaborati grafici quotati con individuazione del lotto di intervento e delle eventuali attrezzature previste nelle aree esterne di pertinenza:**  
 (inserire immagini)

**Analisi della situazione di progetto a giustificativo dello scenario selezionato:**  
 (inserire testo/schema)

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)
--------------------------	-----------------------------

A.2.3 Supporto all'uso di biciclette				
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		%		PUNTI
NEGATIVO		<4	-1	
SUFFICIENTE		4	0	
BUONO		13,6	3	
OTTIMO		20	5	

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore --&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore --&gt;</i> )		

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il numero previsto degli occupanti relativo alla destinazione d'uso dell'edificio:**  
*(inserire tabella)*

**Elaborato grafico con individuazione e caratteristiche dell'area dedicata al deposito sicuro delle biciclette all'interno del lotto di intervento con indicazioni sulla presenza di prese di ricarica per biciclette elettriche:**  
*(inserire testo/immagini)*

**Schema riassuntivo dei calcoli eseguiti per determinare il numero  $P_{tot}$ :**  
*(inserire testo/schema/immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

Numero di occupanti	$P_{tot}$	B/A

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>
---------------------------------	------------------------------------

#### A.2.4 e-Mobility

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		%		PUNTI
NEGATIVO		-		-1
SUFFICIENTE		0		0
BUONO		12		3
OTTIMO		20		5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**  
*(inserire testo)*

**Elaborato che evidenzia il rispetto del prerequisito**  
*(inserire testo/schema/immagini)*

**Elaborato grafico con individuazione e caratteristiche degli spazi a parcheggio pertinenziali e dei punti di ricarica per veicoli elettrici:**  
*(inserire testo/ immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

P <sub>el</sub> (B)	P <sub>tot</sub> (A)	B/A*100

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>
---------------------------------	------------------------------------

B.1.1 Energia primaria totale								
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi				
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>								
	%			PUNTI				
NEGATIVO	> 100			-1				
SUFFICIENTE	100			0				
BUONO	64			3				
OTTIMO	40			5				
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )								
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )								

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione relativamente all'energia primaria rinnovabile e non rinnovabile dei rispettivi servizi energetici e destinazione d'uso, per ogni unità immobiliare e complessive per l'edificio**

EP <sub>gl,tot</sub> U.I. 1		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,tot,rif</sub> U.I.1		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,tot</sub> U.I. n		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,tot,rif</sub> U.I.n		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,tot</sub> EDIFICIO IN ESAME (B)		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,tot</sub> EDIFICIO DI RIFERIMENTO (A)		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

( <i>inserire nome allegato</i> )	Relazione ex Legge 10, art. 28 con indicazione delle caratteristiche del generatore di calore adottato nel calcolo.
( <i>inserire nome allegato</i> )	-stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti e relativo codice identificativo specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto del sistema impiantistico relativo all'edificio (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento, relazione di calcolo). Devono essere contenuti indicazioni su tipologia, numero, potenza e rendimento dei generatori di calore in dotazione all'edificio. Progetto impianto illuminazione e sistemi trasporto.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto del sistema impiantistico di produzione di energia rinnovabile e calcoli mensili dell'allocazione della quota di energia rinnovabile ai rispettivi servizi energetici.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Attestato di prestazione energetica completo in ogni sua parte. In caso di valutazione preliminare va consegnato un Attestato preliminare.
( <i>inserire nome allegato</i> )	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare

(inserire nome allegato)	Scheda riassuntiva delle prestazioni energetiche e dell'energia primaria non rinnovabile di ogni unità immobiliare e schema di calcolo della moda
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

B.1.7 Energia primaria globale non rinnovabile								
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi				
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>								
	%			PUNTI				
NEGATIVO	> 100			-1				
SUFFICIENTE	100			0				
BUONO	61,6			3				
OTTIMO	36			5				
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )								
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )								

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione relativamente all'energia primaria rinnovabile e non rinnovabile dei rispettivi servizi energetici e destinazione d'uso, per ogni unità immobiliare e complessive per l'edificio**

EP <sub>gl,nren</sub> U.I. 1		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,nren,rif</sub> U.I.1		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,nren</sub> U.I. n		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,nren,rif</sub> U.I.n		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,nren</sub> EDIFICIO IN ESAME (B)		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>
EP <sub>gl,nren</sub> EDIFICIO DI RIFERIMENTO (A)		kWh/m <sup>2</sup> a		m <sup>2</sup>

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

( <i>inserire nome allegato</i> )	Relazione ex Legge 10, art. 28 con indicazione delle caratteristiche del generatore di calore adottato nel calcolo.
( <i>inserire nome allegato</i> )	-stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti e relativo codice identificativo specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto del sistema impiantistico relativo all'edificio (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento, relazione di calcolo). Devono essere contenuti indicazioni su tipologia, numero, potenza e rendimento dei generatori di calore in dotazione all'edificio. Progetto impianto illuminazione e sistemi trasporto.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto del sistema impiantistico di produzione di energia rinnovabile e calcoli mensili dell'allocazione della quota di energia rinnovabile ai rispettivi servizi energetici.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Attestato di prestazione energetica completo in ogni sua parte. In caso di valutazione preliminare va consegnato un Attestato preliminare.
( <i>inserire nome allegato</i> )	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare

(inserire nome allegato)	Scheda riassuntiva delle prestazioni energetiche e dell'energia primaria non rinnovabile di ogni unità immobiliare e schema di calcolo della moda
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

B.2.2 Energia rinnovabile per usi termici					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
	EDIFICI PUBBLICI		EDIFICI PRIVATI		
	Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante Ristrutturazione importante I livello		Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante		
	%  NEGATIVO < 100 SUFFICIENTE 100 BUONO 112 OTTIMO 120				PUNTI  -1 0 3 5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )					
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )					

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**  
*(inserire testo)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**  
*(inserire tabella)*

Superfici U.I. e totale		m <sup>2</sup>
QR (B)		kWh/m <sup>2</sup> a
QR <sub>lim</sub> (A)		kWh/m <sup>2</sup> a

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e relazione di calcolo relativa alla produzione termica.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto del sistema impiantistico relativo al riscaldamento invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento, relazione di calcolo). Devono essere contenuti indicazioni su tipologia, numero, potenza e rendimento dei generatori di calore in dotazione all'edificio.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Dichiarazione di rispetto degli obblighi del D.Lgs. n. 199/21
( <i>inserire nome allegato</i> )	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare
( <i>inserire nome allegato</i> )	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

B.2.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici							
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi			
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>							
	Edifici pubblici		Edifici privati				
	Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante Ristrutturazione importante I livello		Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante				
	% _____				PUNTI		
NEGATIVO	< 100				-1		
SUFFICIENTE	100				0		
BUONO	130				3		
OTTIMO	150				5		
<b>VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE</b> ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )							
<b>PUNTEGGIO</b> ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )							
<b>Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:</b> <i>(inserire testo)</i>							
<b>Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:</b> <i>(inserire tabella)</i>							
P potenza degli impianti a fonti energetiche rinnovabili elettriche (FER) installati in situ ovvero sopra o all'interno o nelle immediate vicinanze dell'edificio di progetto (B)					kW		
P <sub>limite</sub> potenza degli impianti a fonti energetiche rinnovabili elettriche (FER) limite (A)					kW		
<b>Documenti di supporto alla comprensione del progetto:</b>							
Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:							
( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relazione di calcolo relativa alla produzione elettrica.						
( <i>inserire nome allegato</i> )	Planimetrie e prospetti dell'edificio che evidenzino la posizione e lo sviluppo dell'impianto di produzione di energia elettrica.						
( <i>inserire nome allegato</i> )	Dichiarazione di rispetto degli obblighi del D.Lgs. n. 199/21						
( <i>inserire nome allegato</i> )	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare						
( <i>inserire nome allegato</i> )	(altri eventuali documenti)						


### B.3.3 Materiali rinnovabili

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
			<b>%</b>	
NEGATIVO			-	
SUFFICIENTE			0	
BUONO			20	
OTTIMO			33	

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

		$S_i$ [m <sup>2</sup> ]	$d_j$ [mm]	$\rho_j$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$P_j$ [kg]	$P_i$ [kg]	$P_{tot}$ [kg]	$R_i$ [%]	$PFR_j \cdot R_i$ [kg]	$PFR_i$ [kg]	$PFR_{tot}$ [kg]
Elemento 1	Strato 1										
	...										
	Strato n										
Elemento 2	Strato 2										
	...										
	Strato n										
Elemento x	Componente x1										
	Componente x2										
Elemento y	Componente y1										
	Componente y2										

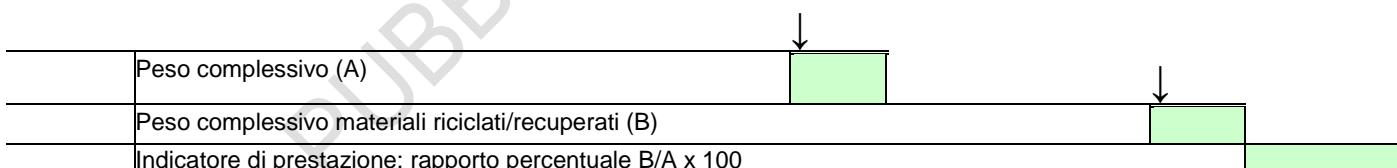

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Dichiarazioni relative alla percentuale di materiale da fonte rinnovabile in materiali misti, ovvero materiale di origine animale o vegetale, possono essere dichiarazioni ambientali di tipo I (ecolabel ai sensi della norma UNI EN ISO 14024), dichiarazioni ambientali di tipo III (EPD ai sensi della UNI EN 14025 e UNI EN 15804) oppure possono essere ai sensi della UNI EN ISO 14021 (label di tipo II: autodichiarazione ambientale del produttore)
(inserire nome allegato)	Certificazioni accreditate relative a prodotti in materiale da fonte rinnovabile.
(inserire nome allegato)	Documentazione tecnica a supporto delle percentuali di materiale da fonte rinnovabile utilizzate nei calcoli.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

B.3.4 Materiali riciclati								
Edifici per uffici		Edifici scolastici		Edifici industriali		Edifici commerciali		Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>								
		%						PUNTI
NEGATIVO		< 0,0						-1
SUFFICIENTE		0,0						0
BUONO		3,0						3
OTTIMO		5,0						5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )								
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )								

### Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:

		S <sub>i</sub> [m <sup>2</sup> ]	d <sub>i</sub> [mm]	ρ <sub>i</sub> [kg/m <sup>3</sup> ]	P <sub>i</sub> [kg]	P <sub>i</sub> [kg]	Q <sub>min,i</sub> [%]	P <sub>i</sub> ·Q <sub>min,i</sub> [kg]	P <sub>i</sub> ·Q <sub>min,i</sub> [kg]	R <sub>i</sub> [%]	P <sub>i</sub> ·R <sub>i</sub> [kg]	P <sub>r<sub>i</sub></sub> [kg]		
Elemento 1	Strato 1													
	...													
	Strato n													
Elemento 2	Strato 2													
	...													
	Strato n													
Elemento x	Componente x1													
	Componente x2													
Elemento y	Componente y1													
	Componente y2													
						↓								
Peso complessivo, P <sub>tot.</sub> (A)									↓					
Peso complessivo dei materiali riciclati/recuperati pari al valore limite di legge, P <sub>rlim</sub>												↓		
Peso complessivo dei materiali riciclati/recuperati utilizzati nell'edificio, P <sub>tot</sub>														
Peso dei materiali riciclati/recuperati in aggiunta al valore limite di legge, P <sub>rextra</sub> . (B)														
Indicatore di prestazione: rapporto percentuale B/A x 100														

### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato; Autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità;
(inserire nome allegato)	Certificazioni accreditate relative a prodotti in materiale riciclato/recuperato.
(inserire nome allegato)	Documentazione tecnica a supporto delle percentuali di materiale riciclato/recuperato utilizzate nei calcoli.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

B.3.5 Materiali locali								
Edifici per uffici		Edifici scolastici		Edifici industriali		Edifici commerciali		Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>								
		%						PUNTI
NEGATIVO		<30						-1
SUFFICIENTE		30						0
BUONO		48						3
OTTIMO		60						5


VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		

**Elenco e caratteristiche dei materiali/componenti presi in esame per il calcolo dell'indicatore di prestazione (nome/codice elemento, produttore, luogo di produzione/lavorazione, distanza cantiere-produzione dei materiali/componenti a produzione locale):**

(*inserire testo/tabella*)

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

		$S_i$ [m <sup>2</sup> ]	$d_j$ [mm]	$\rho_j$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$M_j$ [kg]	$M_i$ [kg]	$M_{tot}$ [kg]	$B_i$ [-]	$M_i \cdot B_i$ [kg]	$M_i$ [kg]	$M_{tot}$ [kg]
Elemento 1	Strato 1										
	...										
	Strato n										
Elemento 2	Strato 2										
	...										
	Strato n										
Elemento x	Componente x1										
	Componente x2										
Elemento y	Componente y1										
	Componente y2										

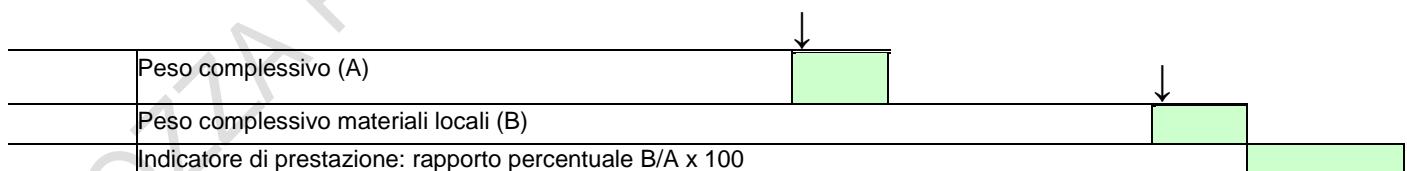

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

( <i>inserire nome allegato</i> )	Documentazione a supporto delle distanze (produttore, luogo di produzione, distanza) tra il sito di intervento e il luogo di produzione dei materiali a produzione locale considerati nel calcolo dell'indicatore.
( <i>inserire nome allegato</i> )	( <i>altri eventuali documenti</i> )


### B.3.6 Disassemblabilità dell'edificio

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
			<b>STRATEGIE</b>	
NEGATIVO			-	
SUFFICIENTE			0	
BUONO			30	
OTTIMO			50	

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il soddisfacimento dell'eventuale prerequisito:**

		$S_i$ [m <sup>2</sup> ]	$d_j$ [mm]	$\rho_j$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$P_j$ [kg]	$P_i$ [kg]	$P_{tot}$ [kg]	$R_i$ [%]	$PD_j \cdot R_i$ [kg]	$PD_i$ [kg]	$PD_{tot}$ [kg]
Elemento 1	Strato 1										
	...										
	Strato n										
Elemento 2	Strato 2										
	...										
	Strato n										
Elemento x	Componente x1										
	Componente x2										
Elemento y	Componente y1										
	Componente y2										

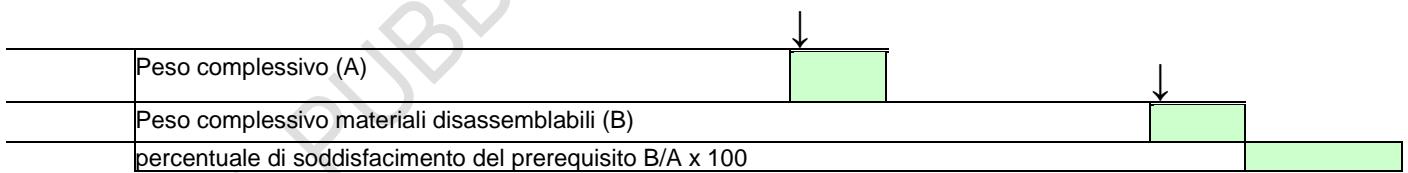

**Descrizione delle soluzioni e strategie adottate al fine di facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti costituenti l'edificio**

**Calcolo del punteggio complessivo per ogni area di applicazione realizzata mediante strategie che facilitano lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti**

AREA DI APPLICAZIONE	SPECIFICO SETTORE DELL'AREA DI APPLICAZIONE	PUNTEGGIO

--	--	--

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Descrizione delle soluzioni e delle strategie adottate al fine di facilitare il disassemblaggio dei componenti costituenti l’edificio. Descrizione delle soluzioni e strategie progettuali previste per facilitare le operazioni di smontaggio degli elementi costitutivi l’edificio
(inserire nome allegato)	Documentazione tecnica a supporto delle percentuali di materiale disassemblabile utilizzate nei calcoli e del punteggio finale.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

### B.3.7 Adattabilità per usi futuri

Edifici per uffici								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

SCALA DI PRESTAZIONE		PUNTI
NEGATIVO	<20	-1
SUFFICIENTE	20	0
BUONO	67,4	3
OTTIMO	99	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		
PUNTEGGIO <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**  
*(inserire testo)*

**Descrizione delle soluzioni adottate al fine di promuovere l'adattabilità dell'edificio per usi futuri.**

#### Calcolo del punteggio complessivo l'adattabilità dell'edificio per usi futuri

Soluzioni progettuali finalizzate all'adattabilità	Proposta progettuale	Come la proposta progettuale risponde all'esigenza di adattabilità	Punteggio (Ai)	Fattore di ponderazione (Pi)

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	Descrizione delle soluzioni adottate al fine di promuovere l'adattabilità dell'edificio per usi futuri
<i>(inserire nome allegato)</i>	Documentazione tecnica a supporto delle soluzioni adottate al fine di promuovere l'adattabilità dell'edificio per usi futuri utilizzate nei calcoli e del punteggio finale.
<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>

B.3.8 Materiali certificati								
Edifici per uffici		Edifici scolastici		Edifici industriali		Edifici commerciali		Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>								
	STRATEGIE						PUNTI	
NEGATIVO	-						-1	
SUFFICIENTE	0						0	
BUONO	15						3	
OTTIMO	25						5	
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore -->)								
PUNTEGGIO (inserire valore -->)								

**Elenco e caratteristiche dei prodotti dotati di marchio/dichiarazione ambientali di Tipo I o Tipo III, di EPD di categoria o specifica di prodotto oppure dotati di marchio/dichiarazione ambientali di Tipo II:**

Prodotto	Categoria	Tipo di certificazione (A/B/C/D/E)

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

A	numero complessivo di prodotti dotati marchio/dichiarazione di Tipo I, conforme alla UNI EN ISO 14024	
B	numero complessivo di prodotti dotati di EPD di categoria, conforme alla UNI EN 15804	
C	numero complessivo di prodotti dotati di EPD specifica di prodotto, conforme alla UNI EN 15804	
D	numero complessivo di prodotti dotati di marchio/dichiarazione di Tipo III conforme alla UNI EN ISO 14025	
E	numero complessivo di prodotti dotati marchio/dichiarazione di Tipo II, conforme alla UNI EN ISO 14021	
Valore indicatore (A*1,5+B*0,5+C*1,25+D*1+E*0,5)		

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Certificati dei prodotti considerati nel calcolo dell'indicatore.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

### B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor

SCALA DI PRESTAZIONE		
	%	PUNTI
NEGATIVO	Prerequisito 1 o 2 non verificato	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	30	3
OTTIMO	50	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)		
PUNTEGGIO (inserire valore --->)		

#### Documentazione riassuntiva per il soddisfacimento dei prerequisiti:

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

$S_u [m^2]$	
Occ [n]	
$ind, std = (Occ \cdot F_{pc, std} \cdot n_{gg}) / 1000$	

dove:

- $F_{ind, std}$  = fabbisogno idrico annuale standard per gli usi indoor, [ $m^3/anno$ ];
- $F_{pc, std}$  = fabbisogno idrico pro capite standard per usi indoor, pari a 130, [ $litr/gg \cdot ab$ ];
- $n_{gg}$  = numero di giorni del periodo di calcolo, pari a 335, [-].

USI INDOOR	CONSUMO [l/Occ*gg]	R [%]	RISPARMIO [l/Occ*gg]
TOTALE	130		

$V_i$ TOTALE RISPARMIO	
------------------------	--

$V_{ris,i} = \sum ((C_{std,i} - C_i) * F_{u,i}) * occ * n_{gg} / 1000$	
--	--

dove:

- $C_{std,i}$  = tasso di consumo standard dell'attività i-esima, [l];
- $C_i$  = tasso di consumo dell'attività i-esima, [l];
- $F_{u,i}$  = fattore di utilizzo dell'attività i-esima, [%];
- $occ$  = numero di occupanti previsti per l'edificio in progetto, [-];
- $n_{gg}$  = numero di giorni del periodo di calcolo, pari a 335, [-].

#### VOLUMI DI ACQUA POTABILE RISPARMIATA

TIPOLOGIA DI RECUPERO	$V_{ris,ii} [m^3]$

	V <sub>ris,ii</sub> [m <sup>3</sup> ] TOT	
	V <sub>ris</sub> [m <sup>3</sup> ] = V <sub>ris,i</sub> + V <sub>ris,ii</sub>	
Calcolo indicatore = $\frac{V_{ris}}{F_{irr,std}} \cdot 100$		

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di Valutazione fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Relazione tecnica sull’impianto di recupero e riutilizzo delle acque non potabili, se presente, e sul relativo dimensionamento con la quantificazione di dettaglio delle acque destinate ad usi indoor.
(inserire nome allegato)	Elaborati grafici di progetto e Documentazione tecnica a supporto dei risparmi idrici conseguibili grazie alle strategie tecnologiche previste.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

### B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
	ALBERGHI EDIFICI COMMERCIALI NO ALIMENTI SCUOLE %	EDIFICI COMMERCIALI CON ALIMENTI %	UFFICI EDIFICI INDUSTRIALI %	PUNTI
NEGATIVO	-	-	-	-1
SUFFICIENTE	0	0	0	0
BUONO	30	20	45	3
OTTIMO	50	33,30	75	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore -->)		
PUNTEGGIO (inserire valore -->)		

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

$S_u [m^2]$	
Occ [n]	
$F_{ind, std} = (Occ \cdot F_{pc, std} \cdot n_{gg}) / 1000$	

dove:

$F_{ind, std}$  = fabbisogno idrico annuale standard per gli usi indoor, [ $m^3/\text{anno}$ ];

$F_{pc, std}$  = fabbisogno idrico pro capite standard per usi indoor, [ $\text{litri/gg·ab}$ ];

$n_{gg}$  = numero di giorni del periodo di calcolo, pari a 246 per gli uffici, 310 per gli edifici commerciali e industriali, 246 per i nidi d'infanzia e le scuole di infanzia, 210 per le scuole primarie e secondarie, 365 per gli edifici ricettivi

Uffici	$Occ = Su / 10$
Edifici commerciali	$Occ = Su / 7$
Edifici industriali	$Occ = Su / 7$
Edifici Scolastici: asili nido scuole materne	$Occ = Su / 8$
Scuole superiori di primo e secondo grado	$Occ = Su / 8$
Edifici ricettivi	<i>N. Letti da progetto</i>
Ristoranti	$Occ = m^2 \text{ sala} / 1,5$

dove:

Occ.= numero stimato di occupanti l'edificio in progetto, [-];

$Su$  = superficie utile dell'edificio [-], [ $m^2$ ].

USI INDOOR	CONSUMO [l/Occ*gg]	R [%]	RISPARMIO [l/Occ*gg]
TOTALE			

V. TOTALE RISPARMIO	
---------------------	--

$V_{ris,i} = \sum (V_i * R_i) * Occ * n_{gg} / 1000$	
--	--

dove:

- $V_{ris,i}$  = acqua potabile risparmiata grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, [ $m^3/anno$ ];
- $V_i$  = acqua pro-capite necessaria per l'attività i-esima, [ $l/AB(occ) \cdot gg$ ];
- $R_i$  = coefficiente di riduzione dei consumi idrici per l'attività i-esima, [%];
- $Occ$  = numero di occupanti previsti per l'edificio in progetto, [-];
- $n_{gg}$  = numero di giorni del periodo di calcolo [-].

#### VOLUMI DI ACQUA POTABILE RISPARMIATA

TIPOLOGIA DI RECUPERO	$V_{ris,ii} [m^3]$
-	
-	
-	
$V_{ris,ii} [m^3] TOT$	
$V_{ris} [m^3] = V_{ris,i} + V_{ris,ii}$	
Calcolo indicatore = $\frac{V_{ris}}{F_{irr,std}} \cdot 100$	

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Relazione tecnica sull'impianto di recupero e riutilizzo delle acque non potabili, se presente, e sul relativo dimensionamento con la quantificazione di dettaglio delle acque destinate ad usi indoor.
(inserire nome allegato)	Elaborati grafici di progetto e Documentazione tecnica a supporto dei risparmi idrici conseguibili grazie alle strategie tecnologiche previste.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

#### B.4.4 Consumo d'acqua per irrigazione

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		<b>%</b>		<b>PUNTI</b>
NEGATIVO		-		-1
SUFFICIENTE		20		0
BUONO		68		3
OTTIMO		100		5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore --&gt;)</i>				
PUNTEGGIO <i>(inserire valore --&gt;)</i>				

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**  
*(inserire testo)*

**Elaborato che evidenzia il rispetto del prerequisito**  
*(inserire testo/schema/immagini)*

**Schema grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne sistamate a verde:**

*(inserire testo/immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore del fabbisogno standard:**

S <sub>v</sub> [m <sup>2</sup> ]	
F <sub>irr, std</sub> [m <sup>3</sup> /anno] Formula = S <sub>v</sub> * 0,3 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore del bilancio annuale:**

E <sub>t</sub> [mm/anno]	
P [mm/anno]	
C [mm/anno]	

Dove:

- C è il bilancio annuale (mm/anno) tra il quantitativo di acqua dovuta alle precipitazioni (mm/anno) e quella evapotraspirata (mm/anno);
- P è la quantità di acqua per precipitazioni (mm/anno);
- E<sub>t</sub> è la quantità di acqua evapotraspirata (mm/anno).

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore del fabbisogno idrico netto per irrigazione:**

Area	C	K <sub>v_i</sub>	S <sub>i</sub>	1000 * I <sub>ef</sub>

$$F_{ir} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{-C * Kv_i * S_i}{1000 * I_{ef}} \right|$$

Dove:

- $C$  è il bilancio annuale (mm/anno) tra il quantitativo di acqua dovuta alle precipitazioni (mm/anno) e quella evapotraspirata (mm/anno);
- $Kv_i$  il coefficiente della tipologia di vegetazione i-esima;
- $S_i$  è l'estensione superficiale della tipologia di vegetazione i-esima;
- $I_{ef}$  è il coefficiente che tiene conto dell'efficienza del sistema di irrigazione

$$Kv_i = Kf_i * Km_i * Kd_i$$

Dove:

- $Kf_i$  è il coefficiente che tiene conto del fabbisogno idrico della tipologia di vegetazione scelta (i) e si desume dalla tabella 1;
- $Km_i$  è il coefficiente che tiene conto del microclima/effetto isola di calore causato dalla tipologia di vegetazione scelta (i) e si desume dalla tabella 1;
- $Kd_i$  è il coefficiente che tiene conto della densità della vegetazione della tipologia di vegetazione scelta (i) e si desume dalla tabella 1;

#### Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore del volume di acque meteoriche raccolte e riutilizzate:

	P	Se	Vr
$V_r = P * Se * 0,70$			

#### Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:

	Fir	Vr	Firr,std	indicatore
$indicatore = (1 - \frac{F_{ir} - V_r}{F_{irr,std}}) * 100$				

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Relazione tecnica di progettazione del verde, con individuazione delle piantumazioni previste e relativo fabbisogno idrico.
(inserire nome allegato)	Elaborati grafici di Progetto e Relazione tecnica sull'impianto di recupero, comprensiva dei calcoli relativi al suo dimensionamento e riutilizzo delle acque non potabili, se presente, con la quantificazione di dettaglio delle acque destinate ad usi irrigui.

(inserire nome allegato)

(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

B.6.1 Energia termica utile per il riscaldamento					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
			<b>%</b>		<b>PUNTI</b>
NEGATIVO	> 100			-1	
SUFFICIENTE	100			0	
BUONO	80			3	
OTTIMO	66,7			5	
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)					
PUNTEGGIO (inserire valore --->)					

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

Superfici U.I. e totale		m <sup>2</sup>
Indice di prestazione energetica utile per il riscaldamento invernale dell'edificio in esame EPH,nd (B)		kWh/m <sup>2</sup> · a
Indice di prestazione energetica utile per il riscaldamento invernale dell'edificio di riferimento secondo i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 EPH,nd,lim (A)		kWh/m <sup>2</sup> · a

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Edificio in esame per ogni unità immobiliare: Relazione ex Legge 10, art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. Relazione inerente lo scambio di energia termica per ventilazione. Relazione inerente gli apporti di energia termica e il loro fattore di utilizzo.
(inserire nome allegato)	Dati edificio di riferimento DM 26/06/15 ricavati dal software di calcolo
(inserire nome allegato)	Tabella riassuntiva degli indici e delle superfici utili di tutte le unità immobiliari e sceda di calcolo dell'indicatore.
(inserire nome allegato)	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

### B.6.2 Energia termica utile per il raffrescamento

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		<b>%</b>		<b>PUNTI</b>
NEGATIVO		> 100,0		-1
SUFFICIENTE		100,0		0
BUONO		80,0		3
OTTIMO		66,7		5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )		

### Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:

Superfici U.I. e totale		m <sup>2</sup>
Indice di prestazione energetica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio in esameo, EP <sub>Ci,nd</sub> (B)		kWh/m <sup>2</sup> · a
Indice di prestazione energetica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio di riferimento secondo i requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 EP <sub>C,nd,lim</sub> (A)		kWh/m <sup>2</sup> · a

### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

( <i>inserire nome allegato</i> )	Edificio in esame per ogni unità immobiliare: Relazione ex Legge 10, art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. Relazione inerente lo scambio di energia termica per ventilazione. Relazione inerente gli apporti di energia termica e il loro fattore di utilizzo.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Dati edificio di riferimento DM 26/06/15 ricavati dal software di calcolo
( <i>inserire nome allegato</i> )	Tabella riassuntiva degli indici e delle superfici utili di tutte le unità immobiliari e sceda di calcolo dell'indicatore.
( <i>inserire nome allegato</i> )	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare

B.6.3 Coefficiente medio globale di scambio termico								
Edifici per uffici		Edifici scolastici		Edifici industriali		Edifici commerciali		Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>								
		%						PUNTI
NEGATIVO		> 100,0						-1
SUFFICIENTE		100,0						0
BUONO		64,0						3
OTTIMO		40,0						5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)								
PUNTEGGIO (inserire valore --->)								

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

Coefficiente medio globale di scambio termico dell'edificio da valutare $H'_T$ (B)		$W/m^2K$
Zona climatica di riferimento dell'edificio		-
Rapporto di forma S/V		-
Coefficiente medio globale di scambio termico dell'edificio - valore limite di legge $H'_{T, \text{limite}}$ (A)		$W/m^2K$

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Edificio in esame per ogni unità immobiliare: Relazione ex Legge 10, art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. Relazione inerente lo scambio di energia termica per ventilazione. Relazione inerente gli apporti di energia termica e il loro fattore di utilizzo.
(inserire nome allegato)	Dati edificio di riferimento DM 26/06/15 ricavati dal software di calcolo
(inserire nome allegato)	Tabella riassuntiva degli indici e delle superfici utili di tutte le unità immobiliari e sceda di calcolo dell'indicatore.
(inserire nome allegato)	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare

#### B.6.4 Controllo della radiazione solare

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali		
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>						
	EDIFICI PRIVATI		EDIFICI PUBBLICI			
	$A_{sol,est} / A_{utile}$		$g_{tot}$	PUNTI		
NEGATIVO	> 0,030		> 0,35	-1		
SUFFICIENTE	0,030		0,35 e rispetto del valore di legge di $A_{sol,est} / A_{utile}$	0		
BUONO	0,024		0,23	3		
OTTIMO	0,020		0,15	5		
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )						
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )						

**Tabella dettagliata del calcolo dell'area equivalente estiva per ogni componente vetrato k:**

Nome	$F_{sh,ob}$	$g_{gl+sh}$	$F_f$	$A_{w,p}$	$F_{sol,est}$
$A_{sol,est} = \sum k F_{sh,ob} * g_{gl+sh} * (1 - F_f) * A_{w,p} * F_{sol,est}$					

dove:

$F_{sh,ob}$  = è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k-esima, riferito al mese di luglio;

$g_{gl+sh}$  = è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura solare è in uso;

$F_f$  = è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;

$A_{w,p}$  = è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);

$F_{sol,est}$  = è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.

$G_{tot}$  (per edifici pubblici) = area solare equivalente estiva per unità di superficie utile

**Calcolo dell'Area area solare equivalente estiva per unità di superficie utile e dell'indicatore di prestazione:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	<p>Edificio in esame per ogni unità immobiliare:</p> <p>Relazione ex Legge 10, art. 28 con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore;</li><li>- tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.</li></ul> <p>Relazione inerente lo scambio di energia termica per ventilazione.</p> <p>Relazione inerente gli apporti di energia termica e il loro fattore di utilizzo.</p>
(inserire nome allegato)	Dati edificio di riferimento DM 26/06/15 ricavati dal software di calcolo
(inserire nome allegato)	Tabella riassuntiva degli indici e delle superfici utili di tutte le unità immobiliari e sceda di calcolo dell'indicatore.
(inserire nome allegato)	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

## C.1.2 Emissione di gas a effetto serra in fase operativa

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		%		PUNTI
NEGATIVO		> 100		-1
SUFFICIENTE		100		0
BUONO		85		3
OTTIMO		75		5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore -->)		
PUNTEGGIO (inserire valore -->)		

**Tabella con le quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio da valutare e dell'edificio di riferimento:**

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Edificio in esame per ogni unità immobiliare: Relazione ex Legge 10, art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. Relazione inerente lo scambio di energia termica per ventilazione. Relazione inerente gli apporti di energia termica e il loro fattore di utilizzo.
(inserire nome allegato)	Dati edificio di riferimento DM 26/06/15 ricavati dal software di calcolo
(inserire nome allegato)	Tabella riassuntiva degli indici e delle superfici utili di tutte le unità immobiliari e sceda di calcolo dell'indicatore.
(inserire nome allegato)	File xml esteso per il calcolo dell'APE di ciascuna unità immobiliare

C.3.3 Riuso delle terre					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
			%		PUNTI
NEGATIVO			-		-1
SUFFICIENTE			0		0
BUONO			60		3
OTTIMO			100		5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )					
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )					

**Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:**  
*(inserire testo)*

**Elaborato che evidenzia il rispetto del prerequisito**  
*(inserire testo/schema/immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

		$S_i$ [m <sup>2</sup> ]	$d_j$ [mm]	$V_j$ [m <sup>3</sup> ]	$V_{tot}$ [m <sup>3</sup> ]	$R_j$ [%]	$V_{rj}$ [m <sup>3</sup> ]	$V_{rtot}$ [m <sup>3</sup> ]
Elemento 1	Area scavo.....							
Elemento 2	Area scavo.....							
Elemento x	Area scavo...							
Elemento y	Area scavo...							

Volume totale degli scavi (A)		
Volume totale terre riutilizzate (B)		
Indicatore di prestazione terre di risulta: rapporto percentuale B/A x 100		
Punteggio terre di risulta		

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Documentazione progettuale, planimetrie, sezioni degli scavi da effettuare per la collocazione dell'edificio, la realizzazione di porzioni interrate e la sistemazione delle aree esterne del lotto.
(inserire nome allegato)	Documentazione progettuale con piante e sezioni delle modalità di riposizionamento in situ delle terre scavate.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

## D.1.5 Radon

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
	<b>EDIFICI PRIVATI</b>		<b>EDIFICI PUBBLICI</b>	<b>PUNTI</b>
NEGATIVO	Non sono presenti strategie per il controllo della migrazione del radon		Non sono presenti strategie per il controllo della migrazione del radon	
SUFFICIENTE	È presente una strategia per il controllo della migrazione del radon		È presente almeno una strategia per il controllo della migrazione del radon.  È pianificata la misurazione della concentrazione di radon nei locali abitati.  Il livello massimo, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon è di 200 Bq/m <sup>3</sup>	0
BUONO	Sono presenti più strategie combinate per il controllo della migrazione del radon			3
OTTIMO	Sono presenti più strategie combinate per il controllo della migrazione del radon.  È pianificata la misurazione della concentrazione di radon nei locali abitati		Sono presenti più strategie combinate per il controllo della migrazione del radon.  È pianificata la misurazione della concentrazione di radon nei locali abitati.  Il livello massimo, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon è di 200 Bq/m <sup>3</sup>	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)		
PUNTEGGIO (inserire valore --->)		

**Eventuale relazione descrittiva delle condizioni di inapplicabilità del criterio**

**Relazione tecnica, con i relativi elaborati grafici, nella quale siano evidenziati gli interventi che concorrono alla mitigazione degli impatti da esposizione al Radon e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei componenti, utili alla mitigazione del rischio.**

**Tabella riassuntiva delle strategie e dei sistemi previsti**  
(inserire tabella)**Piano e descrizione delle misurazioni effettuate (media annuale) per garantire un'esposizione al gas Radon ≤ 200 Bq/m<sup>3</sup>.**

(inserire testo/tabelle/immagini).

**Tabella riassuntiva delle misurazioni**  
(inserire tabella)**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

**Progetto UNI/PdR 13.2:2023**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Relazione tecnica, con i relativi elaborati grafici, nella quale siano evidenziati gli interventi che concorrono alla mitigazione degli impatti da esposizione al Radon e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei componenti, utili alla mitigazione del rischio.
(inserire nome allegato)	Piano di misurazioni concentrazioni radon negli ambienti utilizzati da persone.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

## D.1.8 Ventilazione

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>			
<b>EDIFICI PRIVATI</b>			<b>PUNTI</b>
	VENTILAZIONE NATURALE	VENTILAZIONE MECCANICA	
NEGATIVO			-1
SUFFICIENTE	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall'apertura di un solo serramento che garantisca il minimo di legge stabilito dai regolamenti edilizi locali		0
	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall'apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni		1
	I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall'apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni e con una delle seguenti tecnologie: - utilizzo di serramenti con VMC integrata (o presente nel cassonetto o in prossimità del serramento) - apertura dei serramenti in modo automatico tramite attuatori motorizzati applicati ai serramenti apribili, connessi a sensori di CO <sub>2</sub> e della velocità e temperatura dell'aria esterna - ventilazione meccanica puntuale (o decentralizzata) a singolo flusso alternato o doppio flusso continuo - senza filtrazione - presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che non riesca a garantire almeno una portata di categoria III della UNI EN 16798-1 very low polluting building		2
BUONO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca la portata richiesta dalla Categoria III della UNI EN 16798-1 very low polluting building	3
BUONO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca la portata richiesta dalla Categoria II della UNI EN 16798-1 very low polluting building	4
OTTIMO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca la portata richiesta dalla Categoria I della UNI EN 16798-1 very low polluting building	5
<b>EDIFICI PUBBLICI</b>			<b>PUNTI</b>
	VENTILAZIONE NATURALE	VENTILAZIONE MECCANICA	
NEGATIVO	Rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile		-1

	occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti oppure portata d'aria reale inferiore a quella minima consentita per la categoria II della UNI EN 16798-1		
SUFFICIENTE		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca, nel 100 % dei locali - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building	0
BUONO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca, nel 60% dei locali - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la Categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building	3
OTTIMO		Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca, nel 100 % dei locali - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la Categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore -->)		
PUNTEGGIO (inserire valore -->)		

#### Relazione riassuntiva per la valutazione a scenario relativa alla ventilazione naturale

**Relazione e tabella riassuntiva per il calcolo delle portate di aria di rinnovo minima dell'unità immobiliare per definire la categoria della UNI EN 16798-1 secondo la seguente formula:**  
 $q_{tot} = n * q_p + AR * q_B$

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

UNITÀ SPAZIALE AERAULICA	$q_{rif}$ (l/s * m <sup>2</sup> )		
	Cat. I	Cat. II	Cat. III
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Intero edificio			
-----------------	--	--	--

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>Ventilazione naturale</i>	Descrizione della ventilazione naturale nell'edificio per unità immobiliare
<i>Portata d'aria di riferimento</i>	Relazione tecnica con descrizione del calcolo della portata d'aria di riferimento, sulla base della norma UNI 10339
<i>Sistema di ventilazione meccanica</i>	Descrizione del tipo di impianto di ventilazione meccanica adottato
<i>Portata d'aria del sistema di ventilazione meccanica</i>	Relazione di calcolo della portata d'aria da ventilazione meccanica, sulla base della norma UNI EN 16798-1

### D.2.5 Temperatura operativa nel periodo estivo

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
EDIFICI PRIVATI		EDIFICI PUBBLICI		PUNTI
NEGATIVO	<100	Mancato rispetto di quanto indicato come "sufficiente"		-1
SUFFICIENTE	100	La trasmittanza termica periodica $Y_{IE}$ riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) e per le pareti opache orizzontali e inclinate è inferiore al valore di 0,09 W/m <sup>2</sup> K per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) e al valore di 0,16 W/m <sup>2</sup> K per le pareti opache orizzontali e inclinate oppure La massa superficiale di cui al comma 29 dell'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno è di almeno 250 kg/m <sup>2</sup>		0
BUONO	90			3
OTTIMO	Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all'85% delle ore di occupazione del locale	Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all'85% delle ore di occupazione del locale		5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)		
PUNTEGGIO (inserire valore --->)		

#### Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:

(inserire testo)

**Tabella con i valori della trasmittanza termica periodica  $Y_{IE}$  e  $Y_{IE,LIM}$  per le pareti verticali opache (con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est) e per le pareti opache orizzontali e inclinate**

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	
--------------------------	--

### D.3.2 Sufficienza della luce naturale

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>		
	Valore indice	PUNTI
NEGATIVO	-1	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	3	3
OTTIMO	5	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore --&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore --&gt;</i> )		

**Tabelle di dettaglio del calcolo del fattore di luce diurna di ciascun ambiente e calcolo dell'indicatore di prestazione:**

Codice/Nome ambiente	Superficie Si (m <sup>2</sup> )	Aperture verticali Dm [%]	Aperture orizzontali Dm [%]	F <sub>lm</sub>	Indice di categoria Z <sub>i</sub>	$Z_m = \frac{\sum Z_i \cdot S_{u,i}}{\sum S_{u,i}} = [-]$

Indicatore di prestazione

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Planimetrie, prospetti, abaco aperture, informazioni varie utili alla comprensione
(inserire nome allegato)	eventuale software di calcolo

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
SCALA DI PRESTAZIONE			
	Edifici privati	Edifici pubblici	PUNTI
NEGATIVO	Nessuno degli indici acustici verifica il limite dello standard	Nessuno o uno degli indici acustici verifica il limite dello standard	-1
SUFFICIENTE	Uno degli indici acustici verifica il limite dello standard	La maggioranza degli indici acustici verifica il limite dello standard	0
BUONO	La maggioranza degli indici acustici verifica il limite dello standard		3
OTTIMO	Tutti gli indici acustici verificano il limite dello standard	Tutti gli indici acustici verificano il limite dello standard	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		
PUNTEGGIO <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		

### Relazione dei calcoli eseguiti per determinare gli indici richiesti:

#### Tabella riassuntiva dei calcoli

*(inserire tabella)*

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	Progetto acustico con schede tecniche degli elementi tecnici costruttivi comprendenti stratificazioni, giunti e materiali utilizzati. Indicazione del software di calcolo utilizzato.
<i>(inserire nome allegato)</i>	Rapporti di prova o riferimenti delle banche dati utilizzati per il calcolo delle prestazioni acustiche dell'edificio.
<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>

## D.4.7 Qualità acustica dell'edificio

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
NEGATIVO	classe acustica globale IV			PUNTI -1
SUFFICIENTE	classe acustica globale III			0
BUONO	classe acustica globale II			3
OTTIMO	classe acustica globale I			5
<b>SCALA DI PRESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI</b>				
NEGATIVO	Uno o più requisiti acustici non raggiungono la prestazione base			PUNTI -1
SUFFICIENTE	La maggioranza dei requisiti acustici raggiunge la prestazione base			0
BUONO	La maggioranza dei requisiti acustici raggiunge la prestazione superiore			3
OTTIMO	Tutti i requisiti acustici raggiungono la prestazione superiore			5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore --&gt;</i> )		
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore --&gt;</i> )		

**Relazione dei calcoli eseguiti per determinare i parametri richiesti:**

**Tabella riassuntiva dei calcoli**

**Relazione dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

**Tabella riassuntiva dei calcoli**

(*inserire tabella*)

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

( <i>inserire nome allegato</i> )	Progetto acustico con schede tecniche degli elementi tecnici costruttivi comprendenti stratificazioni, giunti e materiali utilizzati. Indicazione del software di calcolo utilizzato.
( <i>inserire nome allegato</i> )	Rapporti di prova o riferimenti delle banche dati utilizzati per il calcolo delle prestazioni acustiche dell'edificio.
( <i>inserire nome allegato</i> )	( <i>altri eventuali documenti</i> )

D.5.1 Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
			LIVELLO	PUNTI	
NEGATIVO			<0	-1	
SUFFICIENTE			0	0	
BUONO			5	3	
OTTIMO			10	5	
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore --&gt;)</i>					
PUNTEGGIO <i>(inserire valore --&gt;)</i>					

**Descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione ai campi magnetici a bassa frequenza:**

*(inserire testo/tabelle/immagini).*

**Sintesi informazioni utilizzate per determinare il punteggio:**

*(inserire testo/tabelle/immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).*

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	Relazione tecnica contenente la descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione degli inquilini ai campi magnetici a bassa frequenza.
<i>(inserire nome allegato)</i>	Progetto impianto elettrico a livello dell'edificio e delle unità immobiliari.
<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>

BOZZA

### E.1.1 Efficienza dei sistemi di controllo

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
	Edifici privati		Edifici pubblici	
NEGATIVO	< 100% dei sistemi di automazione in Classe B o Classe C o D		PUNTI	
SUFFICIENTE	100% dei sistemi di automazione in Classe B		0	
	20% dei sistemi di automazione in Classe A		1	
	40% dei sistemi di automazione in Classe A		2	
BUONO	60% dei sistemi di automazione in Classe A		3	
	80% dei sistemi di automazione in Classe A		4	
OTTIMO	100% dei sistemi di automazione in Classe A		5	

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		
PUNTEGGIO <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		

**Elaborato che evidenzia il rispetto del prerequisito**  
*(inserire testo/schema/immagini)*

**Descrizione tecnica dei sistemi di automazione previsti:**

*(inserire testo/immagini)*

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

	Descrizione per ogni unità immobiliare di funzione e classe raggiunta
Funzione 1	
Funzione 2	
Funzione 3	
Funzione x	
Valore indicatore	

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	Progetto dei sistemi di automazione previsti (relazione tecnica, elaborati grafici, schede tecniche).
<i>(inserire nome allegato)</i>	Asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) secondo la specifica tecnica UNI/TS 11651:2023
<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>

E.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
	<b>Edilizia privata</b>			<b>PUNTI</b>	
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici			-1	
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici			0	
BUONO	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici e documentazione edificio "come costruito" • modello BIM così articolato nelle sue parti a) definito almeno alla scala di dettaglio assimilabile al LOD B (livelli di dettaglio informativo) o superiore relativamente alla componente Architettonica.			3	
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio "come costruito" unitamente a una delle due soluzioni seguenti  piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in:  a) Manuale d'uso;  b) Manuale di manutenzione;  c) Programma di manutenzione;  • modello BIM così articolato nelle sue parti  a) definito almeno alla scala di dettaglio LOD B o superiore relativamente alle componenti: Architettonica, Strutturali ed Impiantistiche.  b) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.			5	
	<b>Edilizia pubblica non soggetta a obbligo BIM</b>			<b>PUNTI</b>	
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici			-1	
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito			0	
BUONO	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti: c) definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e agli aspetti Strutturali ed Impiantistici.  d) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.			3	
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti: a) definito alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche b) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOD, LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.			5	
	<b>Edilizia pubblica soggetta a obbligo BIM</b>			<b>PUNTI</b>	
NEGATIVO	Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici			-1	
SUFFICIENTE	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti:			0	

	b) definito relativamente alla componente Architettonica, Strutturale ed Impiantistica sulla base di uno specifico Capitolato Informativo che ne identifichi i contenuti di Livello di dettaglio LOD e LOIN.	
BUONO	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti: c) definito alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche d) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD C, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOD, LOIN così come da specifico Capitolato Informativo.	3
OTTIMO	Documenti tecnici archiviati come da elenco riportato di seguito ed esiste un modello BIM così articolato nelle sue parti: c) definito alla scala di dettaglio LOD D, o superiore, relativamente alle componenti Architettoniche, LOD C o superiore, relativamente alle componenti Strutturali ed Impiantistiche d) In alternativa definito almeno alla scala di dettaglio LOD D, o superiore, relativamente alla componente Architettonica e, relativamente agli aspetti strutturali ed Impiantistici definito rispetto ai contenuti del LOD, LOIN così come da specifico Capitolato Informativo	5

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		
PUNTEGGIO <i>(inserire valore ---&gt;)</i>		

### Giustificativo dello scenario selezionato:

*(inserire testo ed eventuali tavole e immagini da cui si evinca la relazione che intercorre fra la situazione di progetto e lo scenario selezionato).*

### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai documenti specialistici allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(documenti specialistici allegati)</i>
<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>

E.2.2 Monitoraggio dei consumi									
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi					
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					PUNTI				
NEGATIVO	-				-1				
SUFFICIENTE	Presenza di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici per zona per unità immobiliare				0				
BUONO	Presenza di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici per zona				3				
OTTIMO	Presenza di sistemi di monitoraggio per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici per singolo ambiente				5				
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE <i>(inserire valore ---&gt;)</i>									
PUNTEGGIO <i>(inserire valore ---&gt;)</i>									

#### Descrizione tecnica degli sistemi di contabilizzazione previsti e per quale livello:

*(inserire testo/immagini,piante)*

#### Documenti di supporto alla comprensione del progetto:

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	Progetto degli impianti previsti (relazione tecnica, elaborati grafici, schede tecniche).
<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>

### E.3.1 Dotazione di spazi funzionali

	Edifici scolastici				
SCALA DI PRESTAZIONE					
	%			PUNTI	
NEGATIVO	Non conformità alle prescrizioni normative			-1	
SUFFICIENTE	0			0	
BUONO	42			3	
OTTIMO	70			5	

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)		
PUNTEGGIO (inserire valore --->)		

### Descrizione della posizione e tipologia degli spazi base e accessori:

(inserire testo/tabelle/disegni).

### Compilazione della tabella di sintesi per tipo di edificio scolastico

### Compilazione della tabella per tipo di edificio scolastico per la verifica dell'adeguatezza degli spazi base e della presenza degli spazi accessori.

	Spazi per attività scolastiche	A - Nido d'Infanzia	B - Infanzia	C -Primaria	D - Secondaria di primo grado	E - Secondaria di secondo grado
<b>ATRIO</b>	ingresso alla palestra, se questa viene utilizzata dalla comunità fuori dell'orario scolastico ingresso dedicato per ambulanze, mezzi per la manutenzione, per i Vigili del Fuoco presenza di pensilina esterna	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.
<b>SPOGLIATOI E SERVIZI IGENICI</b>	spogliatoi per l'auditorium o aula magna spogliatoi per le attività motorie o per la palestra servizi igienici - personale amministrativo e docente servizi igienici - personale ausiliario servizi igienici - utenti degli spogliatoi per attività motorie o palestra servizi igienici - pubblico delle attività sportive	BASE ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS. ACCESS.	BASE ACCESS. BASE BASE ACCESS. ACCESS.	BASE BASE BASE ACCESS. ACCESS.	BASE BASE BASE ACCESS. ACCESS.	BASE BASE BASE BASE ACCESS. ACCESS.
<b>SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE, AMBIENTI INSEGNANTI E PERSONALE</b>	Segreteria e Amministrazione ambienti insegnanti personale ausiliario infermeria e pronto soccorso Biblioteca, zona studio.	ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.
<b>PIAZZA - AGORA'</b>	piazza agorà aula magna - Auditorium Specializzato Civic center Biblioteca	BASE ACCESS. ACCESS. ACCESS.	BASE ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.
<b>CUCINA E MENSA</b>	cucina interna cucina sporzionamento ingresso per il rifornimento delle cucine	ACCESS. BASE ACCESS.	ACCESS. BASE BASE	ACCESS. ACCESS. BASE/ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.
<b>SEZIONE/AULA</b>	Flessibilità degli spazi	BASE	BASE	ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS.
<b>ATELIER LABORATORI</b>	Atelier laboratori sala musica	ACCESS. - ACCESS.	ACCESS. - ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. BASE
<b>SPAZI DI APPRENDIMENTO INFORMATIVO</b>	Spazi connettivi con spazi relazionali Spazi connettivi con spazi individuali	BASE ACCESS.	BASE ACCESS.	BASE ACCESS.	BASE ACCESS.	BASE ACCESS.
<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>	piccola palestra per attività motorie palestre per giochi di squadra con campi di dimensione amatoriale impianti attrezzati anche ad un uso extrascolastico con spazi x pubblico	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	BASE ACCESS. ACCESS.	BASE BASE ACCESS.	BASE BASE ACCESS.
<b>SPAZI ALL'APERTO</b>	Spazio/giardino esterno/area gioco Orto Spazi per attività sportive all'aperto	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS.
<b>MAGAZZINI ARCHIVI</b>	Magazzini generico Magazzini x manutenzione del verde Magazzini, deposito attrezzi palestra Magazzini, deposito x materiali per pulizia Archivio materiale didattico- elaborati esercitazione, analogico Archivio materiale didattico- elaborati esercitazione, digitale	ACCESS. ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.	ACCESS. ACCESS. ACCESS. BASE ACCESS. ACCESS.
<b>Totale spazi accessori</b>			28	28	34	29
					27	

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)	Relazione tecnica contenente la descrizione degli spazi interni ed esterni e delle relative attrezzature, comprese le ipotesi di usi alternativi degli stessi spazi.
(inserire nome allegato)	Progetto delle destinazioni e sistemazioni degli spazi interni e all’aperto.
(inserire nome allegato)	(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

## E.4.1 Accesso universale al sito e all'edificio

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
NEGATIVO	Non conformità alle prescrizioni normative		%	PUNTI
SUFFICIENTE			0	0
BUONO			36	3
OTTIMO			60	5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )				
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )				

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione**

Cluster Ambientale	Prescrizioni Normative	Soluzioni Migliorative	N. Pres. Norm.	N. Sol. Migl.	%
A-PARCHEGGI	-	-	3	3	0
B-PERCORSO PEDONALE	-	-	3	3	0
C-RACCORDI VERTICALI (SCIVOLI E RAMPE)	-	-	3	3	0
D-RACCORDI VERTICALI (SCALE)	-	-	3	4	0
E -RACCORDI VERTICALI (ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE)	-	-	4	4	0
F-ACCESSI	-	-	8	6	0
G- CONNETTIVI - PORTE, PASSAGGI E SEGNALETICA	-	-	6	6	0
H-SERVIZI IGIENICI	-	-	7	7	0
I-AREE VERDI E ZONE DI GIOCO ESTERNE	-	-	3	2	0
<b>Totale</b>		-	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>0,00%</b>

**Tabelle dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione**

H.1.1 Albedo delle superfici					
Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi	
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>					
		Nuove costruzioni (in presenza di aree esterne)	Nuove costruzioni (in assenza di aree esterne)	Ristrutturazioni	PUNTI
NEGATIVO	in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o <1	in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o <1	0	-1	
SUFFICIENTE	1	1	0,25	0	
BUONO	1,9	1,18	0,7	3	
OTTIMO	2,5	1,30	1	5	
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE (inserire valore --->)					
PUNTEGGIO (inserire valore --->)					

## NUOVE COSTRUZIONI

**Elaborato che evidenzia il rispetto del prerequisito**  
(inserire testo/schema/immagini)

$$S_{c,1} = S_{c,1 \text{ tot}} - S_i$$

$$S_{c,2} = S_{c,2 \text{ tot}} - S_i$$

- $S_{c,1 \text{ tot}}$  = estensione totale della superficie di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15%, esclusi i tetti verdi [m<sup>2</sup>];**
- $S_i$  = estensione della superficie utilizzata per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari ed altri dispositivi [m<sup>2</sup>];**
- $S_{c,2 \text{ tot}}$  = estensione totale della superficie di copertura con inclinazione superiore al 15%, esclusi i tetti verdi [m<sup>2</sup>].**

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti:**

$S_{c,1 \text{ tot}}$	
$S_{c,2 \text{ tot}}$	
$S_i$	
$S_{c,1}$	
$S_{c,2}$	

**Superficie totale di intervento  $S_{\text{tot}} = S_e + S_v + S_{c,1} + S_{c,2} + S_{c,v}$**

dove:

- **$S_e$  = estensione totale della superficie esterna carrabile o pavimentata di pertinenza dell'edificio escluse le aree a verde [m<sup>2</sup>];**
- **$S_v$  = estensione totale della superficie esterna a verde [m<sup>2</sup>];**
- **$S_{c,1}$  = estensione della superficie di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15% [m<sup>2</sup>];**
- **$S_{c,2}$  = estensione della superficie di copertura con inclinazione superiore al 15% [m<sup>2</sup>];**
- **$S_{c,v}$  = estensione della superficie a tetto verde [m<sup>2</sup>].**

**Tabella riassuntiva dei valori di superficie utili per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

<b><math>S_{tot}</math></b>	
<b><math>S_e</math></b>	
<b><math>S_v</math></b>	
<b><math>S_{c,v}</math></b>	

**Tabella riassuntiva dei valori di SRI e delle relative superfici utili per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

<b><math>SRI_1</math></b>	
<b><math>SRI_2</math></b>	
...	
<b><math>S_{e,1}</math></b>	
<b><math>S_{e,2}</math></b>	
...	
<b><math>S_{c1,1}</math></b>	
<b><math>S_{c1,2}</math></b>	
...	
<b><math>S_{c2,1}</math></b>	
<b><math>S_{c2,2}</math></b>	
...	

dove:

- **$S_{e,i}$  = estensione della superficie esterna di pertinenza di tipologia di pavimentazione i-esima [m<sup>2</sup>] con indice di riflessione solare ( $SRI_i$ ) [m<sup>2</sup>];**
- **$S_{c1,i}$  = estensione della superficie di copertura piana dell'edificio o con inclinazione pari o minore del 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare ( $SRI_i$ ) [m<sup>2</sup>];**
- **$S_{c2,i}$  = estensione della superficie di copertura dell'edificio con inclinazione superiore al 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare ( $SRI_i$ ) [m<sup>2</sup>];**

- **$SRI_i$** = indice di riflessione solare della tipologia di pavimentazione i-esima;

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

INDICI DI RIFLESSIONE SOLARE MEDI PONDERATI	
$B = \sum (S_{e,i} * SRI_i) / S_{tot}$	
$C_1 = \sum (S_{c1,i} * SRI_i) / S_{tot}$	
$C_2 = \sum (S_{c2,i} * SRI_i) / S_{tot}$	

INDICI DI RIFLESSIONE SOLARE NORMALIZZATO	
$SRI_m = B + C_1/2,62 + C_2$	
indicatore = $SRI_m/29$	
A	

Il punteggio parziale (A) si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione in assenza/presenza di aree esterne.

In caso di aree esterne di pertinenza a verde e di tetti verdi calcolare il punteggio parziale (V)

PRESENZA DI AREE DI PERTINENZA A VERDE E/O TETTI VERDI	
$V = (SV + Sc, v) * 5 / Stot$	

PUNTEGGIO TOTALE	
A + V	

## RISTRUTTURAZIONI

Elaborato grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree esterne e delle coperture sistamate a verde:

(inserire testo/immagini)

Elenco dei materiali utilizzati per le coperture e le aree scoperte e relativo indice di riflessione solare (SRI) e relativo elaborato grafico/estratti di planimetria con individuazione delle aree e delle coperture esterne ad elevato valore dell'indice di riflessione solare (SRI):

(inserire testo/immagini)

**Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:**

<b>S<sub>e</sub></b>	
<b>S<sub>v</sub></b>	
<b>S<sub>c,1</sub></b>	
<b>S<sub>c,2</sub></b>	
<b>S<sub>c,v</sub></b>	
<b>S<sub>tot</sub></b>	

$$S_{tot} = S_e + S_v + S_{c,1} + S_{c,2} + S_{c,v}$$

dove:

- **S<sub>e</sub>** = estensione totale della superficie esterna carrabile o pavimentata di pertinenza dell'edificio [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>v</sub>** = estensione totale della superficie esterna a verde [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>c,1</sub>** = estensione della superficie di copertura piana o con inclinazione pari o minore del 15% [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>c,2</sub>** = estensione della superficie di copertura con inclinazione superiore al 15% [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>c,v</sub>** = estensione della superficie a tetto verde [m<sup>2</sup>]

<b>S<sub>e,1</sub></b>	
...	
<b>S<sub>c1,1</sub></b>	
...	
<b>S<sub>c2,1</sub></b>	
...	
<b>S<sub>v</sub></b>	
<b>S<sub>c,v</sub></b>	
<b>B</b>	

$$B = S_{e,1} + S_{c1,1} + S_{c2,1} + S_v + S_{c,v}$$

dove:

- **S<sub>e,i</sub>** = estensione della superficie esterna di pertinenza di tipologia di pavimentazione i-esima [m<sup>2</sup>] con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 29 [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>c1,i</sub>** = estensione della superficie di copertura piana dell'edificio o con inclinazione pari o minore del 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 76 [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>c2,i</sub>** = estensione della superficie di copertura dell'edificio con inclinazione superiore al 15% di tipologia di pavimentazione i-esima con indice di riflessione solare (SRI<sub>i</sub>) pari o superiore a 29 [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>v</sub>** = estensione totale della superficie esterna a verde [m<sup>2</sup>];
- **S<sub>c,v</sub>** = estensione della superficie a tetto verde [m<sup>2</sup>].

<b>Calcolo indicatore B/Stot</b>	
----------------------------------	--

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai "documenti base" allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

<i>(inserire nome allegato)</i>	<i>(altri eventuali documenti)</i>
---------------------------------	------------------------------------

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE

### H.2.1 Permeabilità del suolo

Edifici per uffici	Edifici scolastici	Edifici industriali	Edifici commerciali	Edifici ricettivi
<b>SCALA DI PRESTAZIONE</b>				
		%		PUNTI
NEGATIVO		<60		-1
SUFFICIENTE		60		0
BUONO		66		3
OTTIMO		70		5
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )				
PUNTEGGIO ( <i>inserire valore ---&gt;</i> )				

#### Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio:

(*inserire testo/immagini/altro*)

**Elaborato grafico con individuazione delle aree esterne considerate nel calcolo dell'indicatore di prestazione, della loro estensione e tipologia:**

(*inserire testo/immagini/sezioni*)

#### Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione:

S <sub>e</sub> [m <sup>2</sup> ]	Coefficiente di deflusso	S <sub>e,i</sub> [m <sup>2</sup> ]	S <sub>pi.</sub> [m <sup>2</sup> ]

B/Spi

dove:

- B = estensione totale effettiva delle superfici esterne permeabili, [m<sup>2</sup>];  
S<sub>ei</sub> = estensione della superficie esterna con la tipologia di pavimentazione i-esima, [m<sup>2</sup>];  
S<sub>pi</sub> = estensione della superficie esterna permeabile con la tipologia di pavimentazione i-esima, [m<sup>2</sup>];

**Documenti di supporto alla comprensione del progetto:**

Per il dettaglio dei dati di progetto, oltre ai “documenti base” allegati alla presente Relazione di Valutazione, fare riferimento ai seguenti documenti allegati:

(inserire nome allegato)

(altri eventuali documenti)

BOZZA PUBBLICA CONSULTAZIONE